

VERGA Zrt.
8200 Veszprém, Jutasi út 10.




Tűzvédelmi szabályzat

Érvényes: 2019. május 1. napjától

Jóváhagyta:

VERGA Zrt.
8200 Veszprém, Jutasi út 10.
Cgk.: 19-10-500058

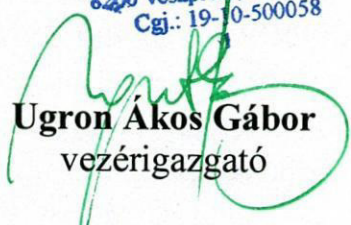

Ugron Ákos Gábor
vezérigazgató

Tartalomjegyzék

1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA	5
1.1 Területi hatálya.....	5
1.2 Személyi hatálya	5
1.3 Időbeni hatálya	5
1.4 Tárgyi hatálya.....	5
1.5 A Szabályzat célja	5
2. A TÁRSASÁG TŰZVÉDELMI SZERVEZETE.....	6
3. A MUNKAVÁLLALÓK TŰZVÉDELMI FELADATAI	6
3.1 Vezető beosztású munkavállalók általános tűzvédelmi feladatai	6
3.2 Az egyes munkakörökhöz tartozó tűzvédelmi feladatok	6
3.2.1 Vezérigazgató	6
3.2.2 Termelési vezérigazgató-helyettes (tűzvédelmi vezető).....	6
3.2.3 Gazdasági vezérigazgató-helyettes	7
3.2.4 Erdőőrzési és vagyonvédelmi osztályvezető	7
3.2.5 Műszaki és fejlesztési osztályvezető.....	8
3.2.6 Humánerő-gazdálkodási csoport.....	8
3.2.7 Beszerzési csoport.....	8
3.2.8 Működési egység vezető	8
3.2.9 Erdőgazda	9
3.3 A beosztott munkavállalók általános tűzvédelmi feladatai.....	10
4. A LÉTESÍTÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI.....	10
5. TŰZVÉDELMI ELLENŐRZÉS	10
6. TŰZVÉDELMI OKTATÁS ÉS SZAKVIZSGA	10
6.1 A tűzvédelmi oktatás rendje.....	11
6.2 A tűzvédelmi szakvizsga rendje.....	11
7. TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG	12
7.1 Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezése, végrehajtása	12
7.2 Erdőterületen végzett tűzveszélyes üzemi tevékenység.....	13
7.3 Szabadtéri tűzgyújtás erdőterületen kívül	14
8. AZ ERDŐK TŰZ ELLENI VÉDELME	15
8.1 Az erdei tüzesetek megelőzése.....	15
8.2 Fokozott tűzveszély időszakára vonatkozó szabályok	15
8.3 Erdőtűzvédelmi terv	16
8.4 A lö- és gyakorlótéren bekövetkezett tüzesetek kezelésének speciális szabályai.....	16
8.4.1 Az aktívan használt lö- és gyakorlótér területén, katonai tevékenység következtében kialakult tüzesetek kezelése	16
8.4.2 Az aktívan használt lö- és gyakorlótér területén, de NEM katonai tevékenység következtében kialakult tüzesetek kezelése	17
9. ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ MEGELŐZŐ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK.....	17
9.1 Tűzvédelemmel kapcsolatos alapfogalmak.....	17
9.2 Az anyagok tűzveszélyességi osztálya	18

9.2.1	Robbanásveszélyes osztályba tartozik	18
9.2.2	Tűzveszélyes osztályba tartozik	18
9.2.3	Nem tűzveszélyes osztályba tartozik	18
9.3	Általános tűzvédelmi használati előírások	18
9.4	Dohányzás	20
9.5	Szállítás, vontatás	20
9.6	Raktározás és tárolás	21
9.7	Tűzoltási felvonulási- és közlekedési út, menekülési utak, kiürítés	21
9.8	Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer	22
9.9	Tüzelő- és fűtőberendezések	23
9.10	Szellőztetés tűzvédelmi követelményei	24
9.11	Csatornahálózat	24
9.12	Gépi berendezések tűzvédelmi követelményei	24
9.13	Világítóberendezések tűzvédelmi követelményei	25
9.14	Villamos berendezések tűzvédelmi követelményei	25
9.15	Villámvédelem tűzvédelmi követelményei	26
9.16	Szabadtéri rendezvények	26
9.17	Tűzvédelmi készülék, berendezés létesítésére, használatára és ellenőrzésére vonatkozó tűzvédelmi szabályok	28
9.17.1	Beépített tűzjelző berendezés	29
9.17.2	Tűzoltó készülékek	29
9.17.3	Oltóvíz ellátás, oltóvíz tározók	30
9.17.4	Egyéb tűzoltó eszközök (tűzvédelmi szerszámbázis)	31
10.	TŰZ ESETÉN TANÚSÍTANDÓ MAGATARTÁS	32
10.1	Tűzjelzés	32
10.2	A tűzjelzést követő magatartás	32
10.3	A tüzeset utáni feladatok	33
11.	ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK	33
12.	VERGA ZRT KÖZPONT TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSAI	34
13.	ZIRCI ERDÉSZET TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSAI	42
14.	KABHEGYI ERDÉSZET TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSAI	52
15.	KIRÁLYSZÁLLÁSI ERDÉSZET TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSAI	62
16.	ALSÓPERE PARK SZÁLLÓ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSAI	70
17.	HUBERTUS ERDÉSZETI ERDEI ISKOLA TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSAI	83
18.	BÁNYA- ÉS GÉPÜZEM TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSAI	92
19.	FENYVES-TÓ ÉS KÁROLY-LAK TURISTAHÁZ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSAI	100

Mellékletek

1. VERGA Zrt. Központ tűzvédelmi előírásai
VERGA Zrt. Központ tűzriadó terve
2. Zirci Erdészet tűzvédelmi előírásai
Zirci MÁV rakodó tűzriadó terve
Vadalmás vadászház tűzriadó terve
3. Kabhegyi Erdészet tűzvédelmi előírásai
Herendi MÁV rakodó tűzriadó terve
Hajag turistaház tűzriadó terve
4. Királyszállási Erdészet tűzvédelmi előírásai
Dudari MÁV rakodó tűzriadó terve
5. Alsópere Park Szálló tűzvédelmi előírásai
Park szálló tűzriadó terve
Rendezvényközpont tűzriadó terve
Panzió tűzriadó terve
6. Hubertus Erdészeti Erdei Iskola tűzvédelmi előírásai
Hubertus Erdészeti Erdei Iskola tűzriadó terve
7. Bánya- és gépüzem tűzvédelmi előírásai
8. Fenyves-tó és Károly-lak turistaház tűzvédelmi előírásai
Fenyves-tó tűzriadó terve
Károly-lak turistaház tűzriadó terve
9. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeinek meghatározása
10. A tűzvédelmi dokumentáció tartalmi elemei
Tűzvédelmi üzemeltetési napló:
 11. Tűzoltó készülékek karbantartásának nyilvántartása
 12. Tűzoltó készülékek negyedéves üzemeltetői ellenőrzése
 13. Tűzoltó vízforrások ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának nyilvántartása
 14. Biztonsági világítás üzemeltetői ellenőrzése
 - 14.1. Biztonsági világítás havi ellenőrzési napló
 - 14.2. Biztonsági világítás évi ellenőrzési napló
15. Tűzvédelmi eszközök ellenőrzésének, felülvizsgálatának, ill. karbantartásának gyakorisága
16. Nyilatkozat a Tűzvédelmi szabályzat tudomásulvételéről
17. Hatályos főbb tűzvédelmi jogszabályok

1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

1.1 Területi hatálya

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény, a tűzvédelmi szabályzat készítéséről kiadott 30/1996. BM rendelet, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSz.), a 2009. évi XXXVII. tv., valamint az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII.1.) ÖM rendelet alapján ebben a szabályzatban határozom meg a

VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.

(a továbbiakban: Társaság) területére érvényes általános és részletes tűzvédelmi előírásokat.

Jelen tűzvédelmi szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) területi hatálya kiterjed a Társaság valamennyi saját használatú és bérbe adott telephelyére, létesítményére, épületére, helyiségeire és szabad tereire, továbbá a munkavégzés helyszíneire.

1.2 Személyi hatálya

A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Társaság munkavállalóira és minden egyéb, a Társasággal szervezett munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyre.

1.3 Időbeni hatálya

A Szabályzat 2019. május 1-től lép hatályba. A szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a tűzvédelemre vonatkozó minden korábbi belső szabályozás.

1.4 Tárgyi hatálya

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az 1.1. pont szerinti területen végzett minden olyan tevékenységre és tárolásra, melyekből a körülmények kedvezőtlen összejárása során tűz keletkezésére lehet számítani.

1.5 A Szabályzat célja

A Szabályzat a Társaság telephelyei, bérleményei, valamint a tevékenységi körrel, a használattal összefüggő veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának szervezeti, technikai feltételeit, a biztonságos működést, a munkaszervezet belső tűzvédelmi viszonyait szabályozza. A Szabályzat a Társaság Katasztrófavédelmi Szabályzatával együttesen alkalmazandó.

Az itt nem szabályozott kérdésekben a jogszabályokban, szabványokban foglalt tűzvédelmi előírások az irányadók.

A szabályzatot minden érintett vezető részére, továbbá mindazok számára – igazolható módon – megismerhetővé kell tenni, akikre vonatkozik, illetve akik az előírások végrehajtását munkakörüknél és beosztásuknál fogva ellenőrizni kötelesek.

A Szabályzat megismerhetőségét valamennyi olyan, a Társasággal szerződött fél számára biztosítani kell, ahol a szerződés tárgya a jelen Szabályzat területi hatályával összefügg.

A központi irodaépületben működő cégek, szervezetek számára

- a Szabályzatot, ill. annak kivonatát igazolt módon át kell adni,
- a tűzriadó terv megismerését, ill. gyakorlását biztosítani kell.

2. A TÁRSASÁG TŰZVÉDELMI SZERVEZETE

A Társaság tűzvédelmi szervezete a Katasztrófavédelmi Szabályzat 2. pontjával megegyező.
A Társaság tűzvédelmi működési egységeit a Szabályzat mellékletei tartalmazzák.

3. A MUNKAVÁLLALÓK TŰZVÉDELMI FELADATAI

3.1 Vezető beosztású munkavállalók általános tűzvédelmi feladatai

- Saját és beosztottaik egészségének és testi épségének, továbbá az anyagi károkat okozó események megelőzése céljából a biztonságos munkafeltételek kialakítása, a tűzbiztonsági előírások (törvények, rendeletek, szabványok) megismerése, betartása és betartatása.
- Tűz, vagy tűzveszély esetén a munkavégzés azonnali leállítása és haladéktalan intézkedés, a tűz, vagy tűzveszély megszüntetése érdekében.
- A munkaterületeken az előírásoknak megfelelő mennyiségű tűzoltó eszköz biztosítása.
- Az irányításuk alá tartozó munkavállalók részvételének biztosítása a tűzvédelmi oktatásokon, vizsgákon, vizsgálatokon és tanfolyamokon.
- A katasztrófavédelem szakemberei munkájának segítése.
- Intézkedés az ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében.

3.2 Az egyes munkakörökhöz tartozó tűzvédelmi feladatok

3.2.1 Vezérigazgató

Feladata a Társaságra, mint gazdálkodó szervezetre vonatkozó tűzvédelmi jogszabályok, szabványok és szabályzatok előírásainak érvényre juttatása, valamint ezek betartása és betartatásának megkövetelése.

Ilyen irányú tevékenysége ellátása során:

- Kiadja a Társaság Tűzvédelmi Szabályzatát.
- Kijelöli a tűzvédelem közvetlen irányításával megbízott vezetőt.
- Gondoskodik a tűzvédelmi szervezet működtetéséhez és a tűzvédelmi feladatok ellátásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi és szervezeti feltételek megteremtéséről.
- Megkötöti a tűzvédelmi feladatok ellátásához szükséges szerződéseket.
- Személyesen vagy beosztottjai útján ellenőrzi a tűzvédelmi előírások betartását.
- Az előírások megszegőivel szemben felelősségre vonást alkalmaz.
- Felelős a Társaság tűzvédelmi előírások szerinti működéséért, az előírások betartásáért.

A vezérigazgató a saját hatáskörébe tartozó tűzvédelmi feladatokat, felelősségének érintetlenül hagyása mellett átruházhatja a Társaság más vezető állású munkavállalójára vagy külső vállalkozóra.

3.2.2 Termelési vezérigazgató-helyettes (tűzvédelmi vezető)

- Irányítja a Társaság tűzvédelmi tevékenységét.
- Biztosítja a Társaság tűzvédelmi előírások szerinti működését.
- Ellenőrzi a tűzvédelmi feladatot ellátó munkavállalók tevékenységét.
- Elkészítteti a Társaság általános érvényű, a szervezeti egységek speciális előírásait tartalmazó Tűzvédelmi szabályzatát. A Társaság egészére vonatkozó szabályzatban

meghatározza a munkahelyre, a tevékenységre, a munkavégzésre vonatkozó, a Társaság sajátosságait figyelembe vevő tűzvédelmi rendelkezéseket, azok végrehajtásának módját.

- Ellenőrzi a tüzesetek kivizsgálását, bejelentését, nyilvántartását, szükség esetén részt vesz azok kivizsgálásában.
- Biztosítja a tűzvédelemmel kapcsolatos jogszabályokban, szabványokban és jelen szabályzatban foglaltak megvalósulását a munkahelyek, létesítmények, technológiák tervezése, kivitelezése, használatba vétele és üzemeltetése során.
- Ellenőrzi a kiadott intézkedések maradéktalan végrehajtását, a feltárt hiányosságok felszámolását.
- Felelős a Társaság tűzvédelmi előírások szerinti működéséért, az előírások betartásáért, köteles azokat szűrőpróbaszerűen ellenőrizni.
- A tűzvédelmi helyzetre kiható változás előtt tájékoztatja az erdőőrzési és vagyonvédelmi osztályvezetőt, kiemelt figyelemmel az új beruházásokra, ill. a létesítmény kockázati osztályának megváltoztatására.
- A működési egységeknél kijelöli az üzemeltetői ellenőrzést végző személyt.

3.2.3 Gazdasági vezérigazgató-helyettes

- Biztosítja a tűzvédelmi tevékenység végrehajtásához szükséges pénzügyi fedezetet.
- Kapcsolatot tart a Társaság tűzvédelmi feladatait irányító vezetővel, a tűzvédelmi feladatok ellátásához szükséges összegek felhasználása érdekében.
- Köteles a tűzvédelmi feladatok pénzügyi fedezetét az éves tervekbe beépíteni.

3.2.4 Erdőőrzési és vagyonvédelmi osztályvezető

- A Társaság tűzvédelmi helyzetében bekövetkezett változás esetén indokolt esetben javaslatot tesz a Szabályzat módosítására.
- A tűzvédelmi vezetővel, ill. az egységvezetővel részt vesz a létesítmény területén keletkezett tüzesetek körülményeinek feltárásában, segíti a tűzvédelmi hatóság tűzvizsgálati tevékenységét, a tapasztalatok alapján kezdeményezi a technológia módosítását, a védelem kiegészítését, a tűzvédelmi szabályzat előírásainak pontosítását.
- A Társaság tűzvédelmi helyzetéről rendszeresen beszámol a tűzvédelmi vezetőnek.
- Évenként megszervezi a tűzriadó gyakorlatokat.
- Megtervezi és megszervezi a Szabályzatban előírt szemléket és ellenőrzéseket, részt vesz a végrehajtásban, elkészíti a jegyzőkönyveket, feljegyzéseket és összeállítja a hiányosságok megszüntetését célzó javaslatokat, melyeket továbbít a tűzvédelmi vezető részére.
- Intézkedik a tűzoltáshoz szükséges mennyiségű tűzoltó készülék készenlétben tartásáról, a Társaság tűzvédelmi helyzetének megfelelő szinten tartásáról.
- A beruházások során (építmény létesítése, új technológia bevezetése, stb.) figyelemmel kíséri a tűzvédelmi szempontok érvényesítését (tervezőknek adatszolgáltatás, tervegyeztetésen részvétel, közreműködés műszaki átadás-átvételnél, stb.). Az elkészült beruházás használatba vétele után aktualizálja a létesítmény tűzvédelmi dokumentációját.
- A tűzvédelmi helyzetre kiható változásokat (kockázati osztály megváltoztatása, raktározási kapacitás 15%-kal történő növelése) a tevékenység megkezdése előtt legalább 15 nappal bejelenti az illetékes tűzvédelmi hatóság felé.
- A tűzoltás, mentés feltételeiben tervezett, vagy bekövetkezett változásokat bejelenti a hivatásos tűzoltóság felé.

- Összeállítja a tűzvédelmi oktatás elméleti és gyakorlati tematikáját, elvégzi a Társaság foglalkoztatottainak oktatását, erről oktatási naplót vezet.
- Gondoskodik a tűzvédelmi műszaki megoldások (tűzoltó készülékek, vízkivételi helyek, beépített tűzjelző berendezés, biztonsági világítás) időszakos felülvizsgálatának, karbantartásának, javíttatásának elvégeztetéséről.
- A tűzvédelmi feladatok pénzügyi tervezéséhez szükséges adatokat biztosítja a gazdasági vezérigazgató számára.
- Kapcsolatot tart a tűzvédelmi hatósággal. Részt vesz a hatóság, valamint a tűzoltóság által tartott ellenőrzéseken, segíti munkájukat.
- Az erdőtűzvédelmi tervet indokolt esetben módosítja és megküldi a székhely szerint illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz.
- Elkészíti és teljesíti a hatóság által meghatározott jelentéseket és adatszolgáltatásokat.
- A tudomására jutott tűzvédelmi szabálytalanság esetén intézkedik annak megszüntetéséről.
- A Központ és a Fenyves-tó működési egység esetén engedélyezi az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet, a többi egységnél közreműködik az engedély kiadásában.
- Közreműködik az egységek tűzvédelmi dokumentációjának naprakész vezetésében, ellenőrzi annak meglétét.

3.2.5 Műszaki és fejlesztési osztályvezető

- Gondoskodik a gázfelhasználói berendezések (gázkazánok, tűzhelyek, stb.), gázvezetékek és kémények időszakos felülvizsgálatának, karbantartásának, javíttatásának elvégeztetéséről.

3.2.6 Humánerő-gazdálkodási csoport

- Elvégzi a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkakörökkel kapcsolatos ügyintézés (szervezés, nyilvántartás).
- Újonnan felvett munkavállaló esetén értesíti az erdőőrzési és vagyonvédelmi osztályvezetőt.
- Nyilvántartja a tűzvédelmi üzemeltetői ellenőrzési feladattal megbízott személyek nyilatkozatait.

3.2.7 Beszerzési csoport

- Közreműködik az egységek tűzvédelmi dokumentációjának naprakész vezetésében, a létesítési dokumentációk, tervek, engedélyek tűzvédelmi vonatkozású kivonatainak, a megfelelőségi tanúsítványok, tervezői nyilatkozatok rendelkezésre bocsátásával.
- Vagyonbiztosítás megléte esetén a tüzeset, ill. a kárigény bejelentése a biztosítónak.

3.2.8 Működési egység vezető

A Szabályzat alkalmazásában működési egység vezetőnek az alábbi munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók minősülnek:

- erdészeti igazgató
- bánya- és gépüzem vezető

- erdőőrzési és vagyonvédelmi osztályvezető (a Központ esetében)
 - iskolavezető
 - üzletvezető, létesítményfelelős
 - létesítmény üzemeltetési felelős
-
- Felelős a tűzvédelmi jogszabályokban és a jelen szabályzatban foglaltak betartásáért, a munkavégzés során köteles a tűzvédelmi előírásokat betartatni.
 - Javaslatot tesz az irányítása alá tartozó területen a tűzvédelmi, tűz megelőzési feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítására.
 - A 7.1. pont szerint engedélyezi az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet, ill. engedélyeztetni a vágástéri és egyéb fahulladék égetését, gondoskodik az erre vonatkozó írásbeli dokumentumok nyilvántartásáról és megőrzéséről.
 - Köteles részt venni az egység működési területét érintő hatósági ellenőrzéseken, szemléken, tűzvizsgálati eljárásokban, valamint megszüntetni az észlelt hiányosságokat, szabálytalanságokat, illetve ennek érdekében javaslatot tenni a tűzvédelmi vezető részére.
 - Felelős a Szabályzat, ill. a tűzriadó terv hozzáférhetőségének biztosításáért, az ellenőrzést végző hatóság, ill. az oltási tevékenységet végző tűzoltóság részére történő átadásért.
 - A tűzriadó során a tüzet haladéktalanul jelentenie kell a tűzoltóságnak, ill. a tűzvédelmi vezetőnek, a kikerkező tűzoltókat tájékoztatni kell (létesítményben rekedt személyek száma, valószínűsített feltalálási helye; az áramtalanítás és a gáz elzárásának megtörténte, ill. módja; a tűzriadó terv átadása, stb.).
 - Fokozott tűzveszély, ill. vegetáció tűz esetén a tűzörség, illetve a figyelőszolgálat megszervezése.
 - Felelős a tűzoltó készülékekhez (tűzivíz tárolóhoz) vezető közlekedési utak szabadon tartásáért.
 - Felelős a tűzoltó készülékek, ill. az erdészeti telephelyek esetén a tűzvédelmi szerszámbázis meglétéért.
 - Felelős a tűzoltó készülékek, valamint az egységnél rendszeresített tűzivíz tároló, beépített tűzjelző berendezés, biztonsági világítás üzemeltetői ellenőrzésének elvégzéséért, a dokumentálás elvégzéséért. Meghibásodás észlelése esetén köteles haladéktalanul tájékoztatni az erdőőrzési és vagyonvédelmi osztályvezetőt.
 - Felelős a tűzvédelmi dokumentáció meglétéért, az ellenőrzést végző hatóság részére történő átadásért.

3.2.9 Erdőgazda

- Köteles kiemelten az erdők tűzvédelmével kapcsolatos, 8. pont szerinti előírásokat betartani, illetve betartatni, ennek keretében a napi munkavégzés során szűrőpróbaszerűen ellenőrzéseket végezni.
- A 7.1. pont szerint engedélyezi az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet, ill. engedélyeztetni a vágástéri és egyéb fahulladék égetését, a működési egységvezető akadályoztatása esetén.
- A tűzriadó során a tüzet haladéktalanul jelentenie kell a tűzoltóságnak, ill. a tűzvédelmi vezetőnek, az egységvezető akadályoztatása esetén.
- Köteles hatáskörében gondoskodni az általa észlelt, vagy a tudomására jutott tűzvédelmi hiányosságok, szabálytalanságok megszüntetéséről.

- Közvetlen tűz- és robbanásveszély esetén köteles a munkavégzést azonnal leállítani és haladéktalanul gondoskodni a tűzveszély megszüntetéséről.

3.3 A beosztott munkavállalók általános tűzvédelmi feladatai

Kötelesek

- a munkavégzés során jelen szabályzat előírásait, valamint vezetőik utasításait betartani;
- az észlelt tüzet a tűzoltóságnak, ezt követően a tűzvédelmi vezetőnek, ill. a működési egység vezetőjének haladéktalanul bejelenteni, az oltásban, a mentésben és a kárelhárításban az elvárható módon részt venni, a személyi biztonság szem előtt tartásával;
- a munkaeszköz, gép, berendezés, a villamos hálózat, stb. tűzveszélyt jelentő meghibásodását a működési egység vezetőjének haladéktalanul bejelenteni;
- a munkaeszköz, gép, berendezés használatát követően azokat kikapcsolni, szükség esetén áramtalanítani;
- a létesítmény, ill. az erdőterület tűzvédelmét hátrányosan befolyásoló körülményt az elvárható módon megszüntetni és a működési egység vezetőjének bejelenteni;
- részt venni a tűzvédelmi oktatásokon és vizsgákon.

4. A LÉTESÍTÉS TŰZVÉDELMI SZABÁLYAI

A létesítés tűzvédelmi szabályai az elhelyezéssel, az építéssel, a használatbavétellel, valamint a gépfelállítással kapcsolatos tűzvédelmi rendelkezéseket határozzák meg.

A létesítésre vonatkozó előírásokat új létesítménynél, valamint meglévő létesítmény átalakítása, vagy átépítése során, továbbá új gépek telepítésekor kell alkalmazni.

A tűzvédelmi előírások érvényesítése érdekében biztosítani kell, hogy az erdőőrzési és vagyonvédelmi osztályvezető a létesítési folyamat során, a tervezési fázistól kezdődően megtehesse az észrevételeit.

5. TŰZVÉDELMI ELLENŐRZÉS

A Társaság szervezeti egységeinél évente tűzvédelmi szemlét kell tartani. A szemle időpontját az erdőőrzési és vagyonvédelmi osztályvezető az egységvezetővel egyeztetve határozza meg.

A szemlebizottság tagja az egységvezető, az erdőőrzési és vagyonvédelmi osztályvezető, vagy az általuk megbízott személy.

A szemléről jegyzőkönyvet kell felvenni, az alábbi tartalommal:

- a szemle időpontja,
- a szemlebizottsági tagok neve, beosztása,
- a szemlebizottság megállapításai,
- a hiányosságok megszüntetése érdekében szükséges intézkedések,
- a végrehajtás határideje és a végrehajtás felelősenek megnevezése,
- a szemlebizottság tagjainak aláírása.

6. TŰZVÉDELMI OKTATÁS ÉS SZAKVIZSGA

A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalók évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, melynek célja, hogy a munkavállalók a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi

ismereteket, a megtartandó biztonsági követelményeket, a tűzjelzés módját, a tűz esetén követendő magatartás szabályait és a tűzoltó készülékek használatát elsajátítsák.

Az a munkavállaló, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt (érvényes) tűzvédelmi szakvizsgálattal nem rendelkezik, oktatásban nem részesült, az adott tevékenységgel nem foglalkoztatható.

6.1 A tűzvédelmi oktatás rendje

Oktatást kell tartani a munkavállaló munkába állása előtt.

Az ismétlődő oktatás gyakorisága – munkakörétől függetlenül – egy év.

Soron kívüli (rendkívüli) oktatást kell tartani abban az esetben, ha

- a létesítményben tűz vagy robbanás keletkezett és a káreseménnyel összefüggésben szükséges a levonható tanulságok oktatása;
- a munkavállalót alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység elvégzésével vagy felügyeletével bízzák meg;
- a munkavállaló munkahelye, vagy munkaköre tűzvédelmi szempontból lényegesen megváltozik;
- robbanásveszélyes anyag, gép, valamint technológia kerül alkalmazásra;
- a munkavállaló 6 hónapot meghaladó távollét után áll ismét munkába.

A tűzvédelmi oktatás tananyagát legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti el.

A tűzvédelmi oktatást az erdőőrzési és vagyonvédelmi osztályvezető tartja, aki egyben gondoskodik az oktatási nyilvántartás vezetéséről.

6.2 A tűzvédelmi szakvizsga rendje

A tűzvédelmi szakvizsga célja, hogy az adott munkakört betöltő személy a tűzvédelmi szempontból elengedhetetlen ismereteket, jártasságokat, készségeket megszerezze.

A Társaság tevékenységéből adódó, tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágak, munkakörök a következők:

- hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők;
- az előző pontban meghatározott tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányító munkavállaló.

A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkakörökkel kapcsolatos ügyintézés, a szakvizsgára való jelentkezést a Társaság humán-erő-gazdálkodási csoportja végzi. A képzésen, ill. a vizsgán való részvétel az érintettek számára kötelező.

A szakvizsgálattal rendelkezőknek ötévenként, a bizonyítvány érvényességének lejártá előtt továbbképzésen kell részt venni.

A tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvány másolata az egység tűzvédelmi dokumentációjának részét képezi.

A tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvány másolatának elérhetőségét a munkavégzés helyén biztosítani kell.

7. TŰZVESZÉLYES TEVÉKENYSÉG

Tűzveszélyes tevékenység a 9.1. pontban meghatározott tevékenység.

Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat.

A tűzveszélyes tevékenység lehet állandó és alkalmi helyen végzett tevékenység.

Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen végezhető.

A 6.2. pont szerinti tűzveszélyes tevékenységet csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező munkavállaló végezhet.

Tűzvédelmi szakvizsgához nem kötött egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.

7.1 Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység engedélyezése, végrehajtása

- Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak a Társaság ezzel megbízott munkavállalói engedélyezhetnek, az alábbiak szerint:
 - bánya- és gépüzemvezető, ill. helyettese:
 - a Bánya- és gépüzem területén, de a gépüzem épületén kívül végzett 6.2 pont szerinti tűzveszélyes tevékenységek
 - a telephelyeken kívül végzett 6.2 pont szerinti tűzveszélyes tevékenységek (pl. sorompó- és kerítésépítés, gépkarbantartás során végzett hegesztés)
 - erdészeti igazgató, akadályoztatása esetén az erdőgazda:
 - az erdészeti telephelyek területén végzett 6.2 pont szerinti tűzveszélyes tevékenységek (pl. hegesztés)
 - erdőőrzési és vagyonvédelmi osztályvezető:
 - a Központ szervezeti egységhez tartozó telephelyek területén végzett 6.2 pont szerinti tűzveszélyes tevékenységek (pl. hegesztés)
- Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet az előzetesen írásban, a helyszín adottságainak ismeretében meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása az engedélyező személy feladata.
- Az engedélyt kiadó, ill. a munkát irányító személy köteles ellenőrizni a 6.2 pont szerinti munkát végző személyek tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez szükséges feltétel.
- Az engedélyező két példányban kiállítja az *Engedély alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végrehajtására* című nyomtatványt (9. számú melléklet). Egy példányt a tevékenységet végző köteles magánál tartani, a másik példány az egység tűzvédelmi dokumentációjának részét képezi.
- Több napra vonatkozó engedély esetén az engedélyben foglalt feltételek teljesüléséről a munkát végzőnek a munkavégzés újbóli megkezdése előtt ismételt meg kell győződnie.
- Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak az engedély birtokában, az abban előírt feltételek biztosítása után szabad megkezdeni.
- Tűzjelzés alkalmával minden tűzveszéllyel járó tevékenységet azonnal meg kell szüntetni és a munka csak a jelzés lefűjtését követően, a terület ismételt átvizsgálása után folytatható.

- A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.
- Az égetés helyszínén a tűz jelzésére alkalmas eszközt kell készenlétben tartani.
- A tűzveszélyes munka egész folyamata során biztosítani kell a tűz terjedésének megakadályozásához szükséges létszámot és eszközt.
- A tűzgyújtás helyszínét csak a tűz teljes eloltása után szabad elhagyni.

7.2 Erdőterületen végzett tűzveszélyes üzemi tevékenység

Vágástéri és egyéb fahulladék égetése

- Vágástéri hulladékot az erdőben csak abban az esetben lehet égetéssel megsemmisíteni, ha annak felhasználására és hasznosítására más lehetőség nincs vagy az nem gazdaságos.
- A vágástéri és egyéb fahulladék égetése a területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz történő bejelentést követően végezhető alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység.
- Az égetést csak a bejelentést követően, a hatósági engedély birtokában, az abban előírt feltételek biztosítása után szabad megkezdeni.
- Az égetést a Társaság által megbízott személy irányítása mellett, az erre a munkára vonatkozó tűzvédelmi oktatásban részesült személyek végezhetik szélcsendes időben.
- Az égetést akkor lehet elkezdeni, ha a vágástéri hulladék a faállomány szélétől legalább 30 méterre halomba van rakva, és körülötte legalább 2 méter széles, éghető anyagoktól mentes tűzvédő sávot alakítottak ki.
- Az égetés helyszínén a tűz tovaterjedésének megakadályozására alkalmas, megfelelő mennyiségű tűzoltóeszközt kell készenlétbe helyezni.
- Az égetés helyszínén a tűz jelzésére alkalmas eszközt kell készenlétben tartani.
- A tevékenységet végzőt el kell látni mobiltelefonnal.
- A tűzveszélyes munka egész folyamata során biztosítani kell a tűz terjedésének megakadályozásához szükséges létszámot és eszközt.
- A tűzgyújtás helyszínét csak a tűz teljes eloltása után szabad elhagyni.

Ellenőrzött tűz

- Indokolt esetben a vágástéri hulladék összegyűjtés nélküli elégetésére, a tűzpászta tisztántartására ellenőrzött tűz is alkalmazható, amely a területileg illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz történő bejelentést követően végezhető alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység. A bejelentés részét képezi az érintett területet bemutató térkép, az alkalmazandó égetési technikák leírása és a tűz biztosításához rendelkezésre álló saját eszközök listája.
- Az ellenőrzött tűz olyan folyamatosan ellenőrzött viszonyok között égő tűz, melynek célja a biomassza mennyiségének csökkentése a területen.
- Az égetést csak a bejelentést követően, a 9. sz. melléklet szerinti engedély birtokában, és az abban előírt feltételek biztosítása után szabad megkezdeni.
- Az ellenőrzött tűz irányítását legalább tűzoltó alaptanfolyami végzettséggel rendelkező személy végezheti.

7.3 Szabadtéri tűzgyújtás erdőterületen kívül

- A lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.
- A Társaság köteles a telephelyeit az éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.
- Külterületen a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 hektár egybefüggő területen **irányított égetés** végezhető.
- Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelem tartalmazza:
 - a) a kérelmező nevét és címét,
 - b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét,
 - c) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc),
 - d) az irányított égetés indokát,
 - e) az égetéssel érintett terület nagyságát,
 - f) az égetés folyamatának pontos leírását,
 - g) az égetést végző személyek nevét, címét,
 - h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát,
 - i) a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és
 - j) a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását.
- A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz. A tűzvédelmi hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el.
- Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani.
- Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetre tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
- Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.
- Az irányított égetés során a **tarlóégetés** csak az alábbiak szerint végezhető:
 - a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatóbla mellett tarlót égetni tilos,
 - b) a tarlót, vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani,
 - c) tarlóégetés 10 hektárnál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
 - d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani.
 - e) A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék irányított égetése során az a)- d) bekezdés szabályait kell alkalmazni.

- A **mezőgazdasági tüzek** megelőzése érdekében a vasút és a közút mindkét oldalán annak kezelője köteles a szélső vasúti vágánytengelytől mérve legalább 4,0 méter széles, a közút szélétől mérve legalább 3 méter széles védősávot kialakítani.
- A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani.
- A folyamatos tisztántartásról, éghető anyagtól mentes állapotban tartásról a védősávval érintett terület tulajdonosa, kezelője, haszonbérelője köteles gondoskodni.

8. AZ ERDŐK TŰZ ELLENI VÉDELME

Az erdőtüzek döntő többsége emberi gondatlanság vagy szándékosság következménye.

8.1 Az erdei tüzesetek megelőzése

- Az erdővel érintkező vagy azon áthaladó vasút és közút kezelője az erdő felőli oldalon köteles 2 méter széles védősávot kialakítani. A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól, cserjéktől, fáktól tisztán kell tartani.
- A tűzpászta területe nem erdősíthető. A tűzpászta min. 3 méter széles, minden éghető anyagtól mentes, talajjal fedett terület, melynek folyamatos karbantartásáról, azaz gyomtól és egyéb éghető anyagtól mentes állapotban tartásáról gondoskodni kell.
- A vasút, illetve a közút és az erdő közötti védősávon, valamint az út menti fásított árokparton a száraz növényrészeket és a hulladékot az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó szabályok szerint lehet elégetni.
- Fokozottan tűzveszélyes állományban nem létesíthető tűzrakó hely.
- Tilos az erdőben közvetlenül vagy közvetve tüzet okozó tárgyak elhelyezése.
- A kijelölt tűzrakó helyek környékét az éghető anyagoktól mentesen kell tartani.
- A kijelölt tűzrakó helyen gyújtott tűz őrzéséről, valamint annak – a helyszínről való távozás előtti – biztonságos eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni.
- Az erdőbe vezető erdészeti magánutak, épített közelítő nyomok, jelzett turistautak bejáratánál, erdészeti közjóléti létesítményeknél, erdei szálláshelyeknél, erdei iskoláknál, valamint a tűzrakó helyeken – jól látható módon – az erdőben történő tűzrakásra, a nyílt láng használatára, a dohányzás szabályaira, a fokozott tűzveszély időszakának kihirdetéséről szóló tájékoztató elérhetőségére és a tűzjelzés módjára vonatkozó figyelmeztető, tájékoztató táblákat kell elhelyezni. Fedett helyen tábla helyett plakát is elhelyezhető.
- Lakott erdei épületekben és az üzemelő turistaházaknál gondoskodni kell az állandó tűzjelzési lehetőségről.
- A kazal elhelyezésénél az erdőtől legalább 25 méter tűztávolságot kell tartani.
- Aki erdőtüzet vagy tűzveszélyt észlel és azt eloltani, illetve elhárítani nem tudja, köteles a tűzoltóságot haladéktalanul tájékoztatni.

8.2 Fokozott tűzveszély időszakára vonatkozó szabályok

- A fokozott tűzveszély időszakában tilos tüzet gyújtani erdőben, valamint annak kétszáz méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon. Nem minősül tűzgyújtásnak a gáz égőfej

- és a zárt tűzterű sütő-, főző-, melegítő eszköz alkalmazása, ha az megfelelő szikrafogóval van ellátva.
- A tűzgyújtási tilalom ideje alatt a tűzvédelmi szempontból nagymértékben veszélyeztetett területek esetében
 - a tűzgyújtási tilalomra vonatkozó rendelkezések megtartását folyamatosan ellenőrizni kell,
 - a veszélyeztetett helyekre a tűz jelzésére alkalmas eszközökkel felszerelt tűzvédelmi öröket (tűzjelző szolgálatot) kell állítani,
 - az erdőtűz oltására megfelelő munkacsoport, felszerelés és jármű készenlétben tartásáról kell gondoskodni.

8.3 Erdőtűzvédelmi terv

- A Társaság, mint a 100 hektárnál nagyobb, nagymértékben és közepesen veszélyeztetett terület erdőgazdálkodója, egységenkénti erdőtűzvédelmi tervvel rendelkezik, az alábbi tartalommal:
 - az érintett erdőterület jelenlegi helyzetének leírása, tekintettel a megelőzést és a megfigyelést szolgáló rendszerekre és a rendelkezésre álló tűzvédelmi eszközökre, beleértve az erdőtűz elleni védelem módszereinek és technikáinak leírását is,
 - beszámoló a megelőző öt év erdőtűzeiről, valamint ezen tüzek feltárt okainak leírása és elemzése,
 - a tízéves tervidőszak végére elérendő célok a főbb tűzkeletkezési okok megszüntetésére és csökkentésére, továbbá a megelőzési, megfigyelési és ellenőrző rendszerek javítására,
 - a célok elérése érdekében tervezett intézkedések leírása,
 - az erdők tűzvédelmét végző szervezetek és személyek a feladat elvégzésével összefüggésben szükséges adatai, részvételük összehangolásának módja.
- A védelmi tervet, ill. a módosított védelmi tervet meg kell küldeni a székhely szerint illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz. (A tűzvédelmi helyzetre kiható változás bekövetkezése esetén a védelmi tervet módosítani kell.)

8.4 A lő- és gyakorlótéren bekövetkezett tüzesetek kezelésének speciális szabályai

A fel nem robbant lőszertestek, gyújtófejek, robbanó vagy robbantó szerkezetek miatt a lőtéri tüzek rendkívül veszélyesek, ezért a tűzoltásban, ill. a kárfelszámolásban való közreműködés esetén fokozott óvatosság, a katonai és katasztrófavédelmi szakemberek utasításainak betartása szükséges.

8.4.1 Az aktívan használt lő- és gyakorlótér területén, katonai tevékenység következtében kialakult tüzesetek kezelése

- A tűzoltás a katonai gyakorlatok és lövészetek során végzett tűzveszélyes tevékenységekből eredő tüzeseteknél elsődlegesen a Magyar Honvédség Bakony Harckiképző Központ (a továbbiakban: MH BHK) létesítményi tűzoltóságának a feladata. Az érvénybe lévő együttműködési megállapodások alapján a tűz oltása indokolt esetben az MH BHK és a katasztrófavédelem együttes feladata. Az MH BHK a tűzveszélyes katonai tevékenységek idején 24 órás készenlétet biztosít.

- A célterületek körüli 3 db tűzpászta gyommentesen tartása, az MH BHK részére használatba adott 2 db tűzoltó eszköz és a Malom-völgyi tó karbantartása a Társaság feladata.

8.4.2 Az aktívan használt lő- és gyakorlótér területén, de NEM katonai tevékenység következtében kialakult tüzesetek kezelése

- A tűzoltás elsődlegesen a katasztrófavédelem feladata. A tűz oltása indokolt esetben a katasztrófavédelem és a MH BHK közös kivitelezésében történik.

9. ÁLTALÁNOS ÉRVÉNYŰ MEGELŐZŐ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSOK

9.1 Tűzvédelemmel kapcsolatos alapfogalmak

Alapterület: a gépek és a berendezések esetében ezek függőleges vetülete által meghatározott terület. Szabadtéri tárolóknál a raktározásra kijelölt térrész oldalhatárain belüli terület, helyiség, vagy épületszerkezettel részben vagy egészben közrefogott tér esetében a nettó alapterület.

Biztonsági jel: meghatározott mértani forma, szín és képjel (piktogram) kombinációjával létrehozott, rögzített elhelyezésű jel, amely a menekülést segíti, veszélyre figyelmeztet, tevékenységet, magatartást tilt, valamint a tűzjelzéshez és oltáshoz szükséges berendezések, eszközök helyét jelöli.

Felülvizsgálat: a jogosult személy által végzett mindazon intézkedések, tevékenységek összessége, amelyek célja az érintett műszaki megoldás működőképességéről, hatékonyságáról, az üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás és a javítás megtörténtéről való meggyőződés, valamint ezek írásban történő dokumentálása.

Jogosult személy: az üzemeltető által megbízott vagy az üzemeltető által kijelölt, a szükséges szakképesítéssel és ismeretekkel, eszközökkel, tapasztalattal, jogosultsággal rendelkező személy, aki végrehajtja az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást, elvégzi a javítást.

Kockázati osztály: a tűz esetén a veszélyeztetettséget, a bekövetkező kár, veszteség súlyosságát, a tűz következtében fellépő további veszélyek mértékét kifejező besorolás.

Létesítmény: az egy telken álló építmények és szabad terek összessége.

Mértékadó tűzszakasz: a létesítmény legnagyobb oltóvíz igényű tűzszakasza.

Műszaki mentés: veszélyhelyzet esetén az emberélet, a testi épség és az anyagi javak védelme érdekében végzett tevékenység.

Robbanásveszélyes állapot: a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag olyan mennyiségben való jelenléte, valamint előfordulási módja, állapota, mely esetén az égés, robbanás feltételei közül legalább még az oxigénkoncentráció vagy a gyújtási energia adott.

Tűzoltó készülék felülvizsgáló: karbantartó személyt alkalmazó, tűzoltó készülék karbantartását végző vállalkozás, mely karbantartó műhelyt nem tart fenn, és amelynek OKF azonosító jelét karbantartó szervezet biztosítja.

Tűzoltó készülék karbantartó szervezet: karbantartó személyt alkalmazó, tűzoltó készülék karbantartását végző, karbantartó műhelyt fenntartó vállalkozás.

Tűzoltó készülék készenlétben tartó: az a személy vagy szervezet, amely jogszabály által tűzoltó készülék készenlétben tartására kötelezett.

Tűzpászta: az erdők tűz elleni védelmét szolgáló, mesterségesen kialakított, fátlan terület.

Tűztávolság: a külön tűzszakaszba tartozó szomszédos építmények, szomszédos szabadtéri tárolási egységek, szomszédos építmény és szabadtéri tárolási egységek között megengedett legkisebb vízszintesen mért távolság.

Tűzveszélyes tevékenység: az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel, vagy nyílt lánggal, továbbá gyújtóforrásként számításba vehető izzással, parázslással, szikrázással jár.

Tűzszakasz: az épület, a speciális építmény, a szabadtéri tárolóterület meghatározott része, amelyet a szomszédos építmény- és térrésztől tűzterjedés ellen védetten alakítanak ki.

9.2 Az anyagok tűzveszélyességi osztálya

9.2.1 Robbanásveszélyes osztályba tartozik

- a) a kémiai biztonságról szóló törvény szerint robbanó, fokozottan tűzveszélyes, tűzveszélyes, kismértékben tűzveszélyes anyag és keverék,
- b) az a folyadék, olvadék, amelynek zárttéri lobbanáspontja 21 °C alatt van vagy nyílttéri lobbanáspontja legfeljebb 55 °C, vagy üzemi hőmérséklete nagyobb, mint a nyílttéri lobbanáspont 20 °C-kal csökkentett értéke, (pl. benzin)
- c) az éghető gáz, gőz, köd,
- d) az a por, amely a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez és
- e) az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet hatálybalépése előtt „A” vagy „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag.

9.2.2 Tűzveszélyes osztályba tartozik

- a) a szilárd éghető anyag, ha nem tartozik robbanásveszélyes osztályba,
- b) a legalább 50 °C nyílttéri lobbanáspontú gázolajok, tüzelőolajok, petróleum,
- c) az a folyadék, olvadék, amelynek nyílttéri lobbanáspontja 55 °C felett van, vagy üzemi hőmérséklete a nyílttéri lobbanáspontjánál legalább 20 °C-kal kisebb,
- d) az a gáz, amely önmaga nem ég, de az égést táplálja, a levegő kivételével,
- e) a vonatkozó műszaki követelmény szerinti eljárással meghatározott, 150 °C-nál magasabb gyulladási hőmérsékletű B-F tűzvédelmi osztályú építőanyag,
- f) az a vizes diszperziós rendszer, amelynek lobbanáspontja szabványos módszerrel nem állapítható meg, és éghetőanyag-tartalma 25%-nál nagyobb, víztartalma pedig 50%-nál kisebb és
- g) az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet hatálybalépése előtt „C” vagy „D” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag.

9.2.3 Nem tűzveszélyes osztályba tartozik

- a) a nem éghető anyag,
- b) az A1 vagy A2 tűzvédelmi osztályú építőanyag és
- c) az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet hatálybalépése előtt „E” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag.

9.3 Általános tűzvédelmi használati előírások

- Az épületet, építményt, berendezést az üzemeltetési, működési engedélyben, ill. a gyártó cég által kiadott használati, kezelési utasításban foglaltak szerint, rendeltetésének megfelelően szabad használni, a tűzvédelmi előírások szigorú betartása mellett.

- Az egyes helyiségekben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani.
- Üzemeltetés, működés alatt az olyan helyiség ajtóit, amelyben emberek tartózkodnak, nem szabad lezárni. Ha a munka jellege szükségessé teszi a helyiség zárva tartását, az ajtók külső nyithatóságát veszély esetére akkor is biztosítani kell.
- Dohányozni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állítanak elő, tárolnak, feldolgoznak, továbbá minden olyan helyen, ahol a dohányzás tűzveszélyt okozhat. A dohányzási tilalmat biztonsági jellel kell jelölni.
- Gázüzemű berendezést az egyes helyiségekben csak a gyártó által kiadott használati szabályzat előírásai szerint szabad üzemeltetni.
- Tűzveszélyes folyadékot központi fűtőberendezés vezetékének és fűtőtestének 1 m-es körzetén belül elhelyezni tilos.
- Villamos berendezésektől (kapcsolók, dugaszolók, kábelek stb.) az éghető anyagokat olyan távolságra kell elhelyezni, hogy a berendezések üzemszerű vagy meghibásodás folytán bekövetkező túlmelegedése tüzet ne okozzon.
- Villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket - a hűtőgép kivételével - a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén, a napi munka befejezése után a villamos hálózatról le kell választani. Az informatikai és elektronikai készülékek készenléti állapota kikapcsolt állapotnak számít.
- A villamos berendezéseket védeni kell a környezet káros behatásaitól, mechanikai, vegyi, egyéb hatásoktól.
- A villamos berendezéseket rendszeresen meg kell tisztítani az olyan szennyeződéstől, amely a berendezés hőátadási viszonyait károsan befolyásolja, vagy amelytől önmaga meggyulladhat.
- A munkavégzés során keletkezett hulladékot folyamatosan, de legalább műszakonként a munka befejezése után az arra szolgáló hulladéktárolóba kell elhelyezni.
- Az építményt csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési engedélyben megállapított rendeltetésének megfelelően szabad használni.
- Az anyag előállítását, felhasználását, használatát, tárolását illetőleg egyéb tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, helyiségben, építményben szabad folytatni.
- Tervezésnél a tervdokumentációba bele kell foglalni a tűzvédelmi követelmények érvényesítésének módját.
- A munkaterületről, helyiségből, szabadtérről, gépről a tevékenység során keletkezett éghető anyagot, hulladékot folyamatosan, de legalább műszak végén el kell távolítani.
- Az I-II. tűzveszélyességű folyadékot, robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó és égést tápláló gázt szállító és tároló edényzetnél meg kell akadályozni a folyadék elcsepegését, elfolyását. Az esetlegesen szétfolyt anyagot fel kell itatni és az erre a célra kialakított szabályos gyűjtőhelyen kell tárolni.
- A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.
- A tűzoltó vízforrásokat a vonatkozó műszaki követelmény szerinti készenléti állapotban kell tartani, jelzőtáblával kell jelölni.
- Éghető és égést tápláló gázt szállító csőrendszerrel a szivárgást meg kell akadályozni. Szivárgás esetén a helyiséget ki kell szellőztetni és a szivárgást haladéktalanul meg kell szüntetni.

- A tűzvédelmi helyzetre kiható változást a bevezetés megkezdése előtt 15 nappal az illetékes tűzoltóságnak be kell jelenteni.
- A tűzvédelmi rendelkezések megállapítása és alkalmazása szempontjából az új építésű, átalakított, felújított létesítményeknek, szabadtereknek meg kell állapítani a mértékadó kockázati osztályát.
- A technológiai, műveleti, valamint a karbantartási utasításokban ki kell térni a tűz megelőzését szolgáló, valamint a keletkezett tűz oltása során betartandó szabályokra.

9.4 Dohányzás

- A dohányzás az épületekben, a létesítményekben, a telephelyek területén – a dohányzásra kijelölt helyek kivételével – tilos.
- Erdőben, valamint annak kétszáz méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon a fokozott tűzveszély időszakában dohányozni tilos.
- Dohányzásra nyílt légterű dohányzóhelyet kell kijelölni, a létesítmény bejáratától számított 5 méteres távolságon kívül, a közlekedést nem akadályozó helyen, *Dohányzásra kijelölt hely* feliratú tábla kihelyezésével.
- A kijelölt dohányzóhelyen nem éghető anyagból készült hamutartót kell elhelyezni, melynek ürítéséről napi szinten gondoskodni kell.

9.5 Szállítás, vontatás

- A járműre vonatkozó tűzvédelmi szabályok betartásáért az üzemben tartó és a jármű vezetője a felelős.
- I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot, a robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, égést tápláló gázt csak a nemzetközi vagy egyéb tűzvédelmi előírásnak megfelelő, hibátlan állapotban levő, tömören zárható vagy zárt edényben, valamint konténerben, tartályban, tartányban és erre a célra engedélyezett típusú tartálykocsikon szabad szállítani.
- Az éghető folyadékot tartalmazó zárt edényt a járművön kiöntőnyílással felfelé fordítva úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy az a szállítás közben ne mozduljon el és ne sérüljön meg.
- Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot szállító járművön, valamint a tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot szállító jármű rakodóterén dohányozni, ill. nyílt lángot használni nem szabad.
- A 25 liternél nem nagyobb névleges űrtartalmú, robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékot tartalmazó zárt edényeket - megfelelő sorválasztással, egymás felett több sorban - járművön legfeljebb a rakterület oldalfalának magasságáig elhelyezve vagy zárt konténerben szabad szállítani. A 25 liternél nagyobb névleges űrtartalmú I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot tartalmazó zárt edények csak egy sorban helyezhetők el.
- Gázpalackok szállítását - üres vagy töltött állapotban is - csak lezárt palackszeleppel, felcsavart záró anyával és felcsavart védőkupakkal ellátva szabad végezni.
- Az elhelyezett palackokat elmozdulás, ütődés ellen kiékeléssel vagy szállító kaloda használatával meg kell akadályozni.

9.6 Raktározás és tárolás

- A helyiségben, építményben és szabadterén csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett mennyiséget.
- Előtérben mindennemű tárolás tilos.
- Az öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyaggal, továbbá olyan anyagokat, melyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, egy egységben nem szabad tárolni.
- Padlástérben és pinceszintben robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag és I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék és gáz nem tárolható.
- A raktárakban a tevékenység során keletkezett éghető hulladékot naponta többször el kell távolítani. A munka befejeztével általános takarítást kell végezni.
- A tárolás területét az éghető hulladéktól, a száraz növényzettől mentesen kell tartani.
- A területen használt anyagokat csak az erre a célra kijelölt raktárhelyiségekben szabad tárolni.
- A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, valamint az I-III. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot csak zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni, nem éghető anyagból készült állványon elhelyezve.
- A helyiségekben csak a folyamatos tevékenységhez szükséges anyagokat szabad tárolni, a közlekedő utak biztosítása mellett.
- A 10 méternél nem szélesebb helyiségben min. 1 m széles hosszirányú utat kell biztosítani. A kijelölt utat eltorlaszolni tilos.
- A raktárakban állványos raktározás esetén a tárolási magasságtól függetlenül minimum 1,2 m főközlekedési utat és az állványok között 0,8 m széles közlekedési utat kell kialakítani. Az utakat még rövid ideig sem szabad eltorlaszolni.
- A raktár elhagyása előtt az elektromos fogyasztókat le kell kapcsolni.
- A raktárakban dohányozni tilos.
- A tűzvédelmi rendelkezéseket a raktár kezelésével megbízott személyek kötelesek betartani.
- A raktárakban idegen személyek nem tartózkodhatnak.

9.7 Tűzoltási felvonulási- és közlekedési út, menekülési utak, kiürítés

- A tűzoltóság vonulása céljára, a létesítmények területén olyan felvonulási utat kell biztosítani, amely alkalmas a speciális tűzoltójárművek közlekedésére.
- A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint vízszervezési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.
- Az üzemi helyiségben és a raktározásnál – ömlesztett tárolást kivéve – legalább a következő szélességű utat kell biztosítani:
 - a) a 40 méternél nem szélesebb, de 15 méternél szélesebb helyiségben, hosszirányban 2,40 méter széles, valamint 30 méterenként 1,8 méter széles keresztirányú utat,
 - b) a 10–15 méter széles helyiségben 1,2 méter, a 10 méternél nem szélesebb helyiségben 1 méter széles hosszirányú utat,

- c) éghető anyag zárttéri raktározásánál, tárolásánál 5 méter tárolási magasságig 1,8 méter, nagyobb tárolási magasság esetén 3 méter széles hosszirányú, s azon keresztirányban 25 méterenként 1 méter széles utat,
 - d) az állványos vagy rakodólapos raktározás esetén a – ha az a)–c) pontokban meghatározott szélesség nem biztosítható – technológia szerinti, a tűzvédelmi hatósággal egyeztetett szélességű utat.
- Az építményben, helyiségben és szabadterén a villamos berendezés kapcsolója, a közmű nyitó- és zárószerkezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, a nyomásfokozó szivattyúnak, valamint hő- és füstelvezető kezelőszerkezetének, nyílásainak, továbbá a tűzvédelmi berendezés, felszerelés és készülék hozzáféréseinek, megközelítésének lehetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
 - A kiürítésre és menekülésre számításba vett nyílászáró szerkezeteket – kivéve a legfeljebb 50 fő tartózkodására szolgáló helyiségeket és az arra minősített nyílászárókat –, míg a helyiségben tartózkodnak, lezárni nem szabad.
 - Az épületek menekülési útvonalai nem szűkíthetők le.
 - A menekülési utakat és a vészkijáratokat szabadon kell hagyni, azoknak a lehető legrövidebb úton a szabadba vagy valamely biztonságos területre kell vezetniük. Ezeket úgy kell kialakítani, megjelölni és olyan állapotban tartani, hogy azokon a munkavállalók gyorsan és biztonságosan el tudják hagyni a munkahelyeiket, illetve szükség esetén gyorsan kimenthetőek legyenek.
 - A vészkijárat céljára létesített, illetve használt ajtóknál küszöböt beépíteni tilos.
 - A vészkijáratokat nem szabad úgy lezárni vagy rögzíteni, hogy azokat vészhelyzetben ne lehessen használni. A vészkijárat ajtóknak csak kifelé, a menekülés irányába nyithatóknak kell lenniük.
 - A személyek tartózkodására szolgáló helyiségeinek kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad. A létesítményben a közlekedési utakat, a folyosót és a vészkijáratot teljes szélességében állandóan szabadon kell tartani.
 - A felsoroltak a Társaság tevékenységi körével kapcsolatos veszélyhelyzet megelőzésével is összefüggésben vannak, de elsősorban az elhárítás egyik feltételrendszerét tartalmazzák, mégpedig az akadálymentes és biztonságos kiürítést szolgálva.
 - Az épületekben a kijárat, vészkijárat ajtókat, valamint a menekülési útvonalakat, azok teljes hosszán világító (utánvilágító vagy elektromos) biztonsági jelzésekkel kell jelölni, oly módon, hogy az épület bármely pontján minden esetben legalább egy menekülési útvonaljelző biztonsági jel látható legyen.


9.8 Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer

- A helyiség – szükség szerint az építmény, létesítmény – bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni.
- A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan meg kell jelölni.
- Minden menekülésre igénybe vehető kijárat, vészkijárat ajtót az ajtó fölé, vagy amennyiben arra más lehetőség nincs, akkor az ajtó jobb és baloldalán az ajtóra mutató biztonsági jellel kell megjelölni. Biztonsági jelet az ajtóra szerelni tilos, mert annak nyitott állapotában az információ elvész. Az ajtókon meg kell jelölni a nyitási mechanizmusukat a kezelésükre utaló biztonsági jellel, különös tekintettel, a pánikrúddal ellátott ajtókra.

- Közösségi épületekben, ha külföldi személyek is előfordulhatnak, a biztonsági jeleket angol és német nyelven, valamint a nagy számban előforduló külföldi személyek anyanyelvén is fel kell tüntetni vagy ezeket helyettesítő piktogramot kell elhelyezni.
- A menekülési útvonalakat biztonsági világítással, menekülési jelekkel és menekülési útirányjelző rendszerrel kell ellátni.
- A menekülési útirányt jelző lámpatesteknek saját, vagy központi szünetmentes áramforrásról kell működniük legalább a vonatkozó műszaki követelményben előírt ideig.
- A biztonsági világítás részét képező belülről megvilágított menekülési jelek **üzemeltetői ellenőrzését** havonta, ill. évente végre kell hajtani, melyről a 14. sz. melléklet szerinti ellenőrzési naplót kell vezetni. A rendszer **időszakos felülvizsgálatát** évente kell elvégeztetni. Az ellenőrzési napló és a felülvizsgálati jegyzőkönyv az egység tűzvédelmi dokumentációjának részét képezi.
- A meghibásodott elemeket (akkumulátor, fénycső) haladéktalanul cserélni kell.
- Az építmény kiürítése és az ott keletkezett tűz jelzése, továbbterjedésének megakadályozása, valamint felszámolása során használható tűzvédelmi eszközöket megfelelő világító biztonsági jelekkel kell megjelölni. A tűzvédelmi eszközök szempontjából kiemelten kell kezelni a kézi és hordozható tűzoltó készülékeket.



- Ha a felismerési távolság 25 méternél nagyobb, úgy a megfelelő piktogramot tartalmazó előjelző és iránymutató biztonsági jelet kell alkalmazni a felismerési távolságon belül az épületen belül és szabadterén egyaránt. A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz felett, legalább 1,8 méteres magasságban, legfeljebb 2,5 méter magasságban kell elhelyezni úgy, hogy azok könnyen felismerhetőek legyenek.

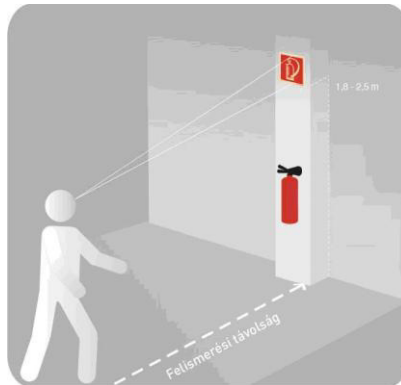

- A menekülési jelek telepítésénél minden esetben figyelembe kell venni a helyiség belmagasságát, valamint az ott található anyagok füstfejlesztő képességét.

9.9 Tüzelő- és fűtőberendezések

- Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, használható, amely a rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.
- Csak engedélyezett és kifogástalan műszaki állapotú fűtőberendezést szabad használni.

- A tüzelő berendezések – vonatkozó jogszabály szerinti – időszakos felülvizsgálatát rendszeresen el kell végezteni. Az erről készült jegyzőkönyv az egység tűzvédelmi dokumentációjának részét képezi.
- Tüzelő és fűtőberendezést csak a teljesítményének megfelelő szabályosan kialakított kéményhez szabad csatlakoztatni. Az égéstermék elvezetését úgy kell megoldani, hogy az tűzveszélyt ne okozzon.
- Az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékkal vagy robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó gázzal üzemeltetett tüzelő- vagy fűtőberendezés, készülék működtetése alatt, meghatározott kezelési osztálynak megfelelő felügyeletről kell gondoskodni.
- A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.
- A fatüzelésű tüzelő berendezésben a tüzelést a napi munka befejezése, ill. a létesítmény elhagyása előtt 2 órával meg kell szüntetni és az égéstér ajtót le kell zárni. A létesítmény elhagyása előtt meg kell győződni a fűtőberendezés veszélytelenségéről.
- A tüzelés ideje alatt a kályhát nem szabad felügyelet nélkül hagyni.
- Salakot és hamut csak teljesen kihűlt állapotban, erre a célra szolgáló edénybe, a kijelölt salaktárolóba vagy a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni.
- Éghető padozatú helyiségben a tüzelőberendezés elé nem éghető anyagból készült parázsalfogót kell elhelyezni.

9.10 Szellőztetés tűzvédelmi követelményei

- Szellőztetés során épületek, helyiségek levegőjének tisztántartását, az elhasználódott levegő pótlását, a felesleges hő, káros por, gőz, gáz eltávolítását, vagy képződésének megakadályozását biztosítani kell. Ezért minden helyiségben, ahol munkavégzés folyik, biztosítani kell a természetes vagy mesterséges szellőztetést.
- Olyan tevékenység, amelynek végzése során robbanásveszély alakulhat ki, csak hatékony szellőztetés mellett végezhető.
- Ha a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag jelenléte során, vagy ahol robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyag lerakódásával számolni lehet, a szellőztető berendezéseket a gyártó által meghatározott rendszerességgel tisztítani kell.
- A szellőztető rendszer nyílásait eltorlaszolni tilos.

9.11 Csatornahálózat

- Tűz- vagy robbanásveszélyes gázt vagy folyadékot tartalmazó szennyvizet csatornába, vagy szikkasztóba vezetni tilos.

9.12 Gépi berendezések tűzvédelmi követelményei

- Ha a gépbe jutó idegen anyag tüzet vagy robbanást okozhat, gondoskodni kell a bejutás megakadályozásáról.
- Kizárólag olyan erő- és munkagép helyezhető el és használható, amely rendeltetésszerű használata esetén környezetére gyújtási veszélyt nem jelent.
- Gépek mosására, tisztítására, zsírtalanítására éghető folyadékot használni tilos.

- Alkatrészek tűzveszélyes anyaggal történő mosását csak erre a célra kijelölt helyen, a szabályoknak megfelelő mosóedényben szabad végezni.

9.13 Világítóberendezések tűzvédelmi követelményei

- A világítóberendezést, eszközt úgy kell létesíteni és használni, elhelyezni, hogy az a környezetére tűzveszélyt ne jelentsen.
- A lámpatesteket állandóan védőburkolattal kell használni. Éghető díszítő anyagokat a világítótestekre helyezni tilos.

9.14 Villamos berendezések tűzvédelmi követelményei

- Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.
- A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Az informatikai és elektronikai készülékek készenléti állapota kikapcsolt állapotnak számít.
- A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.
- A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók, főkapcsolók és túláram védelmi készülékek rendeltetését, továbbá e kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét jelölni kell.
- A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik,
 - a) 300,0 kilogrammnál vagy 300,0 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség, vagy szabadtér esetén **legalább 3 évenként**,
 - b) egyéb esetekben **legalább 6 évenként** a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott hatánapig megszünteteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.
- A felülvizsgálati jegyzőkönyv az egység tűzvédelmi dokumentációjának részét képezi.
- A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.
- A telep-, vagy működési engedélyhez, bejelentéshez kötött átalakítás, vagy rendeltetésváltáskor a helyiségben, épületben elhelyezett, szerelt villamos berendezéseken a berendezés üzemeltetője a tűzvédelmi felülvizsgálatot elvégezteti, ha az új rendeltetéshez a jogszabály gyakoribb felülvizsgálatot határoz meg.
- A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata, a berendezés minősítése a létesítéskor érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik.
- A felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelése és a hely robbanásveszélyes zónabesorolásának tisztázása.
- A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az üzemeltető nyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen használnak.
- A tűzvédelmi felülvizsgálat nem helyettesíti az adott gép külön jogszabály szerinti munkavédelmi szempontú ellenőrzését, felülvizsgálatát.

9.15 Villámvédelem tűzvédelmi követelményei

- A **nem norma szerinti** villámvédelem hatálya alá tartozó építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát
 - a létesítést követően az átadás előtt,
 - az OTSz-ben előírt időszakonként vagy
 - a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni.
- A nem norma szerinti, már meglévő villámvédelem időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell végezni. A nem norma szerinti, már meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból
 - 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari, vagy tárolási alaprendeltetésű építménynél, vagy szabadtérnél **legalább 3 évenként**,
 - egyéb esetben **legalább 6 évenként**,
 - a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja,
 - sérülés, erős korrózió, villámcsapás, valamint minden olyan jelenség észlelése után, mely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát, felül kell vizsgáltatni, a feltárt hiányosságokat a minősítő iratban a megadott határidőig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.
- A **norma szerinti** villámvédelemről szóló műszaki követelmény hatálya alá tartozó villámvédelemmel ellátott építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát
 - a létesítés során, a később eltakarásra kerülő részek eltakarása előtt,
 - a létesítést követően az átadás előtt,
 - LPS I és LPS II fokozat esetén **legalább 3 évenként**,
 - egyéb esetben **legalább 6 évenként**,
 - a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követőenkell elvégezni.
- A felülvizsgálati jegyzőkönyv az egység tűzvédelmi dokumentációjának részét képezi.
- A villámvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.
- A 10 méternél nem nagyobb gerincmagasságú, egy lakóegységet vagy csak egymás mellett elhelyezett lakóegységeket tartalmazó lakóépületben nem kötelező villámvédelmet létesíteni.

9.16 Szabadtéri rendezvények

- Szabadtéri rendezvény veszélyeztetett területéről a gyors és biztonságos menekülés, menekítés érdekében menekülési lehetőséget kell biztosítani.
- A szabadtéri rendezvény területén a menekülés irányát – a napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény esetén – világító menekülési biztonsági jelekkel kell jelölni. A jelölések láthatóságát oly módon kell biztosítani, hogy a résztvevők számára a szabadtéri

- rendezvény területének bármely pontjáról, annak teljes időtartama alatt legalább egy jelölés látható és felismerhető legyen, s a jelölések, biztonsági jelek legkisebb mérete 1200 × 600 mm.
- A napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény területén a közlekedési útvonalak megvilágítását biztosítani kell.
 - A szabadtéri rendezvény területén közterületi világítással rendelkező közlekedési és menekülési útvonalakon, külön megvilágítás és a megvilágításhoz tartalék energiaforrás kiépítése nem szükséges.
 - A szabadtéri rendezvény területének minden pontjáról a kiüríthetőséget – a várható legnagyobb létszámot alapul véve – biztosítani kell oly módon, hogy az adott pont 40 méteres körzetét az ott tartózkodók 4 percen belül maradéktalanul el tudják hagyni.
 - Az egymás mellett elhelyezkedő szabadtéri rendezvények kiüríthetőségét a rendezvények együttes vizsgálatával kell meghatározni, egymásra hatásuk figyelembevételével úgy, hogy a 4 perces kiürítési követelmény teljesüljön.
 - Menekülésre nem vehető figyelembe 25 %-nál meredekebb lejtő, emelkedő és olyan terület, amelynek esetében a gyalogos közlekedés lehetősége korlátozott.
 - A rendezvényen a menekülésben korlátozott személyek számára a menekülés, menekítés lehetőségét biztosítani kell.
 - A szabadtéri rendezvény területén menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélessége legalább 2,5 méter kell, hogy legyen.
 - Szabadtéri rendezvények menekülésre figyelembe vett útvonalán nyílt lánggal járó megvilágítás nem alkalmazható.
 - A szabadtéri rendezvény alatt a rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, a résztvevők menekülési képességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzetet, de legalább minden megkezdett 200 fő résztvevőre 1 főt kell biztosítani, melynek meglétéért a rendezvény szervezője felel.
 - Ha a rendezvényen jellemzően menekülésben korlátozott személyek jelenléte várható, akkor a rendezvény alatt minden megkezdett 100 fő résztvevőre legalább 1 fő biztonsági személyzetet kell biztosítani.
 - Ha hangosító rendszer nem kerül kiépítésre, akkor a szabadtéri rendezvény területét és adottságait figyelembe véve minden megkezdett 3000 m² területre legalább 1 db villamos hálózattól független hangosító eszközt kell készenlétben tartani.
 - Ha hangosító rendszer kiépítésre kerül, de a tartalék energiaellátása legalább 30 percen át nem biztosított, akkor annak kiegészítésére a 3000 m²/ 1 db számú, villamos hálózattól független hangosító eszközt kell készenlétben tartani.
 - A hangosító rendszert és a villamos hálózattól független hangosító eszközöket a pánikhelyzet kialakulásának megakadályozására, a menekülők informálására, mozgásuk irányítására késedelem nélkül alkalmazni kell.
 - Szabadtéri rendezvény hangosítását úgy kell megoldani, hogy az a rendezvényen résztvevők számára kialakított terület bármely pontján hallható legyen a rendezvény alatt.
 - A szabadtéri rendezvény megközelítésére és annak területén a tűzvédelmi hatósággal egyeztetett, a tűzoltó gépjárművek közlekedésére alkalmas utat kell biztosítani.
 - A helyszín és a tervezett létszám ismeretében az illetékes első fokú tűzvédelmi hatóság a rendezvényen résztvevők biztonsága érdekében megfelelő számú tűzoltó gépjármű és hozzá tartozó személyzet felügyeletét írhatja elő, melynek költségét a rendezvény szervezője viseli.
 - Szabadtéri rendezvényen:

- a színpad védelmére minden megkezdett 50 m² után 1 db 34A teljesítményű,
- az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m² után 1 db 34A teljesítményű,
- a vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m² után 1 db 34A, 183B C

teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

- A színpad alatt tárolni, raktározni tilos, ott csak a funkció ellátásához legszükségesebb eszközök, berendezések lehetnek, melyek elhelyezésének módjával biztosítani kell a tűzoltó készülékkel történő, késedelem nélküli beavatkozás lehetőségét.
- A szabadtéri rendezvény ülőhelyekkel tervezett nézőterén – a padok kivételével – csak a padlóhoz, a talajhoz vagy egy-egy soron belül egymáshoz rögzített ülőhelyekkel alakítható ki. Az ülőhelyeket úgy kell elrendezni és a menekülésre tervezett útvonalakat úgy kell kialakítani, hogy az útvonalak hossza ne haladja meg:
 - a széksorok között haladva a 15 métert,
 - lépcsőn, lépcsőzetes lelátón fölfelé haladva a 15 métert,
 - lépcsőn, lépcsőzetes lelátón lefelé haladva a 30 métert és
 - sík emelkedőn és lejtőn, valamint vízszintesen haladva a 45 métert.
- Az ülőhelyek esetében alkalmazott lépcsők, közlekedők legkisebb szabad szélessége 1,10 méter, a szektorokat elválasztó lépcsők, közlekedők esetében 2,10 méter. Ha a rendezvény asztalokkal és azok körül elhelyezett ülőhelyekkel kerül megrendezésre, akkor azok elhelyezésekor az előző bekezdés d) pontjában foglalt követelményt kell betartani.
- A felvonulás- vagy verseny jellegű szabadtéri rendezvények esetén a szabadtéri rendezvényekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok csak a gyülekezési pontok esetében alkalmazandók.
- **A szabadtéri rendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket** – a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet szerinti zenés, táncos rendezvények kivételével – **a rendezvény szervezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény kezdetének időpontja előtt tíz nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes első fokú tűzvédelmi hatóságnak eljuttatni.**
- Adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott szabadtéri rendezvény esetében az írásban meghatározott tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket csak az első alkalom esetén kell kidolgozni. A későbbiekben csak a tűzvédelmi szempontot érintő változást kell bejelenteni.
- A rendezvény szervezője gondoskodik a rendezvény megkezdése előtt, annak folyamán feladatot ellátó személyek dokumentált tűzvédelmi oktatásáról, melyet a rendezvény teljes időtartama alatt a helyszínen kell tartani.
- A tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket tartalmazó dokumentációt a rendezvény szervezőjének a szabadtéri rendezvényt vagy annak megszüntetésének bejelentését követően legalább egy évig meg kell őriznie.

9.17 Tűzvédelmi készülék, berendezés létesítésére, használatára és ellenőrzésére vonatkozó tűzvédelmi szabályok

A tűzvédelmi üzemeltetői ellenőrzési feladattal megbízott személy a rábízott feladatot a Szabályzat 16. melléklete szerinti nyilatkozat aláírásával tudomásul veszi, a tűzvédelmi vezető kijelölése alapján.

9.17.1 Beépített tűzjelző berendezés

- A beépített tűzjelző berendezést állandóan üzemképes állapotban kell tartani.
- A beépített tűzjelző berendezés kezelését csak annak működésére kioktatott személy végezheti.
- A beépített tűzjelző berendezés üzemeltetéséről és karbantartásáról naplót kell vezetni, mely tartalmazza
 - a berendezés főbb adatait,
 - a kezelők nevét,
 - az üzemeltetői ellenőrzések időpontját és megállapításait,
 - azt, hogy a karbantartás milyen specifikáció alapján történt,
 - az észlelt és kijavított hibákat,
 - a beépített tűzjelző berendezés működésbe lépését és okát, valamint a meghibásodás időpontját (óra, perc),
 - a ki- és bekapcsolás időpontjait (nap, óra, perc),
 - az ellenőrzést, karbantartást végző szervezet, személy nevét, aláírását, elérhetőségét.
- A naplót az utolsó bejegyzéstől számított legalább öt évig meg kell őrizni.
- A napló vezetését csak a beépített tűzjelző berendezés működésére kioktatott személyek végezhetik.
- A beépített tűzjelző berendezés kezelési utasítását és az üzemeltetési naplót meg kell őrizni és a hatóság részére ellenőrzéskor be kell mutatni.
- A rendszer **időszakos felülvizsgálatát** félévente el kell végezteni.
- Tűzeset után, téves riasztás és meghibásodás esetén rendkívüli felülvizsgálat szükséges.
- A téves riasztást és a meghibásodást az üzemeltető cég részére haladéktalanul be kell jelenteni.
- A felülvizsgálati anyag és az üzemeltetési napló az egység tűzvédelmi dokumentációjának a részét képezi.

9.17.2 Tűzoltó készülékek

Általános előírások

- A tűzoltó készülékek **üzemeltetői ellenőrzését** negyedévenként el kell végezni, a 11-12. sz. mellékletek felhasználásával, **karbantartását** a 15. sz. melléklet szerinti gyakorisággal el kell végezteni.
- A tűzoltó készülékekről, a készenlétben tartó általi ellenőrzésekről, a felülvizsgálat, karbantartás, javítás időpontjáról a 11-12. sz. melléklet szerinti nyilvántartást kell vezetni. A **nyilvántartás** az egység tűzvédelmi dokumentációjának a részét képezi.
- A tűzoltó készülékek karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló végezheti, érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány birtokában.
- A tűzoltó készülékek karbantartási időközeit az alábbi táblázat mutatja.

A tűzoltó készülék típusa	Alap karbantartás ¹	Közép karbantartás ²	Teljes körű karbantartás ²	A tűzoltó készülék élettartama
Porral oltó, vizes oltóanyag-bázisú habbal oltó	1. év	5. és 15. év	10. év	20. év

A tűzoltó készülék típusa	Alap karbantartás ¹	Közép karbantartás ²	Teljes körű karbantartás ²	A tűzoltó készülék élettartama
Valamennyi szén-dioxiddal oltó	1. év	-	10. év	A vonatkozó műszaki követelmény szerint

¹ A kötelező karbantartási ciklusidő túrési ideje 1 hónap.

² A kötelező karbantartási ciklusidő túrési ideje 2 hónap.

Létesítményekre vonatkozó előírások

- A Társaság helyiségeiben, bérleményeiben, továbbá szabad terein a vonatkozó műszaki követelményeket kielégítő és az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell elhelyezni, készenlétben tartani, illetve alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység esetén szükség szerint kiegészíteni.
- Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani:
 - az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,
 - az OTSz-ben előírtak szerint,
 - jogszabályban előírt esetekben
 az OTSz. 16. melléklet 2. táblázata szerint.
- A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani. Az eszközöket helyükről eltávolítani, vagy rendeltetésüktől eltérő célra használni csak külön jogszabályban meghatározottak szerint szabad.

Gépjárművekre vonatkozó előírások

- Tehergépkocsin, mezőgazdasági vontatón és lassú járművön, továbbá a tehergépkocsiból és pótkocsiból álló járműszerelvényen a járműtűz eloltására
 - a) 3.500 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 12.000 kg megengedett legnagyobb össztömegű jármű esetében 1 db 6 kg-os,
 - b) 12.000 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 24.000 kg megengedett legnagyobb össztömegű jármű esetében 1 db 12 kg-os,
 - c) 24.000 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű jármű esetében 2 db 12 kg-os
 szabványos, porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. A fenti tűzoltó készülékek a következő, szabvány szerinti oltási képességű egyéb oltóanyaggal működő tűzoltó készülékekkel helyettesíthetők:
 - a) a 6 kg-os készülék 1 db 13A és 89B,
 - b) a 12 kg-os készülék 1 db 34A és 144B.
- Egyéb munkagépen a járműtűz eloltására 1 db 6 kg-os porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

9.17.3 Oltóvíz ellátás, oltóvíz tározók

- A tűzoltó vízforrások telepítési helyét, kialakításuk módosítását a tűzvédelmi hatósággal egyeztetni kell.

- Minden vízszerezési helyet úgy kell kialakítani, hogy az tűzoltó gépjárművel mindenkor megközelíthető, az előírt oltóvíz mennyiség akadálytalanul kivehető legyen az időjárástól függetlenül.
- A tűzivíz tárolók (medencék, tartályok) **üzemeltetői ellenőrzését** félévente el kell végezni, **időszakos felülvizsgálatát** évente, **teljes körű felülvizsgálatát** ötévente el kell végeztetni. A felülvizsgálatot csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezheti el. A vízkivételi helyekről, a készenlétben tartó általi ellenőrzésekről, a karbantartás, javítás időpontjáról a 13. sz. melléklet szerinti nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás az egység tűzvédelmi dokumentációjának a részét képezi.
- A tűzoltó vízforrások üzemképességéről, megközelíthetőségéről, fagy elleni védelméről, az előírt rendszeres felülvizsgálatok, karbantartások és javítások elvégzéséről gondoskodni szükséges.
- A vizsgálatok alapján feltárt hiányosságok megszüntetéséről haladéktalanul gondoskodni kell. A meghibásodott vízkivételi helyek és azok szerelvényeinek javítását, szükség esetén cseréjét azonnal el kell végezni.

Oltóvíz tározók

- A tároló helyét, térfogatát és üzemi vízszintjét jól látható módon felirattal meg kell jelölni.
- A víztároló befogadóképessége nem lehet kisebb 30 m^3 -nél, alsó szintje pedig legfeljebb 7 méterrel lehet mélyebben a talajszintnél.
- A víztároló kivételi helyét úgy kell kialakítani, hogy az tűzoltó gépjárművel mindenkor megközelíthető legyen.
- A víztároló és a védeni kívánt építmény, szabadterület közötti távolság nem haladhatja meg a 200 métert. A távolságot a megközelítési útvonalon kell mérni.
- A tűzoltási célra figyelembe vehető 100 m^3 alatti önálló víztárolót legalább egy, az ennél nagyobbakat pedig minden megkezdett 100 m^3 térfogat után egy-egy szívócsővezetékekkel kell ellátni.
- A szívóvezeték belső átmérője legalább NA 100 legyen, alsó végződését szűrővel, felső vízszintes irányú végződését pedig szabványos A jelű (NA 100) csonk kapoccsal és kupak kapoccsal kell ellátni. A szívócsonk-csatlakozó helyet vízszintesen, a talajszinttől 0,8-1,2 méter magasságban kell kialakítani.
- A szívócsővezetéseket egymástól legalább 5 méter távolságra kell elhelyezni.

9.17.4 Egyéb tűzoltó eszközök (tűzvédelmi szerszámbázis)

A Társaság, mint 100 hektárnál nagyobb, nagymértékben és közepesen veszélyeztetett terület erdőgazdálkodója köteles:

- a kijelölt erdészeti létesítményekben legalább 30 személy részére az erdőtűz oltására alkalmas felszerelést – tűzvédelmi szerszámbázist – készenlétben tartani,
- az erdőtűz oltására megfelelő munkacsoport, felszerelés és jármű készenlétben tartásáról gondoskodni.

A tűzvédelmi szerszámbázis helye:

- Kabhegyi Erdészet, MÁV rakodó
- Királyszállási Erdészet, szerszámraktár
- Zirci Erdészet, irodaépület, garázs

A tűzvédelmi szerszámbázis összetétele:

- 20 db lapát
- 20 db szikracsapó

10. TŰZ ESETÉN TANÚSÍTANDÓ MAGATARTÁS

10.1 Tűzjelzés

- A Társaság kezelésében lévő építményekben biztosítani kell a tűzjelzés lehetőségét, vonalas telefonhálózat kiépítésével, vagy mobiltelefon biztosításával, ill. 20 fő feletti elhelyezést biztosító kereskedelmi szálláshelyeken tűzjelző berendezés kiépítésével. A mobilhálózat lefedettség valamennyi létesítménynél biztosított.
- Az egységek központi vonalas telefonkészülékei mellett, az erdei iskolák faliújságján, a pihenő és turistaházak bejárata mellett a megye műveletirányítási telefonszámát és a 105-ös egységes segélyhívó számot jól láthatóan fel kell tüntetni.
- A tüzet, ill. erős füstöt, füstszagot észlelő személy hangos **tűz van kiáltással** köteles jelezni a tüzet azért, hogy társai a segítségére siethessenek, ill. a veszélyeztetett személyek el tudjanak menekülni a veszélyeztetett helyről.
- Ezt követően az egységvezetőnek, erdőgazdának, akadályoztatásuk esetén az észlelő személynek a tüzet haladéktalanul jelenteni kell a tűzoltóságnak.

A tűzjelzés kötelező tartalma:

- a tűz pontos helye (telephely címe; érintett erdőrészlet, EOV koordináta),
 - az érintett terület megközelíthetősége, amennyiben szükséges,
 - a tűz jellege (mi ég),
 - a tűz kiterjedése,
 - emberek vannak-e életveszélyben,
 - a bejelentő neve és telefonszáma.
- A Társaság és az MH BHK közötti együttműködési megállapodás értelmében a felek kölcsönösen tájékoztatják egymást a tüzesetekről. A honvédelmi rendeltetésű területen, de nem honvédségi tevékenységgel összefüggésben keletkezett tűz észlelése esetén értesítendő:

a várpalotai Kossuth Laktanya ügyeletes szolgálata 06 88/549-555

- A lö- és gyakorlótéren bekövetkezett tűz esetén a 8.4. pont szerint kell eljárni.
- A Társaságon belüli értesítési és eljárásrendet a Katasztrófavédelmi Szabályzat 4. pontja tartalmazza azzal a szűkítéssel, hogy érintett hatóság alatt a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség értendő.

10.2 A tűzjelzést követő magatartás

- Veszélyeztetett helyen lévő emberek azonnali riasztása, lehetőség szerint a menekülésben való segítése, mentése; meggyőződés a helyiségek kiürítéséről. A légtér füsttel való telítettsége esetén, ha mód van rá, az arc elé bevizezett ruhadarabot kell szorítani, ill. kerülni kell a füst belélegzését.
- Az épület, helyiség elhagyása előtt az elektromos berendezések lekapcsolása, ill. az ablakok és ajtók bezárása (az intenzív tűzterjedés csökkentése érdekében).
- Veszélyeztetés esetén az érintett épület áramtalanítása, a gáz főelzáró csap elzárása.

- A rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel az oltás megkezdése a tűzoltók kiérkezéséig, saját épségünk, ill. mások veszélyeztetése nélkül.
- A robbanásveszélyes anyagok, valamint értékes gépek, berendezések eltávolítása a veszélyeztetett területről, saját épségünk, ill. mások veszélyeztetése nélkül.
- A veszélyeztetett terület lezárása.
- A megközelítési utak szabaddá tétele.
- A kiérkező tűzoltók tájékoztatása: épületben/erdőterületen rekedt személyek száma, valószínűsített feltalálási helye; az áramtalanítás és a gáz elzárásának megtörténte, ill. módja; a tűzriadó terv átadása, stb.

10.3 A tüzeset utáni feladatok

- A tűz eloltása után a helyszín változatlanul hagyása, a tűzvizsgálat lefolytatásáig.
- A hatósági tűzvizsgálat során minden segítséget meg kell adni, a kért adatokat rendelkezésre kell bocsátani.
- A tüzeset belső kivizsgálása az erdőőrzési és vagyonvédelmi osztályvezető, az egységvezető, valamint a tűzvédelmi vezető bevonásával.
- Indokolt esetben a tüzeseti hatósági bizonyítvány megkérése, az illetékes tűzvédelmi hatóságtól (létesítménytűz esetén mindig).
- Vagyonbiztosítás megléte esetén a tüzeset, ill. a kárigény bejelentése a biztosítónak.
- Erdőtűz után gondoskodni kell a terület 24 órás tűzörségéről, illetve a figyelőszolgálatot meg kell szervezni és az égett terület szélén – ahol lehetséges – a talajt legalább 1 méter szélességben fel kell szántani, a lő- és gyakorlótéren a MH BHK szakembereivel együttműködve.

11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Szabályzat mellékletei – azok tartalmának változása esetén – a Szabályzat módosítása nélkül frissíthetők. A módosított mellékletek minden esetben közzéteendők a Társaság központi szerverén.

A tűzvédelmi szabályzat elkészítése, ill. módosítása legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéshez kötött, a 9/2015. (III. 25.) BM rendelet 7. § (7) bekezdése értelmében.

A Szabályzatot Harhai László erdőőrzési és vagyonvédelmi osztályvezető készítette.

A szakmai képesítését igazoló dokumentum

- sorszáma: 651663
- törzslap száma: 135903/02/2017
- kiállításának dátuma: 2017. május 25.

A szakmai képesítés megnevezése: tűzvédelmi előadó

A kiállító intézmény neve, címe: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

12. VERGA ZRT KÖZPONT TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSAI

1. A LÉTESÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME

Megnevezés: Irodaépület
Cím: Veszprém, Jutasi u. 10.

2. A MUNKAVÁLLALÓK TŰZVÉDELMI FELADATAI

2.1. Vezető beosztású munkavállalók tűzvédelmi feladatai

A Szabályzat 3.2.1.–3.2.8. pontja szerint.

A Központ esetében az egységvezető 3.2.7. pont szerinti feladatait az erdőőrzési és vagyonvédelmi osztályvezető látja el, aki egyben ellátja a Központ tűzvédelmi dokumentációjának a vezetését is.

2.2. A beosztott munkavállalók tűzvédelmi feladatai

A Szabályzat 3.3. pontja szerint.

2.3. Munkakörökhöz rendelt speciális tűzvédelmi feladatok

2.3.1. Takarítással megbízott vállalkozó

Feladata:

- Tűzveszély észlelése esetén a vészhelyzet azonnali megszüntetése, vagy intézkedés annak megszüntetéséről.
- Az épület villamos berendezései, elektromos szerelvényei látható meghibásodása esetén az erdőőrzési és vagyonvédelmi osztályvezető értesítése.
- Az elektromos berendezések kikapcsolásának ismétlődő elmaradása esetén az erdőőrzési és vagyonvédelmi osztályvezető tájékoztatása; távozáskor a világítás kikapcsolása.
- Az épületben elhelyezett hulladékgyűjtők napi rendszerességű kiürítése.

2.3.2. Kazánház kezelő

- A gázkazánok kezelése, működtetése során köteles
 - az üzemeltetést a használati útmutató előírásainak megfelelő végezni;
 - a tapasztalt rendellenességet azonnal elhárítani, vagy intézkedni a hiba megszüntetéséről;
 - rendszeresen meggyőződni a kazán és a kiszolgáló rendszerek műszaki állapotáról, fűtési szezonban a szabályos működésről, napi gyakorisággal.
 - az üzemeltetésről naplót kell vezetni, amely tartalmazza

- a) a fűtőberendezés üzemidejét;
- b) a hőtermelésre vonatkozó, a légszennyező anyagok kibocsátására hatással lévő adatokat, felhasznált alap- és segédanyagokat;
- c) a bekövetkezett üzemzavarok, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedéseket;
- d) a kibocsátásra jelentős hatást gyakorló karbantartások (javítások) idejét és időtartamát,
- e) a kibocsátások ellenőrzésének formáját, a mérés időpontját, gyakoriságát és időtartamát, valamint végrehajtásának módját, megjelölve az üzemvitel körülményeit és adatait;
- f) a kibocsátás ellenőrzését végző szervezet megnevezését, a mérési vagy vizsgálati jegyzőkönyv számát vagy jelét.

3. IRODAÉPÜLET, GARÁZS, GÉPJÁRMŰ TÁROLÓ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ EGYEDI SZABÁLYOK

- A hulladék eltávolítását napi rendszerességgel el kell végezni.

3.1. Dohányzás

- Az épületekben, a gépjármű parkoló és a szabadtéri gázfogadó területén dohányozni tilos.
- Dohányozni csak a főbejáratától balra, *Dohányzásra kijelölt hely* feliratú táblával megjelölt helyen szabad.
- A dohányzóhelyen elhelyezett hamutartót rendszeresen üríteni kell.

3.2. Irattári helyiségek

- A lámpatestek és a polcokon tárolt iratok között legalább 1 m távolságot kell tartani.
- Az iratokat csak polcokon szabad tárolni.
- A közlekedési utakat eltorlaszolni tilos.
- Az alagsori közlekedő folyosón és irattárban, valamint a földszinti irattár bejáratánál 1-1 db 6 kg-os 34A 144B C oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

3.3. Irodák

- A munkaidő végén a világítást és az elektromos berendezéseket ki kell kapcsolni. Az informatikai és elektronikai készülékek készenléti állapota kikapcsolt állapotnak számít.
- Elektromos főző- és melegítő berendezés csak állandó felügyelet mellett használható, veszélyes hőképződés esetén hőszigetelő alátét alkalmazásával.
- A munkavégzéshez szükséges iratok, eszközök és bútorzat kivételével tűzveszélyes anyag az irodákban nem tárolható.

3.4. Bérbe adott irodák

- A 3.3. pontban foglaltak betartása kötelező.

- A bérlemények, a parkoló és egyéb közös használatú helyiségek használata során a Szabályzatban előírtak betartása kötelező.
- A Bérelőknak a bérlemény területén legalább egy db 6 kg-os 27A 113B C oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

3.5. Étkező

- Elektromos főző- és melegítő berendezés csak állandó felügyelet mellett használható, veszélyes hőképződés esetén hőszigetelő alátét alkalmazásával.

3.6. Szerverszoba

- A helyiségben az informatika eszközök kivételével az anyagtárolás tilos.
- A helyiségben egy db 2 kg-os 34 B oltásteljesítményű, elektromos tűz oltására szolgáló CO₂ tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

3.7. Folyosók, lépcsőházak, közlekedők

- A folyosók, lépcsőházak és közlekedők menekülési, ill. felvonulási útvonalként szolgálnak, ezért azokat tárolásra, raktározásra használni tilos.

3.8. Kazánház

- A helyiségben tűz- vagy robbanásveszélyes anyag nem tárolható.
- A szellőzőrendszer nyílásait eltorlaszolni tilos.
- A szellőzőrendszer hibája alatt a kazánt üzemeltetni tilos.
- A kazánház ajtaját nem éghető anyagból kell elkészíteni.
- A gázkazánokat és a kéményt csak megfelelő műszaki állapotban szabad üzemeltetni, az időszakos felülvizsgálatokat időben el kell végeztetni.
- A kazánházban 1 db 6 kg-os 34 A 144 B C oltásteljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

3.9. Garázsok

- A garázsban éghető folyadékot tárolni, lefejtetni, illetve a járművet üzemanyaggal feltölteni, vagy más tűzveszélyes tevékenységet végezni tilos.
- A kisgépek üzemeltetéséhez szükséges tűz- és robbanásveszélyes anyag csak a betongarázsban tárolható.
- A garázs elhagyásakor a világítást és az elektromos berendezéseket ki kell kapcsolni.
- A garázst utolsónak elhagyó személynek minden esetben meg kell győződnie arról, hogy nincs-e olyan körülmény, ami utólag tüzet okozhat.
- A garázsokon kívül egy db 6 kg-os 34A 144 B C oltásteljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

3.10. Gépjármű parkoló

- A gépjárművek parkolási rendjét úgy kell felfesteni, hogy a két jármű közötti oldaltávolság legalább az egyik oldali ajtó teljes szélességű kinyitását lehetővé tegye.
- Leparkolni úgy szabad, hogy bármelyik gépjármű meghibásodása (meggyulladás) esetén a többi jármű a parkolót el tudja hagyni.
- Az üzemképtelen gépjárművet úgy kell elhelyezni, hogy az a többi gépjármű mozgását ne akadályozza.
- A parkolóban üzemanyagot, éghető folyadékot, gázt lefejtani, a gépjárművet üzemanyaggal feltölteni, tűzveszéllyel járó tevékenységet, továbbá a gázüzemanyag-ellátó berendezésen javítást végezni tilos.
- A jármű elektromos berendezését beállítás után, amennyiben van rendszeresítve áramtalanító kapcsoló, feszültség mentesíteni kell.
- A parkolóban olyan gépjárművet, amely "A" - "C" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyaggal van megrakva, elhelyezni tilos.
- A tűzvédelmi rendelkezések megtartásért a gépjármű vezetője a felelős.
- A gépjárműből elcsepegett éghető folyadékot fel kell takarítani.
- A parkoló területén, a fedett gépjármű tárolóban egy darab 6 kg-os 34 A 144 B C oltásteljesítményű porral oltó kézi tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

3.11. Szabadtéri gázfogadó

- A gázfogadó veszélyességi övezetében dohányozni és nyílt lángot használni tilos.
- A gázfogadó körüli veszélyes területet min. 2 m távolságra be kell keríteni és jól látható módon táblával meg kell jelölni.
- A védőövezet területét folyamatosan gaz- és gyommentesen kell tartani.
- A veszélyességi övezet mellett 1 db 6 kg-os 34A 183B C oltásteljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

4. TŰZVÉDELMI ESZKÖZÖK, BERENDEZÉSEK

4.1. Tűzjelző berendezés

- A beépített tűzjelző berendezést állandóan üzemképes állapotban kell tartani.
- A tűzjelző rendszer havi, ill. negyedéves üzemeltetői ellenőrzését – távfelügyelet esetén a szerződött szolgáltatónak – rendszeresen el kell végezni.
- A rendszer időszakos felülvizsgálatát félévente el kell végeztetni.
- Tűzeset után, téves riasztás és meghibásodás esetén rendkívüli felülvizsgálat szükséges.
- A téves riasztást és a meghibásodást az üzemeltető társaság részére haladéktalanul be kell jelenteni. A riasztás és meghibásodás tényét, valamint a megtett intézkedéseket a tűzjelző berendezés üzemeltetési naplóba be kell jegyezni.
- A felülvizsgálati anyag és az üzemeltetési napló az egység tűzvédelmi dokumentációjának a részét képezi.

4.2. Rendelkezésre álló tűzoltó eszközök

Tűzoltó készülékek

Helyiség	Mennyiség	Oltásteljesítmény	Típus
Bejárat előtér	1	34A 144B	P 6 kg
Recepció	1	34B	CO ₂ 2 kg
Alagsori gázmérő	1	34A 183B	P 6 kg
Alagsori folyosó	1	34A 183B	P 6 kg
Alagsori irattár	1	43A 233B	P 6 kg
Földszinti közlekedő	1	34A 183B	P 6 kg
I. emeleti előtér	1	43A 233B	P 6 kg
I. emeleti folyosó	1	43A 233B	P 6 kg
Kazánház	1	34A 144B	P 6 kg
Szerverszoba	1	34B	CO ₂ 2 kg
II. emelet	1	34A 183B	P 6 kg
Garázsok, parkoló	1	43A 233B	P 6 kg
Fedett gépjármű tároló	1	34A 183B	P 6 kg
Kültéri gázfogadó	1	34A 183B	P 6 kg
Bérelt irodák	1-1	27A 113B	P 6 kg

Tűzcsap

- az Erdész utcában a hátsó autóbejárónál

5. KÖZPONTI ELZÁRÓK HELYE

<u>Elektromos főkapcsolók:</u>	a porta helyiség bejárattal szemközti falán, a szalagfüggöny mögött
<u>Gáz főelzáró:</u>	szabadtéren, az épület sarkánál, a Jutasi és Erdész út kereszteződésében
<u>Gázkazán elzáró:</u>	az 1. emeleti folyosón a kazánház mellett

6. KÖZPONTI IRODAÉPÜLET ÉS PARKOLÓ TŰZRIADÓ TERVE

A Tűzriadó Terv az alábbi helyeken van elhelyezve:

- a) a bejárat közlekedőben kifüggesztve,
- b) az erdőőrzési és vagyonvédelmi osztályvezetőnél, a tűzvédelmi dokumentációban.

A tűzoltó készülékek, a gáz főelzáró és az elektromos főkapcsolók helyét, a menekülési útvonalat, a gyülekezési helyet és az utcai tűzcsapot a mellékelt helyszínrajz tartalmazza.

6.1. Tűzjelzés

- A **tűzjelző berendezés** füst érzékelése esetén automatikusan vészjelzést küld a távfelügyeletet ellátó cég részére, aki telefonon riasztja a kapcsolattartó személyt és tűz esetén a tűzoltóságot.
- A tüzet, ill. erős füstöt, füstszagot észlelő személy hangos **tűz van kiáltással** köteles jelezni a tüzet azért, hogy társai a segítségére siethessenek, ill. a veszélyeztetett személyek el tudjanak menekülni a veszélyeztetett helyről.
- Ezt követően az erdőőrzési és vagyonvédelmi osztályvezetőnek, a tűzvédelmi vezetőnek, akadályoztatásuk esetén az észlelő személynek **a tüzet haladéktalanul jelenteni kell a tűzoltóságnak, a megyei műveletirányítási telefonszámon (88/620-808), vagy a 105-ös segélyhívó számon**, a tűzjelző berendezés működése esetén is!

A tűzjelzés kötelező tartalma:

- a tűz pontos helye (a telephely címe),
 - az érintett terület megközelíthetősége, amennyiben szükséges,
 - a tűz jellege (mi ég),
 - a tűz kiterjedése,
 - emberek vannak-e életveszélyben,
 - a bejelentő neve és telefonszáma.
- Ezt követően a lehető legrövidebb időn belül **jelenteni kell a tüzet az erdőőrzési és vagyonvédelmi osztályvezetőnek** (Harhai László, 30/269-3615) **és a tűzvédelmi vezetőnek** (Szedlák Tibor, 30/300-7007).

6.2. A tűzjelzést követő magatartás

- **Az épület külső és belső bejárat ajtaját ki kell támasztani.** Felelős: recepciós, ill. karbantartó. Áramszünet esetén a belső üvegajtó – a portán, valamint a kisfolyosón lévő zárt üvegszekrényben elhelyezett – kulccsal nyitható.
- A főbejárat használhatatlansága esetén a pincelejáróból nyíló **hátsó ajtót és rácsot ki kell nyitni és támasztani.** Felelős: recepciós, ill. karbantartó. Az ajtó és a rács – a portán, valamint a kisfolyosón lévő zárt üvegszekrényben elhelyezett – kulcsokkal nyitható.
- Veszélyeztetés esetén **az épület áramtalanítása, a gáz főelzáró csap elzárása.** Felelős: karbantartó.
- **Veszélyeztetett helyen lévő emberek azonnali riasztása**, lehetőség szerint a **menekülésben való segítése, mentése; meggyőződés a helyiségek kiürítéséről.**

Felelős:

- **alagsor, földszint és 1. emelet:** erdőőrzési és vagyonvédelmi osztályvezető és közjóléti referens,
 - **2. emelet:** erdő- és vadgazdálkodási osztályvezető és erdőművelési ágazatvezető, akadályoztatásuk esetén kontrolling és informatikai osztályvezető.
- A helyiség elhagyása előtt **az ablakok, a helyiség elhagyása után az ajtó bezárása** (az intenzív tűzterjedés, ill. az utólagos károk csökkentése érdekében). Felelős: valamennyi épületben tartózkodó személy.
 - A légtér füsttel való telítettsége esetén, ha mód van rá, **az arc elé bevizezett ruhadarabot kell szorítani, ill. kerülni kell a füst belélegzését.**
 - A tűzoltók kiérkezéséig a rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel **az oltás megkezdése**, a személyi biztonság szem előtt tartásával. Felelős: erdő- és vadgazdálkodási osztályvezető, erdőművelési ágazatvezető, erdőőrzési és vagyonvédelmi osztályvezető, közjóléti referens, akadályoztatásuk esetén kontrolling és informatikai osztályvezető.
 - **A veszélyeztetett terület lezárása.** Felelős: karbantartó.
 - **A megközelítési utak és a parkoló szabaddá tétele, a kapuk kinyitása.** Felelős: karbantartó.
 - **A kiérkező tűzoltók tájékoztatása:** épületben rekedt személyek száma, valószínűsített feltalálási helye; a tűzfészek valószínűsített helye; az áramtalanítás és a gáz elzárásának megtörténte, ill. módja; a tűzriadó terv átadása, stb. Felelős: erdőőrzési és vagyonvédelmi osztályvezető, tűzvédelmi vezető, akadályoztatásuk esetén kontrolling és informatikai osztályvezető.

A felelősök akadályoztatása esetén az épületben tartózkodó valamennyi személy köteles a tűzoltásban és a műszaki mentésben közreműködni, a tőle elvárható mértékben.

6.3. Menekülési útvonal, gyülekezési hely

- A felső emeletekről a szinteket összekötő lépcsőn lefelé kell haladni és az épületből a főbejáraton keresztül lehet a szabadba kijutni.
- A főbejárat használhatatlansága esetén a földszinti kisfolyosóról nyíló *Vészkijárat* feliratú pincelejárón keresztül lehet a szabadba jutni.
- A gyülekezési hely a parkoló város felőli oldala, riasztás esetén itt kell várakozni. Ellenkező utasításig az épületbe visszamenni tilos.

6.4. Rendelkezésre álló tűzoltó eszközök

Tűzoltó készülékek

Helyiség	Mennyiség	Oltásteljesítmény	Típus
Bejárat előtér	1	34A 144B	P 6 kg
Recepció	1	34B	CO ₂ 2 kg
Alagsori gázmérő	1	34A 183B	P 6 kg
Alagsori folyosó	1	34A 183B	P 6 kg
Alagsori irattár	1	43A 233B	P 6 kg
Földszinti közlekedő	1	34A 183B	P 6 kg
I. emeleti előtér	1	43A 233B	P 6 kg
I. emeleti folyosó	1	43A 233B	P 6 kg
Kazánház	1	34A 144B	P 6 kg

Szerverszoba	1	34B	CO ₂ 2 kg
II. emelet	1	34A 183B	P 6 kg
Garázsok, parkoló	1	43A 233B	P 6 kg
Fedett gépjármű tároló	1	34A 183B	P 6 kg
Kültéri gázfogadó	1	34A 183B	P 6 kg
Bérelt irodák	1-1	27A 113B	P 6 kg

Tűzcsap

- az Erdész utcában a hátsó autóbejárónál

6.5. Központi elzárók helye

<u>Elektromos főkapcsolók:</u>	a porta helyiség bejárattal szemközt falán, a szalagfüggöny mögött
<u>Gáz főelzáró:</u>	szabadtéren, az épület sarkánál, a Jutasi és Erdész út kereszteződésében
<u>Gázkazán elzáró:</u>	az 1. emeleti folyosón a kazánház mellett

6.6. Tűz- és robbanásveszélyes anyagok mennyisége és felhasználási/tárolási helye

Max. 10 liter benzin kannában, a betongarázsban.

13. ZIRCI ERDÉSZET TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSAI

1. A LÉTESÍTMÉNYEK MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME

Megnevezés:	Irodaépület, raktár
Cím:	Zirc, Bajcsy-Zs. u. 10.
Megnevezés:	MÁV rakodó és gabonataroló
Cím:	Zirc, Vasút sor (Zirc belterület 13/1, 13/4 hrsz.; külterület 07/17-20 hrsz.)
Megnevezés:	Vadalmás vadászház
Cím:	Olaszfalu 0150/1 hrsz.; Olaszfalu 72D részlet EOV koordináta: 566.360; 208.810

2. A MUNKAVÁLLALÓK TŰZVÉDELMI FELADATAI

2.1. Vezető beosztású munkavállalók tűzvédelmi feladatai

A Szabályzat 3.2.7.–3.2.8. pontja szerint.

2.2. A beosztott munkavállalók tűzvédelmi feladatai

A Szabályzat 3.3. pontja szerint.

2.3. Munkakörökhöz rendelt speciális tűzvédelmi feladatok

2.3.1. Takarítással megbízott vállalkozó

- Tűzveszély észlelése esetén a vészhelyzet azonnali megszüntetése, vagy intézkedés annak megszüntetéséről.
- Az épület villamos berendezései, elektromos szerelvényei látható meghibásodása esetén az egységvezető értesítése.
- Az elektromos berendezések kikapcsolásának ismétlődő elmaradása esetén az egységvezető tájékoztatása; távozáskor a világítás kikapcsolása.
- Az épületben elhelyezett hulladékgyűjtők napi rendszerességgű kiürítése.

2.3.2. MÁV rakodó kezelő

- Köteles ismerni, betartani és betartatni a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakat, kiemelten a MÁV rakodóra vonatkozó tűzvédelmi előírásokra.
- Tűzveszély észlelése esetén a vészhelyzet azonnal megszüntetése, vagy intézkedés annak megszüntetéséről.
- A rakodó területét csak akkor hagyhatja el, ha tűzveszély nem fenyeget.
- Hetente köteles meggyőződni a tűzvédelmi eszközök meglétéről.

2.3.3. Üzemeltetői ellenőrzést végző személy

- Köteles a tűzoltó készülékek negyedéves üzemeltetői ellenőrzését elvégezni, az e célra rendszeresített nyomtatványok felhasználásával.

3. AZ IRODAÉPÜLET, GÉPJÁRMŰ PARKOLÓ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ EGYEDI SZABÁLYOK

3.1. Dohányzás

- A létesítmény területén a dohányzás tilos, a dohányzásra kijelölt hely kivételével.
- Dohányozni a létesítmény bejáratától számított 5 méteres távolságon kívül szabad, a *Dohányzásra kijelölt hely* feliratú táblával megjelölt helyen, nem akadályozva a gépjármű közlekedést.
- A dohányzóhelyen elhelyezett hamutartót rendszeresen üríteni kell.

3.2. Irodák

- A munkaidő végén a világítást és az elektromos berendezéseket ki kell kapcsolni. Az informatikai és elektronikai készülékek készenléti állapota kikapcsolt állapotnak számít.
- A munkavégzéshez szükséges iratok, eszközök és bútorzat kivételével tűzveszélyes anyag az irodákban nem tárolható.
- A hulladék eltávolítását napi rendszerességgel el kell végezni.

3.3. Irrattár

- A lámpatestek és a polcokon tárolt iratok között legalább 1 m távolságot kell tartani.
- Az iratokat csak polcokon szabad tárolni.
- A közlekedési utakat eltorlaszolni tilos.

3.4. Konyha

- A gáztűzhelyt csak rendeltetésének megfelelően szabad használni, a készüléket használat közben felügyelet nélkül hagyni tilos.
- Elektromos főző- és melegítő berendezés csak állandó felügyelet mellett használható, veszélyes hőképződés esetén hőszigetelő alátét alkalmazásával.
- A munkaidő végén az elektromos berendezéseket áramtalanítani kell.
- A hulladék eltávolítását napi rendszerességgel el kell végezni.

3.5. Közlekedők, lépcsőház

- A lépcsőház és a közlekedők menekülési, ill. felvonulási útvonalként szolgálnak, ezért azokat tárolásra, raktározásra használni tilos.

3.6. Kazán helyiség

- A gázkazánt és a kéményt csak megfelelő műszaki állapotban szabad üzemeltetni, az időszakos felülvizsgálatokat időben el kell végezteni.

3.7. Raktárként használt garázsok

- A raktárban csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez, valamint a kisgépek üzemeltetéséhez szükséges tűz- és robbanásveszélyes anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett mennyiséget.
- Éghető folyadékot csak erre a célra szolgáló zárt edényben, nem éghető anyagból készült állványon, egyéb anyagtól elkülönítetten (minimum külön polcon) szabad tárolni.
- I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék (pl. benzin) maximum 20 liter űrtartalmú tárolóeszközben tárolható.
- 20 litert meghaladó mennyiségű I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék tárolása esetén legalább 1 db szórólapátot és legalább 0,05 m³ felítató homokot kell a tárolás helyétől legfeljebb 15 méter távolságra tartani.
- A raktár területét éghető hulladéktól mentesen kell tartani.
- A raktár elhagyása előtt az elektromos fogyasztókat le kell kapcsolni.
- A raktárban idegen személy nem tartózkodhat.
- A raktárban egy db 6 kg-os 34A 144 B C oltásteljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

3.8. Gépjármű parkoló

- A gépjárművel úgy kell leparkolni, hogy a jármű és a fal (kerítés), valamint két jármű közötti oldaltávolság legalább az egyik oldali ajtó teljes szélességű kinyitását lehetővé tegye.
- Leparkolni úgy szabad, hogy bármelyik gépjármű meghibásodása (meggyulladás) esetén a többi jármű a parkolót el tudja hagyni.
- Az üzemképtelen gépjárművet úgy kell elhelyezni, hogy az a többi gépjármű mozgását ne akadályozza.
- A parkolóban üzemanyagot, éghető folyadékot, gázt lefejtetni, a gépjárművet üzemanyaggal feltölteni, tűzveszéllyel járó tevékenységet, továbbá a gázüzemanyag-ellátó berendezésen javítást végezni tilos.
- A jármű elektromos berendezését beállítás után, amennyiben van rendszeresítve áramtalanító kapcsoló, feszültség mentesíteni kell.
- A parkolóban olyan gépjárművet, amely "A" - "C" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyaggal van megrakva, elhelyezni tilos.
- A tűzvédelmi rendelkezések megtartásért a gépjármű vezetője a felelős.
- A gépjárműből elcsepegett éghető folyadékot fel kell takarítani.

4. TŰZVÉDELMI ESZKÖZÖK, BERENDEZÉSEK

4.1. Tűzjelző berendezés

- Az irodaépület helyiségeiben kiépített tűzjelző berendezést állandóan üzemképes állapotban kell tartani.
- A rendszer időszakos felülvizsgálatát félévente el kell végeztetni.
- Tűzeset után, téves riasztás és meghibásodás esetén rendkívüli felülvizsgálat szükséges.
- A téves riasztást és a meghibásodást az üzemeltető cég részére haladéktalanul be kell jelenteni.
- A felülvizsgálati anyag az egység tűzvédelmi dokumentációjának a részét képezi.

4.2. Tűzoltó készülékek

Helyiség	Mennyiség	Oltásteljesítmény	Típus
Irodaépület emelet	1	27A 183B	P 6 kg
Irodaépület földszint	1	27A 183B	P 6 kg
Raktár	1	27A 183B	P 6 kg
MÁV rakodó iroda	1	55A 233B	P12 kg
Gabonátároló	2	55A 233B	P12 kg
Vadalmás vadászház földszint	1	34A 183B	P 6 kg
Vadalmás vadászház emelet	1	34A 144B	P 6 kg

5. A MÁV RAKODÓ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ EGYEDI SZABÁLYOK

- A MÁV rakodó teljes területén tilos a dohányzás!
- A faanyag tárolására az alábbi előírások vonatkoznak:

Hengeres fa máglyaméretek:	6 m szélesség	20 m hosszúság	4 m magasság
Faapríték prizma:	6 m szélesség	10 m hosszúság	4 m magasság
- A sarangok, máglyák egymástól való távolsága min. 1 méter. A sarangokból, máglyákból álló tárolási egységek között min. 3 méter tűztávolságot kell tartani.
- A tárolási egységek és a kerítés között 1 méter, az épületek és a tárolási egységek között 10 méter tűztávolságot kell tartani.
- A tárolt anyagok közötti utakat még ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni.
- Ha a napi átlagos hőmérséklet a 20 °C fokot meghaladja, a rakodó épületek felőli végein min. 200-200 liter oltóvizet és oltóvödröt kell készenlétben tartani. Az oltóvíz helyét táblával meg kell jelölni.
- A rakodón a faanyagon kívül tűzveszélyes anyagot tárolni, gépjárművet üzemanyaggal feltölteni, olajat cserélni tilos.
- A rakodó területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.
- Az irodában lévő **cserépkályhát** a tüzelés ideje alatt nem szabad felügyelet nélkül hagyni.
- A kályha csak fával fűthető, a begyűjtáshoz tűz- vagy robbanásveszélyes éghető folyadék használata tilos.
- A tüzelést az eltávozás előtt két órával meg kell szüntetni, eltávozáskor a salakot el kell távolítani, a kályhaajtót le kell zárni.

- A salakot és a hamut csak teljesen lehűlt állapotban, az erre a célra szolgáló edénybe, vagy a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni.
- A ház elhagyása előtt meg kell győződni a fűtőberendezés veszélytelenségéről.
- A kályha, valamint a környezetében levő éghető anyag (tűzelőanyag, szárítandó ruházat, stb.) között olyan távolságot kell tartani, hogy az éghető anyagra a legnagyobb hőterhelés se jelenthessen gyújtási veszélyt.
- Az iroda elhagyása előtt az elektromos fogyasztókat le kell kapcsolni.
- A MÁV rakodó irodaépületében legalább 1 db 12 kg-os 34A 183B C oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

6. A GABONATÁROLÓ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ EGYEDI SZABÁLYOK

- A tároló területén a dohányzás tilos.
- A tárolóban csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható.
- Az építményben tárolt gabona, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.
- A tárolóban a gabona, műtrágya és veszélyes anyagok tárolása elkülönítetten, külön egységben, a tárolásra vonatkozó tűzvédelmi szabályok betartása mellett történhet.
- A tárolás területét éghető hulladéktól mentesen kell tartani.
- A raktározás, tárolás esetén
 - a tetőszerkezet, valamint a tárolt anyag között legalább 1 méter távolságot kell biztosítani,
 - a helyiségben tárolt anyag tárolási magassága nem haladhatja meg a füstköteny alsó síkjának vonalát, kivéve, ha már létesítéskor ettől eltérő tárolás engedélyezése történt vagy számítással igazolható az eltérő tárolás,
 - a tárolt anyag és a füstköteny függőleges síkja között 1 méter távolságot kell tartani.
- A magtár elhagyása előtt az elektromos fogyasztókat le kell kapcsolni.
- Az épületben 2 db 12 kg-os 34A 183B C oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

7. A VADALMÁS VADÁSZHÁZ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ EGYEDI SZABÁLYOK

- A dohányzás – a dohányzásra kijelölt hely kivételével – tilos!
- A fokozott tűzveszély időszakában dohányozni tilos.
- A házra vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, a menekülési útvonaltervet és a tűz esetén követendő feladatokat magyar, német és angol nyelven is ki kell függeszteni.
- Az épületen belüli közlekedési utakat még ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni.
- Az épületben csak olyan, kifogástalan műszaki állapotú főző- és fűtőberendezés használható, amely a rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.
- Főző- és fűtőberendezés csak állandó felügyelet mellett használható, veszélyes hőképződés esetén hőszigetelő alátét alkalmazásával.

- Az emeleti helyiségben főző- vagy fűtőberendezés használata tilos.
- A ház elhagyásakor az aggregátort le kell kapcsolni.
- A hulladék eltávolítását az időszakos használatot követően el kell végezni.
- A házban szintenként legalább 1 db 6 kg-os 34A 144B C oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
- A **cserépkályhát** a tüzelés ideje alatt nem szabad felügyelet nélkül hagyni.
- A kályha csak fával fűthető, a begyűjtáshoz tűz- vagy robbanásveszélyes éghető folyadék használata tilos.
- A tüzelést az eltávozás előtt két órával meg kell szüntetni, eltávozáskor a salakot el kell távolítani, a kályhaajtót le kell zárni.
- A salakot és a hamut csak teljesen lehűlt állapotban, az erre a célra szolgáló edénybe, vagy a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni.
- A ház elhagyása előtt meg kell győződni a fűtőberendezés veszélytelenségéről.
- A kályha, valamint a környezetében levő éghető anyag (tüzelőanyag, szárítandó ruházat, stb.) között olyan távolságot kell tartani, hogy az éghető anyagra a legnagyobb hőterhelés se jelenthessen gyújtási veszélyt.
- A **kijelölt tűzrakó hely** környékéről az éghető anyagot a tűzgyújtás előtt el kell távolítani, a tűzrakó hely körül 5 méteres éghető anyagtól mentes sávot kell biztosítani.
- A tüzet őrizetlenül hagyni tilos! A tüzelés befejezését követően a tüzet el kell oltani, a parazsat, hamut vízzel le kell hűteni.
- A tűzrakó hely közelében a tüzelés idején 1 db 6 kg-os 34A 144B C oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

8. AZ ERDŐK TŰZ ELLENI VÉDELME

A Szabályzat 8. pontja szerint.

9. KÖZPONTI ELZÁRÓK HELYE

Elektromos főkapcsoló:

Irodaépület:	az épület garázs felőli falán
MÁV rakodó:	a gabonátároló északi oldalán, a kerítésen
Vadalmás vadászház:	nem szükséges

Gáz főelzáró:

Irodaépület:	az épület előkertjében
MÁV rakodó:	nem szükséges
Vadalmás vadászház:	nem szükséges

10. A ZIRCI MÁV RAKODÓ TŰZRIADÓ TERVE

A Tűzriadó Terv az alábbi helyeken van elhelyezve:

- a) az irodaépület előterében kifüggesztve
- b) az egységvezetőnél, a tűzvédelmi dokumentációban.

A tűzoltó készülékek helyét, a menekülési útvonalat és a gyülekezési helyet a mellékelt helyszínrajz tartalmazza.

10.1. Tűzjelzés

- A tüzet, ill. erős füstöt, füstszagot észlelő személy hangos **tűz van kiáltással** köteles jelezni a tüzet azért, hogy társai a segítségére siethessenek, ill. a veszélyeztetett személyek el tudjanak menekülni a veszélyeztetett helyről.
- Ezt követően a készletkezelőnek, az egységvezetőnek, akadályoztatásuk esetén az észlelő személynek **a tüzet haladéktalanul jelenteni kell a tűzoltóságnak, a megyei művelőtírányítási telefonszámon (88/620-808), vagy a 105-ös segélyhívó számon.**

A tűzjelzés kötelező tartalma:

- a tűz pontos helye (telephely címe): Zirc, Vasút sor
- az érintett terület megközelíthetősége, amennyiben szükséges,
- a tűz jellege (mi ég),
- a tűz kiterjedése,
- emberek vannak-e életveszélyben,
- a bejelentő neve és telefonszáma.
- Ezt követően a lehető legrövidebb időn belül **jelenteni kell a tüzet az egységvezetőnek** (Sipos László, 30/300-7012) **és a tűzvédelmi vezetőnek** (Szedlák Tibor, 30/300-7007).

10.2. A tűzjelzést követő magatartás

- Veszélyeztetés esetén **az épület áramtalanítása.**
- **Veszélyeztetett helyen lévő emberek azonnali riasztása, lehetőség szerint a menekülésben való segítése, mentése; meggyőződés az égő épület kiürítéséről.**
- A tűzoltók kiérkezéséig a rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel **az oltás megkezdése**, a személyi biztonság szem előtt tartásával.
- **A veszélyeztetett terület lezárása.**
- **A megközelítési utak szabaddá tétele.**
- **A kiérkező tűzoltók tájékoztatása:** épületben rekedt személyek száma, valószínűsített feltalálási helye; a tűzriadó terv átadása, stb.

Felelős: a helyszínen tartózkodó munkavállaló. A felelősök akadályoztatása esetén a helyszínen tartózkodó valamennyi személy köteles a tűzoltásban és a műszaki mentésben közreműködni, a tőle elvárható mértékben.

10.3. Menekülési útvonal, gyülekezési hely

- Szabadtéri tűz esetén a veszélyeztetett terület könnyen és gyorsan elhagyható.
- Az irodaépületből a főbejáraton keresztül lehet a szabadba kijutni.

- A magtárból az épület két végén lévő bejáraton keresztül lehet a szabadba kijutni. Elsődlegesen a bejövételre használt ajtót kell használni.
- A gyülekezési hely az irodaépület melletti rész, riasztás esetén itt kell várakozni. Amennyiben az irodaépület ég, akkor a magtár mellett kell gyülekezni. Ellenkező utasításig a területre visszamenni tilos.

10.4. Rendelkezésre álló tűzoltó eszközök

Tűzoltó készülékek

Helyiség	Mennyiség	Oltásteljesítmény	Típus
MÁV rakodó iroda	1	55A 233B	P12 kg
Gabonátároló	2	55A 233B	P12 kg

Oltóvíz

Fagymentes időszakban 200 literes hordókban, a rakodó épületek felőli végein.

10.5. Központi elzárók helye

<u>Elektromos főkapcsoló:</u>	a gabonátároló északi oldalán, a kerítésen
<u>Gáz főelzáró:</u>	nem szükséges, vezetékes gáz nincs kiépítve

11. A VADALMÁS VADÁSZHÁZ TŰZRIADÓ TERVE

A Tűzriadó Terv az alábbi helyeken van elhelyezve:

- a) a bejárat mellett kifüggesztve
- b) az egységvezetőnél, a tűzvédelmi dokumentációban.

A tűzoltó készülékek és az aggregátor helyét, a menekülési útvonalat és a gyülekezési helyet a mellékelt helyszínrajz tartalmazza.

11.1. Tűzjelzés

- A tüzet, ill. erős füstöt, füstszagot észlelő személy hangos **tűz van kiáltással** köteles jelezni a tüzet azért, hogy társai a segítségére siethessenek, ill. a veszélyeztetett személyek el tudjanak menekülni a veszélyeztetett helyről.
- Ezt követően az észlelő személynek **a tüzet haladéktalanul jelenteni kell a tűzoltóságnak, a megyei műveletirányítási telefonszámon (88/620-808), vagy a 105-ös segélyhívó számon.**

A tűzjelzés kötelező tartalma:

- a tűz pontos helye: Olaszfalu 0150/1 hrsz.; Olaszfalu 72D részlet
EOV koordináta: 566.360; 208.810
- az érintett terület megközelíthetősége: a Veszprém-Zirc közötti 82-es számú főútról Eplény falu felső végénél kell lekanyarodni a sípálya irányába. A völgyben futó aszfaltos, majd murvás úton 5 km után érhető el a ház. (4 km után a murvás kereszteződésben balra kell tartani)
- a tűz jellege (mi ég),
- a tűz kiterjedése,
- emberek vannak-e életveszélyben,
- a bejelentő neve és telefonszáma.
- Ezt követően a lehető legrövidebb időn belül **jelenteni kell a tüzet az egységvezetőnek** (Sipos László, 30/300-7012) **és a tűzvédelmi vezetőnek** (Szedlák Tibor, 30/300-7007).

11.2. A tűzjelzést követő magatartás

- Veszélyeztetés esetén **az épület áramtalanítása, az aggregátor kikapcsolása.**
- **Veszélyeztetett helyen lévő emberek azonnali riasztása, lehetőség szerint a menekülésben való segítése, mentése; meggyőződés az épület kiürítéséről.**
- A helyiség elhagyása előtt **az ablakok, a helyiség elhagyása után az ajtó bezárása** (az intenzív tűzterjedés csökkentése érdekében).
- A légtér füsttel való telítettsége esetén, ha mód van rá, **az arc elé bevizezett ruhadarabot kell szorítani, ill. kerülni kell a füst belélegzését.**
- A tűzoltók kiérkezéséig a rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel **az oltás megkezdése**, a személyi biztonság szem előtt tartásával.
- **A veszélyeztetett terület lezárása.**
- **A megközelítési utak és a parkoló szabaddá tétele.**
- **A kiérkező tűzoltók tájékoztatása:** épületben rekedt személyek száma, valószínűsített feltalálási helye; az áramtalanítás megtörténte, ill. módja; a tűzriadó terv átadása, stb.

Felelős: a helyszínen tartózkodó munkavállaló. A felelősök akadályoztatása esetén a helyszínen tartózkodó valamennyi személy köteles a tűzoltásban és a műszaki mentésben közreműködni, a tőle elvárható mértékben.

11.3. Menekülési útvonal, gyülekezési hely

- Az épületből a főbejáraton keresztül lehet a szabadba kijutni.
- A gyülekezési hely a feltárást melletti felső parkoló, riasztás esetén itt kell várakozni. Ellenkező utasításig az épületbe visszamenni tilos.

11.4. Rendelkezésre álló tűzoltó készülékek

Helyiség	Mennyiség	Oltásteljesítmény	Típus
Vadászház földszint	1	34A 183B	P 6 kg
Vadászház emelet	1	34A 144B	P 6 kg

11.5. Központi elzárók helye

Nem szükséges, vezetékes áram és gáz nincs kiépítve.

11.6. Tűz- és robbanásveszélyes anyagok mennyisége és felhasználási/tárolási helye

1 db 11,5 kg-os PB gázpalack, a földszinti konyhában.

14. KABHEGYI ERDÉSZET TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSAI

1. LÉTESÍTMÉNYEK MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME

Megnevezés:	Irodaépület
Cím:	Herend, Külterület 5/D, 0183/4 hrsz.
Megnevezés:	MÁV rakodó
Cím:	Herend, Külterület 5/D, 0183/4 és 0183/6 hrsz.
Megnevezés:	Hajag turistaház
Cím:	Hajag, Herend 0195 hrsz.; Herend 3 ÉP részlet EOV koordináta: 553.370; 204.390

2. A MUNKAVÁLLALÓK TŰZVÉDELMI FELADATAI

2.1. Vezető beosztású munkavállalók tűzvédelmi feladatai

A Szabályzat 3.2.7.–3.2.8. pontja szerint.

2.2. A beosztott munkavállalók tűzvédelmi feladatai

A Szabályzat 3.3. pontja szerint.

2.3. Munkakörökhöz rendelt speciális tűzvédelmi feladatok

2.3.1. Takarítással megbízott személy

- Tűzveszély észlelése esetén a vészhelyzet azonnali megszüntetése, vagy intézkedés annak megszüntetéséről.
- Az épület villamos berendezései, elektromos szerelvényei látható meghibásodása esetén az egységvezető értesítése.
- Az elektromos berendezések kikapcsolásának ismétlődő elmaradása esetén az egységvezető tájékoztatása; távozáskor a világítás kikapcsolása.
- Az épületben elhelyezett hulladékgyűjtők napi rendszerességű kiürítése.

2.3.2. MÁV rakodó kezelő

- Köteles ismerni, betartani és betartatni a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakat, kiemelten a MÁV rakodóra vonatkozó tűzvédelmi előírásokra.
- Tűzveszély észlelése esetén a vészhelyzet azonnal megszüntetése, vagy intézkedés annak megszüntetéséről.
- A rakodó területét csak akkor hagyhatja el, ha tűzveszély nem fenyeget.

- Hetente köteles meggyőződni a tűzvédelmi eszközök meglétéről.

2.3.3. Üzemeltetői ellenőrzést végző személy

- Köteles a tűzoltó készülékek negyedéves üzemeltetői ellenőrzését elvégezni, az e célra rendszeresített nyomtatványok felhasználásával.
- Köteles a tűzivíz tároló féléves üzemeltetői ellenőrzését elvégezni, az e célra rendszeresített nyomtatvány felhasználásával. Ennek során szemrevételezéssel ellenőrzi
 - a jelzőtábla meglétét,
 - a tűzoltó gépjárművel történő megközelíthetőséget,
 - az oltóvíz mennyiségét,
 - a vízszigetelés és az utántöltésre szolgáló szerelvények állapotát,
 - a védőkerítés állapotátés szükség esetén gondoskodik a tároló utántöltéséről, tisztításáról, a kerítés javításáról.

3. IRODAÉPÜLET, GÉPJÁRMŰ PARKOLÓ ÉS OLTÓVÍZ TÁROLÓ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ EGYEDI SZABÁLYOK

3.1. Dohányzás

- A létesítmény területén a dohányzás tilos, a dohányzásra kijelölt hely kivételével.
- Dohányozni az irodaépület bejáratától számított 5 méteres távolságon kívül szabad, a *Dohányzásra kijelölt hely* feliratú táblával megjelölt helyen, nem akadályozva a gépjármű közlekedést.
- A dohányzóhelyen elhelyezett hamutartót rendszeresen üríteni kell.

3.2. Irodák

- A munkaidő végén a világítást és az elektromos berendezéseket ki kell kapcsolni. Az informatikai és elektronikai készülékek készenléti állapota kikapcsolt állapotnak számít.
- A munkavégzéshez szükséges iratok, eszközök és bútorzat kivételével tűzveszélyes anyag az irodákban nem tárolható.
- A hulladék eltávolítását napi rendszerességgel el kell végezni.

3.3. Irrattár

- A lámpatestek és a polcokon tárolt iratok között legalább 1 m távolságot kell tartani.
- Az iratokat csak polcokon szabad tárolni.
- A közlekedési utakat eltorlaszolni tilos.

3.4. Konyha

- Elektromos főző- és melegítő berendezés csak állandó felügyelet mellett használható, veszélyes hőképződés esetén hőszigetelő alátét alkalmazásával.
- A munkaidő végén az elektromos berendezéseket áramtalanítani kell.
- A hulladék eltávolítását napi rendszerességgel el kell végezni.

3.5. Kazán helyiség

- A helyiségben tűz- vagy robbanásveszélyes anyag nem tárolható.
- A szellőzőrendszer nyílását eltorlaszolni tilos.
- A kazán csak fával fűthető, a begyűjtáshoz tűz- vagy robbanásveszélyes éghető folyadék használata tilos.
- A salakot és a hamut csak teljesen lehűlt állapotban, az erre a célra szolgáló edénybe, vagy a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni.
- Az épület elhagyása előtt meg kell győződni a fűtőberendezés veszélytelenségéről.
- A kazánt és a kéményt csak megfelelő műszaki állapotban szabad üzemeltetni, az időszakos felülvizsgálatokat időben el kell végeztetni.
- A helyiségben 1 db 6 kg-os 34 A 144 B C oltásteljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

3.6. Folyosó, előtér

- A folyosó és az előtér menekülési, ill. felvonulási útvonalként szolgálnak, ezért azokat tárolásra, raktározásra használni tilos.

3.7. Raktár

- A raktárban csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez, valamint a kisgépek üzemeltetéséhez szükséges tűz- és robbanásveszélyes anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett mennyiséget.
- Éghető folyadékot csak erre a célra szolgáló zárt edényben, nem éghető anyagból készült állványon, egyéb anyagtól elkülönítetten (minimum külön polcon) szabad tárolni.
- I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék (pl. benzin) maximum 20 liter űrtartalmú tárolóeszközben tárolható.
- 20 litert meghaladó mennyiségű I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék tárolása esetén legalább 1 db szórólápatot és legalább 0,05 m³ felítató homokot kell a tárolás helyétől legfeljebb 15 méter távolságra tartani.
- A raktár területét éghető hulladéktól mentesen kell tartani.
- A raktár elhagyása előtt az elektromos fogyasztókat le kell kapcsolni.
- A raktárban idegen személy nem tartózkodhat.

3.8. Gépjármű parkoló

- A gépjárművel úgy kell leparkolni, hogy két jármű közötti oldaltávolság legalább az egyik oldali ajtó teljes szélességű kinyitását lehetővé tegye.
- Leparkolni úgy szabad, hogy bármelyik gépjármű meghibásodása (meggyulladás) esetén a többi jármű a parkolót el tudja hagyni.
- Az üzemképtelen gépjárművet úgy kell elhelyezni, hogy az a többi gépjármű mozgását ne akadályozza.
- A parkolóban üzemanyagot, éghető folyadékot, gázt lefejtetni, a gépjárművet üzemanyaggal feltölteni, tűzveszéllyel járó tevékenységet, továbbá a gázüzemanyag-ellátó berendezésen javítást végezni tilos.

- A jármű elektromos berendezését beállítás után, amennyiben van rendszeresítve áramtalanító kapcsoló, feszültség mentesíteni kell.
- A parkolóban olyan gépjárművet, amely "A" - "C" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyaggal van megrakva, elhelyezni tilos.
- A tűzvédelmi rendelkezések megtartásért a gépjármű vezetője a felelős.
- A gépjárműből elcsepegett éghető folyadékot fel kell takarítani.

4. TŰZVÉDELMI ESZKÖZÖK, BERENDEZÉSEK

4.1. Tűzjelző berendezés

- A beépített tűzjelző berendezést állandóan üzemképes állapotban kell tartani.
- A rendszer időszakos felülvizsgálatát félévente el kell végezteni.
- Tűzeset után, téves riasztás és meghibásodás esetén rendkívüli felülvizsgálat szükséges.
- A téves riasztást és a meghibásodást az üzemeltető cég részére haladéktalanul be kell jelenteni.
- A felülvizsgálati anyag az egység tűzvédelmi dokumentációjának a részét képezi.

4.2. Tűzivíz tároló

- A tűzivíz tároló üzemeltetői ellenőrzését félévente el kell végezni, időszakos felülvizsgálatát évente, teljes körű felülvizsgálatát ötévente el kell végezteni. A felülvizsgálatot csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgálóval rendelkező személy végezheti el. A készenlétkben tartó általi ellenőrzésekről, a karbantartás, javítás időpontjáról a 13. sz. melléklet szerinti nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás az egység tűzvédelmi dokumentációjának a részét képezi.
- A vízzel való feltöltöttséget állandóan biztosítani kell.
- A tárolóhoz vezető utat még ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni.
- A tárolóból a lomb- és egyéb hulladékot, bemosódott üledéket rendszeresen el kell távolítani.

4.3. Tűzoltó készülékek

Helyiség	Mennyiség	Oltásteljesítmény	Típus
Irodaépület folyosó	1	34A 144B	P 6 kg
Irodaépület irattár	1	34A 144B	P 6 kg
Irodaépület kazánház	1	43A 233B	P 6 kg
MÁV rakodó	2	55A 233B	P12 kg
Magtároló	1	34A 183B	P 6 kg
Hajag turistaház	1	34A 183B	P 6 kg
Hajag turistaház, aggregátor	1	34A 144B	P 6 kg

5. A MÁV RAKODÓ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ EGYEDI SZABÁLYOK

- A MÁV rakodó területén a dohányzás tilos.
- A faanyag tárolására az alábbi előírások vonatkoznak:

- | | | | |
|----------------------------|---------------|----------------|--------------|
| Hengeres fa máglyaméreték: | 6 m szélesség | 20 m hosszúság | 4 m magasság |
| Faapríték prizma: | 6 m szélesség | 10 m hosszúság | 4 m magasság |
- A sarangok, máglyák egymástól való távolsága min. 1 méter. A sarangokból, máglyákból álló tárolási egységek között min. 3 méter tűztávolságot kell tartani.
 - Az épületek és a tárolási egységek között 8 méter tűztávolságot kell tartani.
 - A tárolt anyagok közötti utakat még ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni.
 - Ha a napi átlagos hőmérséklet a 20 °C fokot meghaladja, a rakodó végein min. 200-200 liter oltóvizet és oltóvödröt kell készenlétben tartani. Az oltóvíz helyét táblával meg kell jelölni.
 - A rakodón a faanyagon kívül tűzveszélyes anyagot tárolni, gépjárművet üzemanyaggal feltölteni, olajat cserélni tilos.
 - A rakodó területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.
 - A MÁV rakodón 2 db 12 kg-os 34A 183B C oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

6. A MAGTÁROLÓ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ EGYEDI SZABÁLYOK

- A tároló területén a dohányzás tilos.
- A tárolóban csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható.
- Az építményben tárolt gabona, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.
- A tárolóban a gabona, műtrágya, stb. tárolása elkülönítetten, külön egységben, a tárolásra vonatkozó tűzvédelmi szabályok betartása mellett történhet.
- A tárolás területét éghető hulladéktól mentesen kell tartani.
- A magtár elhagyása előtt az elektromos fogyasztókat le kell kapcsolni.
- Az épület nyugati bejáratánál 1 db 6 kg-os 34A 183B C oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

7. A HAJAG TURISTAHÁZ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ EGYEDI SZABÁLYOK

- A dohányzás – a dohányzásra kijelölt hely kivételével – tilos.
- A fokozott tűzveszély időszakában dohányozni tilos.
- A turistaházra vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, a menekülési útvonaltervet és a tűz esetén követendő feladatokat magyar, német és angol nyelven is ki kell függeszteni.
- Az épületen belüli közlekedési utakat még ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni.
- A turistaházban csak olyan, kifogástalan műszaki állapotú főző- és fűtőberendezés használható, amely a rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.
- Az aggregátor működtetéséhez szükséges üzemanyag csak az aggregátor épületében tartható.
- A ház elhagyásakor az aggregátort le kell kapcsolni.

- Az épület bejárata mellett kívülről a napelem jelenlétére figyelmeztető biztonsági jelet kell elhelyezni.
- A hulladék eltávolítását a turnusváltással egyidejűleg el kell végezni.
- A turistaházban 1 db 6 kg-os 34A 144B C, az aggregátor épületében 1 db 6 kg-os 21A 113B oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
- A **cserépkályhát** a tüzelés ideje alatt nem szabad felügyelet nélkül hagyni.
- A kályha csak fával fűthető, a begyűjtáshoz tűz- vagy robbanásveszélyes éghető folyadék használata tilos.
- A tüzelést az eltávozás előtt két órával meg kell szüntetni, eltávozáskor a salakot el kell távolítani, a kályhaajtót le kell zárni.
- A salakot és a hamut csak teljesen lehűlt állapotban, az erre a célra szolgáló edénybe, vagy a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni.
- A ház elhagyása előtt meg kell győződni a fűtőberendezés veszélytelenségéről.
- A kályha, valamint a környezetében levő éghető anyag (tüzelőanyag, szárítandó ruházat, stb.) között olyan távolságot kell tartani, hogy az éghető anyagra a legnagyobb hőterhelés se jelenthessen gyújtási veszélyt.
- A **kijelölt tűzrakó hely** környékéről az éghető anyagot a tűzgyújtás előtt el kell távolítani, a tűzrakó hely körül 5 méteres éghető anyagtól mentes sávot kell biztosítani.
- A tüzet őrizetlenül hagyni tilos! A tüzelés befejezését követően a tüzet el kell oltani, a parazsat, hamut vízzel le kell hűteni.
- A tűzrakó hely közelében a tüzelés idején 1 db 6 kg-os 34A 144B C oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

8. AZ ERDŐK TŰZ ELLENI VÉDELME

A Szabályzat 8. pontja szerint.

9. KÖZPONTI ELZÁRÓK HELYE

Elektromos főkapcsolók:

Irodaház	a parkoló melletti kapcsoló szekrényen
MÁV rakodó	nem szükséges
Hajag turistaház	nem szükséges, vezetékes áram nincs kiépítve

Gáz főelzáró:

Irodaház	az épület déli falán
MÁV rakodó	nem szükséges, vezetékes gáz nincs kiépítve
Hajag turistaház	nem szükséges, vezetékes gáz nincs kiépítve

10. A HERENDI MÁV RAKODÓ TŰZRIADÓ TERVE

A Tűzriadó Terv az alábbi helyeken van elhelyezve:

- a) az irodaépület bejáratí közlekedőjében kifüggesztve
- b) az egységvezetőnél, a tűzvédelmi dokumentációban

A tűzoltó készülékek és a tűzivíz tároló helyét, a menekülési útvonalat és a gyülekezési helyet a mellékelt helyszínrajz tartalmazza.

9.1. Tűzjelzés

- A tüzet, ill. erős füstöt, füstszagot észlelő személy hangos ***tűz van kiáltással*** köteles jelezni a tüzet azért, hogy társai a segítségére siethessenek, ill. a veszélyeztetett személyek el tudjanak menekülni a veszélyeztetett helyről.
- Ezt követően a készletkezelőnek, az egységvezetőnek, akadályoztatásuk esetén az észlelő személynek ***a tüzet haladéktalanul jelenteni kell a tűzoltóságnak, a megyei műveletirányítási telefonszámon (88/620-808), vagy a 105-ös segélyhívó számon.***

A tűzjelzés kötelező tartalma:

- a tűz pontos helye (telephely címe),
 - az érintett terület megközelíthetősége, amennyiben szükséges,
 - a tűz jellege (mi ég),
 - a tűz kiterjedése,
 - emberek vannak-e életveszélyben,
 - a bejelentő neve és telefonszáma.
- Ezt követően a lehető legrövidebb időn belül ***jelenteni kell a tüzet az egységvezetőnek*** (Lábas Péter, 30/474-1895) ***és a tűzvédelmi vezetőnek*** (Szedlák Tibor, 30/300-7007).

9.2. A tűzjelzést követő magatartás

- ***Veszélyeztetett helyen lévő emberek azonnali riasztása, lehetőség szerint a menekülésben való segítése, mentése.***
- A tűzoltók kiérkezéséig a rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel ***az oltás megkezdése***, a személyi biztonság szem előtt tartásával.
- ***A veszélyeztetett terület lezárása.***
- ***A megközelítési utak és a parkoló szabaddá tétele.***
- ***A kiérkező tűzoltók tájékoztatása:*** épületben rekedt személyek száma, valószínűsített feltalálási helye; a tűzriadó terv átadása, stb.

Felelős: ***a helyszínen tartózkodó munkavállaló. A felelősök akadályoztatása esetén a helyszínen tartózkodó valamennyi személy köteles a tűzoltásban és a műszaki mentésben közreműködni, a tőle elvárható mértékben.***

9.3. Menekülési útvonal, gyülekezési hely

- A rakodó nincs bekerítve, ezért a veszélyeztetett terület a szomszédos telephely, vagy az erdészeti épület irányába könnyen és gyorsan elhagyható.
- A gyülekezési hely az erdészeti épület parkolója, riasztás esetén itt kell várakozni. Ellenkező utasításig a területre visszamenni tilos.

9.4. Rendelkezésre álló tűzoltó eszközök

Tűzoltó készülékek

Helyiség	Mennyiség	Oltásteljesítmény	Típus
MÁV rakodó	2	55A 233B	P12 kg

Oltóvíz

- az irodaépület melletti felszíni tározóban
- fagymentes időszakban 200 literes hordókban, a rakodó végein

Tűzvédelmi szerszámbázis

- 20 db lapát
- 20 db szikracsapó

9.5. Központi elzárók helye

Nem szükséges, vezetékes áram és gáz nincs kiépítve.

11. A HAJAG TURISTAHÁZ TŰZRIADÓ TERVE

A Tűzriadó Terv az alábbi helyeken van elhelyezve:

- a) a bejárat mellett kifüggesztve
- b) az egységvezetőnél, a tűzvédelmi dokumentációban

A tűzoltó készülékek és az aggregátor helyét, a menekülési útvonalat és a gyülekezési helyet a mellékelt helyszínrajz tartalmazza.

10.1. Tűzjelzés

- A tüzet, ill. erős füstöt, füstszagot észlelő személy hangos **tűz van kiáltással** köteles jelezni a tüzet azért, hogy társai a segítségére siethessenek, ill. a veszélyeztetett személyek el tudjanak menekülni a veszélyeztetett helyről.
- Ezt követően az észlelő személynek **a tüzet haladéktalanul jelenteni kell a tűzoltóságnak, a megyei műveletirányítási telefonszámon (88/620-808), vagy a 105-ös segélyhívó számon.**

A tűzjelzés kötelező tartalma:

- a tűz pontos helye: Hajag, Herend 0195 hrsz.; Herend 3 ÉP részlet
EOV koordináta: 553.370; 204.390
- az érintett terület megközelíthetősége: Herendet elhagyva a Vasút úti vasúti átjárón keresztül, 5,3 km-t kell megtenni a hajagi aszfaltos úton. A hegy előtti serpentin után táblával jelölt helyen, egy kis tisztásnál jobbra lekanyarodva, földúton 1 km után érhető el a ház.
- a tűz jellege (mi ég),
- a tűz kiterjedése,
- emberek vannak-e életveszélyben,
- a bejelentő neve és telefonszáma.
- Ezt követően a lehető legrövidebb időn belül **jelenteni kell a tüzet az egységvezetőnek** (Lábas Péter, 30/474-1895) **és a tűzvédelmi vezetőnek** (Szedlák Tibor, 30/300-7007).

10.2. A tűzjelzést követő magatartás

- Veszélyeztetés esetén **az épület áramtalanítása, az aggregátor kikapcsolása.**
- **Veszélyeztetett helyen lévő emberek azonnali riasztása, lehetőség szerint a menekülésben való segítése, mentése; meggyőződés az épület kiürítéséről.**
- A helyiség elhagyása előtt **az ablakok, a helyiség elhagyása után az ajtó bezárása** (az intenzív tűzterjedés csökkentése érdekében).
- A légtér füsttel való telítettsége esetén, ha mód van rá, **az arc elé bevizezett ruhadarabot kell szorítani, ill. kerülni kell a füst belélegzését.**
- A tűzoltók kiérkezéséig a rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel **az oltás megkezdése**, a személyi biztonság szem előtt tartásával.
- **A veszélyeztetett terület lezárása.**
- **A megközelítési utak és a parkoló szabaddá tétele.**
- **A kiérkező tűzoltók tájékoztatása:** épületben rekedt személyek száma, valószínűsített feltalálási helye; az áramtalanítás megtörténte, ill. módja; a tűzriadó terv átadása, stb.

Felelős: a helyszínen tartózkodó munkavállaló. A felelősök akadályoztatása esetén a helyszínen tartózkodó valamennyi személy köteles a tűzoltásban és a műszaki mentésben közreműködni, a tőle elvárható mértékben.

10.3. Menekülési útvonal, gyülekezési hely

- Az épületből a főbejáraton keresztül lehet a szabadba kijutni.
- A gyülekezési hely a kerítésen kívüli parkoló, riasztás esetén itt kell várakozni. Ellenkező utasításig az épületbe visszamenni tilos.

10.4. Rendelkezésre álló tűzoltó készülékek

Helyiség	Mennyiség	Oltásteljesítmény	Típus
Hajag turistaház	1	34A 183B	P 6 kg
Hajag turistaház, aggregátor	1	34A 144B	P 6 kg

10.5. Központi elzárók helye

Nem szükséges, vezetékes áram és gáz nincs kiépítve.

10.5. Tűz- és robbanásveszélyes anyagok mennyisége és felhasználási/tárolási helye

Max. 20 liter gázolaj kannában, az aggregátor pincéjében.

Kb. 50 liter gázolaj az aggregátor tartályában, a pincében.

15. KIRÁLYSZÁLLÁSI ERDÉSZET TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSAI

1. LÉTESÍTMÉNYEK MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME

Megnevezés:	Irodaépület
Cím:	Olaszfalu, Alsópere 803/5 hrsz.
Megnevezés:	MÁV rakodó
Cím:	Dudar, Vasút u.; Dudar külterület 095 hrsz.; belterület 1215/1 hrsz.

2. A MUNKAVÁLLALÓK TŰZVÉDELMI FELADATAI

2.1. Vezető beosztású munkavállalók tűzvédelmi feladatai

A Szabályzat 3.2.7.–3.2.8. pontja szerint.

2.2. A beosztott munkavállalók tűzvédelmi feladatai

A Szabályzat 3.3. pontja szerint.

2.3. Munkakörökhöz rendelt speciális tűzvédelmi feladatok

2.3.1. Takarítással megbízott vállalkozó

Feladata:

- Tűzveszély észlelése esetén a vészhelyzet azonnali megszüntetése, vagy intézkedés annak megszüntetéséről.
- Az épület villamos berendezései, elektromos szerelvényei látható meghibásodása esetén az egységvezető értesítése.
- Az elektromos berendezések kikapcsolásának ismétlődő elmaradása esetén az egységvezető tájékoztatása; távozáskor a világítás kikapcsolása.
- Az épületben elhelyezett hulladékgyűjtők napi rendszerességű kiürítése.

2.3.2. MÁV rakodó kezelő

- Köteles ismerni, betartani és betartatni a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakat, kiemelten a MÁV rakodóra vonatkozó tűzvédelmi előírásokra.
- Tűzveszély észlelése esetén a vészhelyzet azonnal megszüntetése, vagy intézkedés annak megszüntetéséről.
- A rakodó területét csak akkor hagyhatja el, ha tűzveszély nem fenyeget.
- Hetente köteles meggyőződni a tűzvédelmi eszközök meglétéről.

2.3.3. Üzemeltetői ellenőrzést végző személy

- Köteles a tűzoltó készülékek negyedéves, a biztonsági világítás havi, ill. éves, a tűzjelző berendezés napi, havi és negyedéves üzemeltetői ellenőrzését elvégezni, az e célra rendszeresített nyomtatványok felhasználásával.

3. IRODAÉPÜLET, GÉPJÁRMŰ PARKOLÓ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ EGYEDI SZABÁLYOK

3.1. Dohányzás

- A létesítmény területén a dohányzás tilos, a dohányzásra kijelölt hely kivételével.
- Dohányozni az irodaépület bejáratától számított 5 méteres távolságon kívül szabad, a *Dohányzásra kijelölt hely* feliratú táblával megjelölt helyen, nem akadályozva a gépjármű közlekedést.
- A dohányzóhelyen elhelyezett hamutartót rendszeresen üríteni kell.

3.2. Irodák

- A munkaidő végén a világítást és az elektromos berendezéseket ki kell kapcsolni. Az informatikai és elektronikai készülékek készenléti állapota kikapcsolt állapotnak számít.
- A munkavégzéshez szükséges iratok, eszközök és bútorzat kivételével tűzveszélyes anyag az irodákban nem tárolható.
- A hulladék eltávolítását napi rendszerességgel el kell végezni.

3.3. Irrattár

- A lámpatestek és a polcokon tárolt iratok között legalább 1 m távolságot kell tartani.
- Az iratokat csak polcokon szabad tárolni.
- A közlekedési utakat eltorlaszolni tilos.

3.4. Közlekedők, lépcsőház

- A lépcsőház és a közlekedők menekülési, ill. felvonulási útvonalként szolgálnak, ezért azokat tárolásra, raktározásra használni tilos.
- A főbejárat utáni előtérben, valamint az emeleti közlekedőben 1-1 db 6 kg-os 27 A 113 B C oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenléten tartani.

3.5. Kazán helyiség

- A helyiségben robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható.
- A szellőzőrendszer nyílását eltorlaszolni tilos.
- A kazán csak fával fűthető, a begyűjtáshoz tűz- vagy robbanásveszélyes éghető folyadék használata tilos.
- A salakot és a hamut csak teljesen lehűlt állapotban, az erre a célra szolgáló edénybe, vagy a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni.
- Az épület elhagyása előtt meg kell győződni a fűtőberendezés veszélytelenségéről.

- A kazánt és a kéményt csak megfelelő műszaki állapotban szabad üzemeltetni, az időszakos felülvizsgálatokat időben el kell végezteni.

3.6. Gépjármű parkoló

- A gépjárművel úgy kell leparkolni, hogy két jármű közötti, ill. a jármű és egyéb tereptárgy közötti oldaltávolság legalább az egyik oldali ajtó teljes szélességű kinyitását lehetővé tegye.
- Leparkolni úgy szabad, hogy bármelyik gépjármű meghibásodása (meggyulladás) esetén a többi jármű a parkolót el tudja hagyni.
- Az üzemképtelen gépjárművet úgy kell elhelyezni, hogy az a többi gépjármű mozgását ne akadályozza.
- A parkolóban üzemanyagot, éghető folyadékot, gázt lefejtetni, a gépjárművet üzemanyaggal feltölteni, tűzveszéllyel járó tevékenységet, továbbá a gázüzemanyag-ellátó berendezésen javítást végezni tilos.
- A jármű elektromos berendezését beállítás után, amennyiben van rendszeresítve áramtalanító kapcsoló, feszültség mentesíteni kell.
- A parkolóban olyan gépjárművet, amely "A" - "C" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyaggal van megrakva, elhelyezni tilos.
- A tűzvédelmi rendelkezések megtartásért a gépjármű vezetője a felelős.
- A gépjárműből elcsepegett éghető folyadékot fel kell takarítani.

4. GAZDASÁGI ÉPÜLETEK, RAKTÁRAK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ EGYEDI SZABÁLYOK

A létesítmények területén dohányozni tilos.

4.1. Magtároló

- A magtároló területén és 25 méteres körzetében a nyílt láng használata tilos.
- A tárolóban robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható.
- Az építményben tárolt gabona, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.
- A tárolóban a gabona és egyéb anyagok (pl. műtrágya) tárolása elkülönítetten, külön egységben, a tárolásra vonatkozó tűzvédelmi szabályok betartása mellett történhet.
- A tároló területét éghető hulladéktól mentesen kell tartani.
- A raktározás, tárolás esetén
 - a tetőszerkezet, valamint a tárolt anyag között legalább 1 méter távolságot kell biztosítani,
 - a helyiségben tárolt anyag tárolási magassága nem haladhatja meg a füstkötény alsó síkjának vonalát, kivéve, ha már létesítéskor ettől eltérő tárolás engedélyezése történt vagy számíttással igazolható az eltérő tárolás,
 - a tárolt anyag és a füstkötény függőleges síkja között 1 méter távolságot kell tartani.
- A magtár elhagyása előtt az elektromos fogyasztókat le kell kapcsolni.
- A tárolóban 1 db 6 kg-os 34 A 144 B C oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

4.2. Anyag- és fatároló

- A tároló területén és 10 méteres körzetében a nyílt láng használata tilos.
- A tárolóban tűz- és robbanásveszélyes anyag nem tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett mennyiséget.
- A tároló területét éghető hulladéktól mentesen kell tartani.
- A raktár elhagyása előtt az elektromos fogyasztókat le kell kapcsolni.
- A raktárban idegen személy nem tartózkodhat.
- A raktáron kívül 1 db 6 kg-os 34 A 144 B C oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

4.3. Hűtőkamra

- A kamrában robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett mennyiséget.
- A kamra területét éghető hulladéktól mentesen kell tartani.
- A hűtőkamra elhagyása előtt a világítást le kell kapcsolni.
- A hűtőkamrában idegen személy nem tartózkodhat.

4.4. Szerszámraktár

- A raktárban csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez, valamint a kisgépek üzemeltetéséhez szükséges tűz- és robbanásveszélyes anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett mennyiséget.
- Éghető folyadékot csak erre a célra szolgáló zárt edényben, nem éghető anyagból készült állványon, egyéb anyagtól elkülönítetten (minimum külön polcon) szabad tárolni.
- I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék (pl. benzin) maximum 20 liter űrtartalmú tárolóeszközben tárolható.
- 20 litert meghaladó mennyiségű I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék tárolása esetén legalább 1 db szórólápatot és legalább 0,05 m³ felitató homokot kell a tárolás helyétől legfeljebb 15 méter távolságra tartani.
- A raktár területét éghető hulladéktól mentesen kell tartani.
- A raktár elhagyása előtt az elektromos fogyasztókat le kell kapcsolni.
- A raktárban idegen személy nem tartózkodhat.
- A raktáron kívül 1 db 6 kg-os 34 A 144 B C oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

4.5. Vadbontó

- Az építményben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett mennyiséget.
- A bontó területét éghető hulladéktól mentesen kell tartani.

- A bontó elhagyása előtt az elektromos fogyasztókat le kell kapcsolni.
- A bontóban idegen személyek nem tartózkodhatnak.
- A bontóban 1 db 6 kg-os 34 A 144 B C oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

5. A MÁV RAKODÓ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ EGYEDI SZABÁLYOK

- A MÁV rakodó teljes területén tilos a dohányzás.
- A faanyag tárolására az alábbi előírások vonatkoznak:
 - Hengeres fa máglyaméreték: 6 m szélesség 20 m hosszúság 4 m magasság
 - Faapríték prizma: 6 m szélesség 10 m hosszúság 4 m magasság
- A sarangok, máglyák egymástól való távolsága min. 1 méter. A sarangokból, máglyákból álló tárolási egységek között min. 3 méter tűztávolságot kell tartani.
- A tárolási egységek és a kerítés között 1 méter, az épületek és a tárolási egységek között 10 méter tűztávolságot kell tartani.
- A tárolt anyagok közötti utakat még ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni.
- Ha a napi átlagos hőmérséklet a 20 °C fokot meghaladja, a rakodó végein min. 200-200 liter oltóvizet és oltóvödröt kell készenlétben tartani. Az oltóvíz helyét táblával meg kell jelölni.
- A rakodón a faanyagon kívül tűzveszélyes anyagot tárolni, gépjárművet üzemanyaggal feltölteni, olajat cserélni tilos.
- A rakodó területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.
- Az iroda elhagyása előtt az elektromos fogyasztókat le kell kapcsolni.
- Az irodai **cserépkályhát** a tüzelés ideje alatt nem szabad felügyelet nélkül hagyni.
- A kályha csak fával fűthető, a begyújtáshoz tűz- vagy robbanásveszélyes éghető folyadék használata tilos.
- A tüzelést az eltávozás előtt két órával meg kell szüntetni, eltávozáskor a salakot el kell távolítani, a kályhaajtót le kell zárni.
- A salakot és a hamut csak teljesen lehűlt állapotban, az erre a célra szolgáló edénybe, vagy a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni.
- A ház elhagyása előtt meg kell győződni a fűtőberendezés veszélytelenségéről.
- A kályha, valamint a környezetében levő éghető anyag (tüzelőanyag, szárítandó ruházat, stb.) között olyan távolságot kell tartani, hogy az éghető anyagra a legnagyobb hőterhelés se jelenthessen gyújtási veszélyt.
- A MÁV rakodón az irodaépületben 2 db 12 kg-os 34A 183B C oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

6. AZ ERDŐK TŰZ ELLENI VÉDELME

A Szabályzat 8. pontja szerint.

7. TŰZVÉDELMI ESZKÖZÖK, BERENDEZÉSEK

7.1. Tűzjelző berendezés

- Az irodaépület helyiségeiben kiépített tűzjelző berendezést állandóan üzemképes állapotban kell tartani.
- A tűzjelző rendszer napi, havi, ill. negyedéves üzemeltetői ellenőrzését rendszeresen el kell végezni.
- A rendszer időszakos felülvizsgálatát félévente el kell végeztetni.
- Tűzeset után, téves riasztás és meghibásodás esetén rendkívüli felülvizsgálat szükséges.
- A téves riasztást és a meghibásodást az üzemeltető cég részére haladéktalanul be kell jelenteni. A riasztás és meghibásodás tényét, valamint a megtett intézkedéseket a tűzjelző berendezés üzemeltetési naplóba be kell jegyezni.
- A felülvizsgálati anyag és az üzemeltetési napló az egység tűzvédelmi dokumentációjának a részét képezi.

7.2. Rendelkezésre álló tűzoltó eszközök

Tűzoltó készülékek

Helyiség	Mennyiség	Oltásteljesítmény	Típus
Irodaépület földszint	1	34A 183B C	P 6 kg
Irodaépület emelet	1	34A 183B C	P 6 kg
Vadbontó	1	27A 113B C	P 6 kg
Magtároló	1	34A 183B C	P 6 kg
Szerszámraktár	1	34A 183B C	P 6 kg
Anyag- és fatároló	1	34A 183B C	P 6 kg
MAV rakodó irodaépület	2	55A 233B C	P12 kg

Oltóvíz

- 100 m³ a rendezvényközpont melletti felszíni tározóban

8. KÖZPONTI ELZÁRÓK HELYE

Elektromos főkapcsolók:

Irodaépület: kismegszakító az előkertben lévő fogyasztásmérőn
 Egyéb létesítmények: kismegszakító az előkertben lévő fogyasztásmérőn
 MAV rakodó kismegszakító, az irodaépület déli falán lévő kapcsolószekrényben

Gáz főelzáró:

Irodaépület: nem szükséges, vezetékes gáz nincs kiépítve
 Egyéb létesítmények: nem szükséges, vezetékes gáz nincs kiépítve
 MAV rakodó nem szükséges, vezetékes gáz nincs kiépítve

9. A DUDARI MÁV RAKODÓ TŰZRIADÓ TERVE

A Tűzriadó Terv az alábbi helyeken van elhelyezve:

- a) az irodaépület bejárata mellett kifüggesztve
- b) az egységvezetőnél, a tűzvédelmi dokumentációban

A tűzoltó készülékek és az utcai tűzcsap helyét, a menekülési útvonalat és a gyülekezési helyet a mellékelt helyszínrajz tartalmazza.

9.1. Tűzjelzés

- A tüzet, ill. erős füstöt, füstszagot észlelő személy hangos **tűz van kiáltással** köteles jelezni a tüzet azért, hogy társai a segítségére siethessenek, ill. a veszélyeztetett személyek el tudjanak menekülni a veszélyeztetett helyről.
- Ezt követően a készletkezelőnek, az egységvezetőnek, akadályoztatásuk esetén az észlelő személynek **a tüzet haladéktalanul jelenteni kell a tűzoltóságnak, a megyei műveletirányítási telefonszámon (88/620-808), vagy a 105-ös segélyhívó számon.**

A tűzjelzés kötelező tartalma:

- a tűz pontos helye (telephely címe): Dudar, Vasút u.
 - az érintett terület megközelíthetősége, amennyiben szükséges,
 - a tűz jellege (mi ég),
 - a tűz kiterjedése,
 - emberek vannak-e életveszélyben,
 - a bejelentő neve és telefonszáma.
- Ezt követően a lehető legrövidebb időn belül **jelenteni kell a tüzet az egységvezetőnek** (Tóth Attila, 30/348-7575) **és a tűzvédelmi vezetőnek** (Szedlák Tibor, 30/300-7007).

9.2. A tűzjelzést követő magatartás

- Veszélyeztetés esetén **az épület áramtalanítása.**
- **Veszélyeztetett helyen lévő emberek azonnali riasztása, lehetőség szerint a menekülésben való segítése, mentése; meggyőződés az égő épület kiürítéséről.**
- A tűzoltók kiérkezéséig a rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel **az oltás megkezdése**, a személyi biztonság szem előtt tartásával.
- **A veszélyeztetett terület lezárása.**
- **A megközelítési utak szabaddá tétele.**
- **A kiérkező tűzoltók tájékoztatása:** épületben rekedt személyek száma, valószínűsített feltalálási helye; a tűzriadó terv átadása, stb.

Felelős: a helyszínen tartózkodó munkavállaló. A felelősök akadályoztatása esetén a helyszínen tartózkodó valamennyi személy köteles a tűzoltásban és a műszaki mentésben közreműködni, a tőle elvárható mértékben.

9.3. Menekülési útvonal, gyülekezési hely

- Szabadtéri tűz esetén a veszélyeztetett terület könnyen és gyorsan elhagyható.
- Az irodaépületből a főbejáraton keresztül lehet a szabadba kijutni.

- A gyülekezési hely az irodaépület melletti rész, riasztás esetén itt kell várakozni. Amennyiben az irodaépület ég, gyülekezni a közúton kell. Ellenkező utasításig a területre visszamenni tilos.

9.4. Rendelkezésre álló tűzoltó eszközök

Tűzoltó készülékek

Helyiség	Mennyiség	Oltásteljesítmény	Típus
MÁV rakodó irodaépület	2	55A 233B C	P12 kg

Tűzcsap

- az Újvasút utcában az irodaépülettel szemben

Oltóvíz

Fagymentes időszakban 200 literes hordókban, a rakodó végein.

9.5. Központi elzárók helye

<u>Elektromos főkapcsolók:</u>	kismegszakító, az irodaépület déli falán lévő kapcsolószekrényben
<u>Gáz főelzáró:</u>	nem szükséges, vezetékes gáz nincs kiépítve

16. ALSÓPERE PARK SZÁLLÓ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSAI

1. LÉTESÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME

Megnevezés:	Park Szálló
Cím:	Olaszfalu, Alsópere 805 hrsz.
Megnevezés:	Rendezvényközpont
Cím:	Olaszfalu, Alsópere 803/3 hrsz.
Megnevezés:	Panzió
Cím:	Olaszfalu, Alsópere 803/5 hrsz.
Megnevezés:	Kápolna
Cím:	Olaszfalu, Alsópere 805 hrsz.

2. A MUNKAVÁLLALÓK TŰZVÉDELMI FELADATAI

2.1. Egységvezető tűzvédelmi feladatai

A Szabályzat 3.2.7. pontja szerint, valamint

- intézkedik az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység (pl. hegesztés) engedélyezése ügyében.

2.2. A beosztott munkavállalók tűzvédelmi feladatai

A Szabályzat 3.3. pontja szerint.

2.3. Munkakörökhöz rendelt speciális tűzvédelmi feladatok

2.3.1. Karbantartó

- Tűzveszély észlelése esetén a vészhelyzet azonnali megszüntetése, vagy intézkedés annak megszüntetéséről.
- A kazánok kezelése, működtetése során köteles
 - az üzemeltetést a használati útmutató előírásainak megfelelő végezni;
 - a tapasztalt rendellenességet azonnal elhárítani, vagy intézkedni a hiba megszüntetéséről;
 - rendszeresen meggyőződni a kazán és a kiszolgáló rendszerek műszaki állapotáról, fűtési szezonban a szabályos működésről, napi gyakorisággal.
- Heti rendszerességgel köteles ellenőrizni a világítás szabályos működését és a látható elektromos szerelvények állapotát, hiba esetén köteles azt elhárítani, ill. értesíteni az egységvezetőt.

- Köteles a kemence és a szabadtéri tűzrakó helyek mellől az éghető anyagokat rendszeresen eltávolítani.
- Köteles a tűzivíz tárolók féléves üzemeltetői ellenőrzését elvégezni, az e célra rendszeresített nyomtatvány felhasználásával. Ennek során szemrevételezéssel ellenőrzi
 - a jelzőtábla meglétét,
 - a tűzoltó gépjárművel történő megközelíthetőséget,
 - a szerelvények hozzáférhetőségét, rendeltetésszerű használhatóságát,
 - a korrózió elleni védelem épségét,
 - az oltóvíz mennyiségét,
 - a vízszigetelés és az utántöltésre szolgáló szerelvények állapotát,
 - a védőkerítés állapotátés szükség esetén gondoskodik a tároló utántöltéséről, tisztításáról, a kerítés javításáról.
- Hetente köteles ellenőrizni a tűzoltó eszközök, berendezések hiánytalan meglétét.
- Köteles a tűzoltó készülékek negyedéves, a biztonsági világítás havi, ill. éves, a tűzjelző berendezés napi, havi és negyedéves üzemeltetői ellenőrzését elvégezni, az e célra rendszeresített nyomtatványok felhasználásával.

2.3.2. Takarítással megbízott személyzet

- Tűzveszély észlelése esetén a vészhelyzet azonnali megszüntetése, vagy intézkedés annak megszüntetéséről.
- A vendégek távozása után a világítás és a klímaberendezések kikapcsolása.
- Az épületekben elhelyezett hulladékgyűjtők napi rendszerességgű kiürítése.

3. PARK SZÁLLÓ, RENDEZVÉNYKÖZPONT, PANZIÓ, KÁPOLNA ÉS EGYÉB LÉTESÍTMÉNYEK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ EGYEDI SZABÁLYOK

3.1. Dohányzás

- A létesítmények területén a dohányzás tilos, a dohányzásra kijelölt helyek kivételével.
- Dohányozni a létesítmény bejáratától számított 5 méteres távolságon kívül szabad, a *Dohányzásra kijelölt hely* feliratú táblával megjelölt helyen, nem akadályozva a gépjármű közlekedést.
- A dohányzóhelyen elhelyezett hamutartót rendszeresen üríteni kell.

3.2. Vendégszobák

- A szobákra vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, a menekülési útvonaltervet és a tűz esetén követendő feladatokat magyar, német és angol nyelven is ki kell függeszteni.
- A keletkezett hulladékot naponta el kell távolítani.
- A szobákban elektromos főző- vagy melegítő berendezések használata tilos.
- A közlekedést szolgáló terek menekülési, ill. felvonulási útvonalként szolgálnak, ezért még ideiglenesen sem szabad azokat eltorlaszolni.
- A bútortart és a személyes tárgyak kivételével tűzveszélyes anyag a szobákban nem tárolható.
- A helyiség elhagyása előtt az elektromos fogyasztókat le kell kapcsolni.

3.3. Közös használatú helyiségek (étterem, társalgó, rendezvényterem)

- A keletkezett hulladékot naponta el kell távolítani.
- A berendezési tárgyak kivételével tűzveszélyes anyag a helyiségekben nem tárolható.
- A közlekedést szolgáló terek menekülési, ill. felvonulási útvonalként szolgálnak, ezért még ideiglenesen sem szabad azokat eltorlaszolni.
- A helyiségekre vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, a menekülési útvonaltervet és a tűz esetén követendő feladatokat magyar, német és angol nyelven is ki kell függeszteni.
- Az étteremben a bejárat mellett 1 db 6 kg-os 34A 144B C oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
- A park szállóban, panzióban szintenként min. 1-1 db 6 kg-os 34A 144B C oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
- A rendezvényközpont előterében 1 db 6 kg-os 34A 144B C oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

3.4. Folyosók, lépcsőházak, közlekedők

- A folyosók, lépcsőházak és közlekedők menekülési, ill. felvonulási útvonalként szolgálnak, ezért azokat tárolásra, raktározásra használni tilos.

3.5. Konyhák

- A konyhákban csak kifogástalan műszaki állapotban lévő, szabályosan szerelt és csatlakoztatott elektromos és gázüzemű berendezéseket szabad használni.
- A gázvezeték rendszert és a gázfogyasztó készülékeket 5 évente biztonságtechnikai felülvizsgálattal kell ellenőriztetni.
- A konyhai tűzhelyeket a tűzveszélyes szennyeződéstől rendszeresen meg kell tisztítani.
- A konyhai tűzhelyeket használat után üzemén kívül kell helyezni.
- A konyhai szellőző nyílásokat eltorlaszolni, lezárni tilos.
- A konyhákban a bejárat mellett 1-1 db 6 kg-os 34A 144B C oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
- A rendezvényközpont konyhájában a bejárat mellett 1 db 6 kg-os 34A 144B C oltásteljesítményű porral oltó, a szálló konyhájában az égő étolaj, zsír oltására 1 db 5 F típusú tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

3.6. Raktár és tűzifa tároló

- A raktárban csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez, valamint a kisgépek üzemeltetéséhez szükséges tűz- és robbanásveszélyes anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett mennyiséget.
- Éghető folyadékot csak erre a célra szolgáló zárt edényben, nem éghető anyagból készült állványon, egyéb anyagtól elkülönítetten (minimum külön polcon) szabad tárolni.
- I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék (pl. benzin) maximum 20 liter űrtartalmú tárolóeszközben tárolható.
- 20 litert meghaladó mennyiségű I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék tárolása esetén legalább 1 db szórólápatot és legalább 0,05 m³ felítató homokot kell a tárolás helyétől legfeljebb 15 méter távolságra tartani.

- A raktár területét éghető hulladéktól mentesen kell tartani.
- A raktár elhagyása előtt az elektromos fogyasztókat le kell kapcsolni.
- A raktárban idegen személy nem tartózkodhat.
- Az építmény területén és 10 méteres körzetében a nyílt láng használata tilos.
- A raktáron kívül az ajtó mellett 1 db 6 kg-os 34 A 144 B C oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

3.7. Filagória, kemence

- Az építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett mennyiséget.
- A használat során keletkezett éghető hulladékot el kell távolítani.
- A filagória elhagyása előtt az elektromos fogyasztókat le kell kapcsolni.
- A kemencében égő tüzet felügyelet nélkül hagyni tilos!
- Használat után az izzó parazsat, hamut el kell oltani.
- A filagóriánál 1 db 6 kg-os 27A 113B C oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

3.8. Pince

- A pincében csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett mennyiséget.
- Robbanásveszélyes anyagot és I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadékot a pincében tárolni tilos.
- A pince elhagyása előtt az elektromos fogyasztókat le kell kapcsolni.
- A használat során keletkezett éghető hulladékot el kell távolítani.
- A pincénél 1 db 6 kg-os 27A 113B C oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

3.9. Kápolna

- A kápolna elhagyása előtt az elektromos fogyasztókat le kell kapcsolni.
- A használat során keletkezett éghető hulladékot el kell távolítani.
- A kápolnánál 1 db 6 kg-os 27A 113B C oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

3.10. Gépjármű parkoló

- A gépjárművel úgy kell leparkolni, hogy két jármű közötti, ill. a jármű és egyéb tereptárgy közötti oldaltávolság legalább az egyik oldali ajtó teljes szélességű kinyitását lehetővé tegye.
- Leparkolni úgy szabad, hogy bármelyik gépjármű meghibásodása (meggyulladás) esetén a többi jármű a parkolót el tudja hagyni.
- Az üzemképtelen gépjárművet úgy kell elhelyezni, hogy az a többi gépjármű mozgását ne akadályozza.

- A parkolóban üzemanyagot, éghető folyadékot, gázt lefejtani, a gépjárművet üzemanyaggal feltölteni, tűzveszéllyel járó tevékenységet, továbbá a gázüzemanyag-ellátó berendezésen javítást végezni tilos.
- A jármű elektromos berendezését beállítás után, amennyiben van rendszeresítve áramtalanító kapcsoló, feszültség mentesíteni kell.
- A parkolóban olyan gépjárművet, amely "A" - "C" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyaggal van megrakva, elhelyezni tilos.
- A tűzvédelmi rendelkezések megtartásáért a gépjármű vezetője a felelős.
- A gépjárműből elcsepegett éghető folyadékot fel kell takarítani.

3.11. Szabadtéri tűzrakó hely

- Szeles időben gyújtani tilos.
- A kijelölt tűzrakó hely környékéről az éghető anyagot a tűzgyújtás előtt el kell távolítani, a tűzrakó hely körül 5 méteres éghető anyagtól mentes sávot kell biztosítani.
- A tüzet őrizetlenül hagyni tilos! A tüzelés befejezését követően a tüzet el kell oltani, a parazsat, hamut vízzel le kell hűteni.
- A tűzrakó hely közelében a tüzelés idején 1 db 6 kg-os 34A 144B C oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

3.12. Kazánházak

- A helyiségekben tűz- vagy robbanásveszélyes anyag nem tárolható.
- A szellőzőrendszer nyílását eltorlaszolni tilos.
- A kazánok csak fával fűthetők, a begyűjtáshoz tűz- vagy robbanásveszélyes éghető folyadék használata tilos.
- A salakot és a hamut csak teljesen lehűlt állapotban, az erre a célra szolgáló edénybe, vagy a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni.
- Az épületek elhagyása előtt meg kell győződni a fűtőberendezés veszélytelenségéről.
- A kazánokat és a kéményeket csak megfelelő műszaki állapotban szabad üzemeltetni, az időszakos felülvizsgálatokat időben el kell végeztetni.
- A kazánházban 1 db 6 kg-os 34 A 144 B C oltásteljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

3.13. Biztonsági világítás

- A biztonsági világítással ellátott menekülési útirány jelző rendszer működését folyamatosan biztosítani kell.
- A rendszer üzemeltetői ellenőrzését havonta, ill. évente kell elvégezni, az időszakos felülvizsgálatát évente el kell végeztetni.
- Az ellenőrzési napló és a felülvizsgálati jegyzőkönyv az egység tűzvédelmi dokumentációjának részét képezi.

4. TŰZVÉDELMI ESZKÖZÖK, BERENDEZÉSEK

4.1. Tűzjelző berendezés

- A beépített tűzjelző berendezést állandóan üzemképes állapotban kell tartani.

- A tűzjelző rendszer napi, havi, ill. negyedéves üzemeltetői ellenőrzését – távfelügyelet esetén a szerződött szolgáltatónak – rendszeresen el kell végezni.
- A rendszer időszakos felülvizsgálatát félévente el kell végeztetni.
- Tűzeset után, téves riasztás és meghibásodás esetén rendkívüli felülvizsgálat szükséges.
- A téves riasztást és a meghibásodást az üzemeltető cég részére haladéktalanul be kell jelenteni. A riasztás és meghibásodás tényét, valamint a megtett intézkedéseket a tűzjelző berendezés üzemeltetési naplóba be kell jegyezni.
- A felülvizsgálati anyag és az üzemeltetési napló az egység tűzvédelmi dokumentációjának a részét képezi.

4.2. Tűzivíz tároló

- A vízzel való feltöltöttséget állandóan biztosítani kell.
- A tűzivíz tárolók üzemeltetői ellenőrzését félévente el kell végezni, időszakos felülvizsgálatát évente, teljes körű felülvizsgálatát ötévente el kell végeztetni. A felülvizsgálatot csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgálóval rendelkező személy végezheti el. A készenlétben tartó általi ellenőrzésekről, a karbantartás, javítás időpontjáról a 13. sz. melléklet szerinti nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás az egység tűzvédelmi dokumentációjának a részét képezi.
- A tárolókhoz vezető utat még ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni.
- A felszíni tárolóból a lomb- és egyéb hulladékot, bemosódott üledéket rendszeresen el kell távolítani.
- A fagyveszély elmúltával, ill. tűzriadó esetén a földalatti tározó felszálló vezetékét vízzel fel kell tölteni. A feltöltést megelőzően a lábszelepeket el kell zárni. A hideg időjárás közeledtével a felszálló csővezeték a lábszelep kinyitásával vízteleníteni kell.

4.3. Tűzoltó készülékek

Helyiség	Mennyiség	Oltásteljesítmény	Típus
Park szálló recepció	1	34A 144B	P 6 kg
Park szálló konyha	1	5 F	P 2,3 kg
Park szálló I. emelet	1	34A 144B	P 6 kg
Park szálló II. emelet	1	34A 144B	P 6 kg
Park szálló pince	1	27A 113B	P 6 kg
Park szálló kazánház	1	34A 144B	P 6 kg
Park szálló tűzifa tároló	1	34A 144B	P 6 kg
Park szálló aggregátor	1	34A 144B	P 6 kg
Filagória	1	27A 113B	P 6 kg
Kápolna	1	27A 113B	P 6 kg
Szabadtéri tűzrakó hely	1	34A 144B	P 6 kg
Panzió földszint	1	34A 144B	P 6 kg
Panzió emelet	1	34A 144B	P 6 kg
Panzió kazánház	1	34A 144B	P 6 kg
Rendezvényközpont előtér	1	34A 144B	P 6 kg
Rendezvényközpont konyha	1	34A 144B	P 6 kg
Tartalék	1	34A 183B	P 6 kg

5. KÖZPONTI ELZÁRÓK HELYE

Elektromos főkapcsoló:

Park szálló:	a szálló és a kápolna közötti elosztószekrény
Rendezvényközpont:	kismegszakító az előkertben lévő fogyasztásmérőn
Panzió:	kismegszakító az előkertben lévő fogyasztásmérőn
Kápolna:	a szálló és a kápolna közötti elosztószekrény
Szabadtéri színpad:	a szálló és a kápolna közötti elosztószekrény

Gáz főelzáró: nem szükséges, vezetékes gáz nincs kiépítve

6. A PARK SZÁLLÓ TŰZRIADÓ TERVE

A Tűzriadó Terv az alábbi helyeken van elhelyezve:

- a) a szálló recepcióján
- b) az egységvezetőnél, a tűzvédelmi dokumentációban

A tűzoltó készülékek, az elektromos főkapcsolók és a földalatti tűzivíz tartály helyét, a menekülési útvonalat és a gyülekezési helyet a mellékelt helyszínrajz tartalmazza.

6.1. A tűzjelzés módja

- A **tűzjelző berendezés** füst érzékelése esetén automatikusan vészjelzést küld a távfelügyeletet ellátó cég részére, aki telefonon riasztja a kapcsolattartó személyt és tűz esetén a tűzoltóságot.
- A tüzet, ill. erős füstöt, füstszagot észlelő személy hangos **tűz van kiáltással** köteles jelezni a tüzet azért, hogy társai a segítségére siethessenek, ill. a veszélyeztetett személyek el tudjanak menekülni a veszélyeztetett helyről.
- Ezt követően az egységvezetőnek, akadályoztatása esetén az észlelő személynek **a tüzet haladéktalanul jelenteni kell a tűzoltóságnak, a megyei műveletirányítási telefonszámon (88/620-808), vagy a 105-ös segélyhívó számon, a tűzjelző berendezés működése esetén is!**

A tűzjelzés kötelező tartalma:

- a tűz pontos helye (a telephely címe),
 - az érintett terület megközelíthetősége, amennyiben szükséges,
 - a tűz jellege (mi ég),
 - a tűz kiterjedése,
 - emberek vannak-e életveszélyben,
 - a bejelentő neve és telefonszáma.
- Ezt követően a lehető legrövidebb időn belül **jelenteni kell a tüzet az egységvezetőnek** (Szabados Zsolt, 30/392-8351) **és a tűzvédelmi vezetőnek** (Szedlák Tibor, 30/300-7007).

6.2. A tűzjelzést követő magatartás

- **Az épület bejáratí ajtaját ki kell támasztani.** Felelős: karbantartó.
- A főbejárat használhatatlansága esetén a konyhából nyíló **hátsó ajtót ki kell nyitni és támasztani.** Felelős: karbantartó.
- Veszélyeztetés esetén **az épület áramtalanítása.** Felelős: karbantartó.
- **Veszélyeztetett helyen lévő emberek azonnali riasztása, lehetőség szerint a menekülésben való segítése, mentése; meggyőződés a helyiségek kiürítéséről.** Felelős: a teljes személyzet.
- A helyiség elhagyása előtt **az ablakok, a helyiség elhagyása után az ajtó bezárása** (az intenzív tűzterjedés csökkentése érdekében). Felelős: valamennyi bent tartózkodó személy.
- A légtér füsttel való telítettsége esetén, ha mód van rá, **az arc elé bevizezett ruhadarabot kell szorítani, ill. kerülni kell a füst belélegzését.**
- A tűzoltók kiérkezéséig a rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel **az oltás megkezdése**, a személyi biztonság szem előtt tartásával. Felelős: a teljes személyzet.

- **A robbanásveszélyes anyagok kihozása a veszélyeztetett területről**, a személyi biztonság veszélyeztetése nélkül. Felelős: karbantartó, szakács.
- Ha a **tűzivíz tároló felszálló vezetéke** víztelenített állapotban van (a téli időszakban), a **feltöltést haladéktalanul meg kell kezdeni**. Felelős: karbantartó.
- **A veszélyeztetett terület lezárása**. Felelős: egységvezető, ill. karbantartó.
- **A megközelítési utak és a parkoló szabaddá tétele**. Felelős: egységvezető, ill. karbantartó.
- **A kiérkező tűzoltók tájékoztatása**: épületben rekedt személyek száma, valószínűsített feltalálási helye; a tűzfészek valószínűsített helye; az áramtalanítás megtörténte, ill. módja; a tűzriadó terv átadása, stb. Felelős: az egységvezető, ill. a teljes személyzet.

A felelősök akadályoztatása esetén a helyszínen tartózkodó valamennyi személy köteles a tűzoltásban és a műszaki mentésben közreműködni, a tőle elvárható mértékben.

6.3. Menekülési útvonal, gyülekezési hely

- A felső emeletekről a szinteket összekötő lépcsőn lefelé kell haladni és az épületből a főbejáraton keresztül lehet a szabadba kijutni.
- A főbejárat használhatatlansága esetén a bárpult melletti ajtón át, a konyhán keresztül lehet a szabadba jutni.
- A gyülekezési hely a szálló előtti parkoló, riasztás esetén itt kell várakozni. Ellenkező utasításig az épületbe visszamenni tilos.

6.4. Rendelkezésre álló tűzoltó eszközök

Tűzoltó készülékek

Helyiség	Mennyiség	Oltásteljesítmény	Típus
Park szálló recepció	1	34A 144B	P 6 kg
Park szálló konyha	1	5 F	P 2,3 kg
Park szálló I. emelet	1	34A 144B	P 6 kg
Park szálló II. emelet	1	34A 144B	P 6 kg
Park szálló pince	1	27A 113B	P 6 kg
Park szálló kazánház	1	34A 144B	P 6 kg
Park szálló tűzifa tároló	1	34A 144B	P 6 kg
Park szálló aggregátor	1	34A 144B	P 6 kg
Filagória	1	27A 113B	P 6 kg
Kápolna	1	27A 113B	P 6 kg
Szabadtéri tűzrakó hely	1	34A 144B	P 6 kg
Tartalék	1	34A 183B	P 6 kg

Oltóvíz

- 200 m³ a szálló melletti földalatti tározóban

6.5. Központi elzárók helye

Elektromos főkapcsolók: a szálló és a kápolna közötti elosztószekrény
 Gáz főelzáró: nem szükséges, vezetékes gáz nincs kiépítve

6.6. Tűz- és robbanásveszélyes anyagok mennyisége és felhasználási/tárolási helye

1 db 11,5 kg-os PB gázpalack, a földszinti konyhában.

Max. 60 liter benzin 20 literes kannákban, a tűzifa tárolóban.

7. A RENDEZVÉNYKÖZPONT TŰZRIADÓ TERVE

A Tűzriadó Terv az alábbi helyeken van elhelyezve:

- a) a rendezvényközpont előterében
- b) az egységvezetőnél, a tűzvédelmi dokumentációban

A tűzoltó készülékek, az elektromos főkapcsolók és a tűzivíz tároló helyét, a 100 fő befogadóképességű rendezvényterem helyét, a menekülési útvonalat és a gyülekezési helyet a mellékelt helyszínrajz tartalmazza.

7.1. A tűzjelzés módja

- A **tűzjelző berendezés** füst érzékelése esetén automatikusan vészjelzést küld a távfelügyeletet ellátó cég részére, aki telefonon riasztja a kapcsolattartó személyt és tűz esetén a tűzoltóságot.
- A tüzet, ill. erős füstöt, füstszagot észlelő személy hangos **tűz van kiáltással** köteles jelezni a tüzet azért, hogy társai a segítségére siethessenek, ill. a veszélyeztetett személyek el tudjanak menekülni a veszélyeztetett helyről.
- Ezt követően az egységvezetőnek, akadályoztatása esetén az észlelő személynek **a tüzet haladéktalanul jelenteni kell a tűzoltóságnak, a megyei műveletirányítási telefonszámon (88/620-808), vagy a 105-ös segélyhívó számon**, a tűzjelző berendezés működése esetén is!

A tűzjelzés kötelező tartalma:

- a tűz pontos helye (a telephely címe),
 - az érintett terület megközelíthetősége, amennyiben szükséges,
 - a tűz jellege (mi ég),
 - a tűz kiterjedése,
 - emberek vannak-e életveszélyben,
 - a bejelentő neve és telefonszáma.
- Ezt követően a lehető legrövidebb időn belül **jelenteni kell a tüzet az egységvezetőnek** (Szabados Zsolt, 30/392-8351) és **a tűzvédelmi vezetőnek** (Szedlák Tibor, 30/300-7007).

7.2. A tűzjelzést követő magatartás

- Veszélyeztetés esetén **az épület áramtalanítása**. Felelős: karbantartó.
- **Veszélyeztetett helyen lévő emberek azonnali riasztása, lehetőség szerint a menekülésben való segítése, mentése; meggyőződés az épület kiürítéséről**. Felelős: a teljes személyzet.
- A helyiség elhagyása előtt **az ablakok, a helyiség elhagyása után az ajtó bezárása** (az intenzív tűzterjedés csökkentése érdekében). Felelős: valamennyi bent tartózkodó személy.
- A légtér füsttel való telítettsége esetén, ha mód van rá, **az arc elé bevizezett ruhadarabot kell szorítani, ill. kerülni kell a füst belélegzését**.

- A tűzoltók kiérkezéséig a rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel **az oltás megkezdése**, a személyi biztonság szem előtt tartásával. **Felelős:** a teljes személyzet.
- **A veszélyeztetett terület lezárása.** **Felelős:** egységvezető, ill. karbantartó.
- **A megközelítési utak és a parkoló szabaddá tétele.** **Felelős:** egységvezető, ill. karbantartó.
- **A kiérkező tűzoltók tájékoztatása:** épületben rekedt személyek száma, valószínűsített feltalálási helye; az áramtalanítás megtörténte, ill. módja; a tűzriadó terv átadása, stb. **Felelős:** az egységvezető, ill. a teljes személyzet.

A felelősök akadályoztatása esetén a helyszínen tartózkodó valamennyi személy köteles a tűzoltásban és a műszaki mentésben közreműködni, a tőle elvárható mértékben.

7.3. Menekülési útvonal, gyülekezési hely

- A termekből a menekülési utat jelző nyilak irányába kell haladni és az épületből a főbejáraton keresztül lehet a szabadba jutni.
- A főbejárat használhatatlansága esetén a nagyterem végén lévő ajtón át, a konyhán keresztül lehet a szabadba jutni.
- A gyülekezési hely a kapun kívül a kerítés mellett van, riasztás esetén itt kell várakozni. Ellenkező utasításig az épületbe visszamenni tilos.

7.4. 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségek

- A főbejáratától balra lévő nagyobbik rendezvényterem maximális befogadóképessége 100 fő. A befogadóképesség szerinti helyiséghasználat felelőse az egységvezető.

7.5. Rendezkezésre álló tűzoltó eszközök

Tűzoltó készülékek

Helyiség	Mennyiség	Oltásteljesítmény	Típus
Rendezvényközpont előtér	1	34A 144B	P 6 kg
Rendezvényközpont konyha	1	34A 144B	P 6 kg

Oltóvíz

- 100 m³ az épület melletti felszíni tározóban

7.6. Központi elzárók helye

Elektromos főkapcsolók: kismegszakító az előkertben lévő fogyasztásmérőn
Gáz főelzáró: nem szükséges, vezetékes gáz nincs kiépítve

7.7. Tűz- és robbanásveszélyes anyagok mennyisége és felhasználási/tárolási helye

3 db 11,5 kg-os PB gázpalack, a rendezvényközpont konyhájában.

8. A PANZIÓ TŰZRIADÓ TERVE

A Tűzriadó Terv az alábbi helyeken van elhelyezve:

- a) a panzió előterében
- b) az egységvezetőnél, a tűzvédelmi dokumentációban

A tűzoltó készülékek, az elektromos főkapcsolók és a tűzivíz tároló helyét, a menekülési útvonalat és a gyülekezési helyet a mellékelt helyszínrajz tartalmazza.

8.1. A tűzjelzés módja

- A **tűzjelző berendezés** füst érzékelése esetén automatikusan vészjelzést küld a távfelügyeletet ellátó cég részére, aki telefonon riasztja a kapcsolattartó személyt és tűz esetén a tűzoltóságot.
- A tüzet, ill. erős füstöt, füstszagot észlelő személy hangos **tűz van kiáltással** köteles jelezni a tüzet azért, hogy társai a segítségére siethessenek, ill. a veszélyeztetett személyek el tudjanak menekülni a veszélyeztetett helyről.
- Ezt követően az egységvezetőnek, akadályoztatása esetén az észlelő személynek **a tüzet haladéktalanul jelenteni kell a tűzoltóságnak, a megyei műveletirányítási telefonszámon (88/620-808), vagy a 105-ös segélyhívó számon**, a tűzjelző berendezés működése esetén is!

A tűzjelzés kötelező tartalma:

- a tűz pontos helye (a telephely címe),
 - az érintett terület megközelíthetősége, amennyiben szükséges,
 - a tűz jellege (mi ég),
 - a tűz kiterjedése,
 - emberek vannak-e életveszélyben,
 - a bejelentő neve és telefonszáma.
- Ezt követően a lehető legrövidebb időn belül **jelenteni kell a tüzet az egységvezetőnek** (Szabados Zsolt, 30/392-8351) **és a tűzvédelmi vezetőnek** (Szedlák Tibor, 30/300-7007).

8.2. A tűzjelzést követő magatartás

- Veszélyeztetés esetén **az épület áramtalanítása**. Felelős: karbantartó.
- **Veszélyeztetett helyen lévő emberek azonnali riasztása, lehetőség szerint a menekülésben való segítése, mentése; meggyőződés a helyiségek kiürítéséről**. Felelős: a teljes személyzet.
- A helyiség elhagyása előtt **az ablakok, a helyiség elhagyása után az ajtó bezárása** (az intenzív tűzterjedés csökkentése érdekében). Felelős: valamennyi bent tartózkodó személy.
- A légtér füsttel való telítettsége esetén, ha mód van rá, **az arc elé bevizezett ruhadarabot kell szorítani, ill. kerülni kell a füst belélegzését**.
- A tűzoltók kiérkezéséig a rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel **az oltás megkezdése**, a személyi biztonság szem előtt tartásával. Felelős: a teljes személyzet.
- **A veszélyeztetett terület lezárása**. Felelős: egységvezető, ill. karbantartó.
- **A megközelítési utak és a parkoló szabaddá tétele**. Felelős: egységvezető, ill. karbantartó.

- **A kiérkező tűzoltók tájékoztatása:** épületben rekedt személyek száma, valószínűsített feltalálási helye; az áramtalanítás megtörténte, ill. módja; a tűzriadó terv átadása, stb.
Felelős: az egységvezető, ill. a teljes személyzet.

A felelősök akadályoztatása esetén a helyszínen tartózkodó valamennyi személy köteles a tűzoltásban és a műszaki mentésben közreműködni, a tőle elvárható mértékben.

8.3. Menekülési útvonal, gyülekezési hely

- A felső emeletről a szinteket összekötő lépcsőn lefelé kell haladni és az épületből a főbejáraton keresztül lehet a szabadba kijutni.
- A gyülekezési hely a kapun kívül a kerítés mellett van, riasztás esetén itt kell várakozni. Ellenkező utasításig az épületbe visszamenni tilos.

8.4. Rendelkezésre álló tűzoltó eszközök

Tűzoltó készülékek

Helyiség	Mennyiség	Oltásteljesítmény	Típus
Panzió földszint	1	34A 144B	P 6 kg
Panzió emelet	1	34A 144B	P 6 kg
Panzió kazánház	1	34A 144B	P 6 kg

Oltóvíz

- 100 m³ az épület feletti, a magtároló mögötti felszíni tározóban

8.5. Központi elzárók helye

Elektromos főkapcsolók: kismegszakító az előkertben lévő fogyasztásmérőn
Gáz főelzáró: nem szükséges

8.6. Tűz- és robbanásveszélyes anyagok mennyisége és felhasználási/tárolási helye

A panzióban tűz- és robbanásveszélyes anyag nem található.

17. HUBERTUS ERDÉSZETI ERDEI ISKOLA TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSAI

1. LÉTESÍTMÉNYEK MEGNEVEZÉSE

Megnevezés:	Oktatóépület (1. sz. iskolaépület) Ifjúsági szállás (2. sz. iskolaépület) Gondnoki épület Étkező és turistaszálló Dioráma Szabadtéri foglalkoztató, kemence Szivattyúház
Cím:	Ajka Külterület 01064/5 és 01064/6 hrsz.; Ajka-Padragút 2 ÉP részlet

2. A MUNKAVÁLLALÓK TŰZVÉDELMI FELADATAI

2.1. Egységvezető tűzvédelmi feladatai

A Szabályzat 3.2.7. pontja szerint, valamint

- a vendégek számára egyszerűsített tűzvédelmi oktatás keretében ismertetnie kell
 - a tűz esetén követendő magatartást (tűzjelzés, menekülési útvonalak, gyülekezési hely),
 - a tűzgyújtás szabályait (a létesítmény területén, ill. az erdőben; tűzgyújtási tilalom)
 - a használt létesítményekre vonatkozó tűzvédelmi rendelkezéseket.
- intézkedik az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység (pl. hegesztés) engedélyezése ügyében.

2.2. A beosztott munkavállalók tűzvédelmi feladatai

A Szabályzat. 3.3. pontja szerint.

2.3. Munkakörökhöz rendelt speciális tűzvédelmi feladatok

2.3.1. Gondnok

- Tűzveszély észlelése esetén a vészhelyzet azonnali megszüntetése, vagy intézkedés annak megszüntetéséről.
- A kazánok kezelése, működtetése során köteles
 - az üzemeltetést a használati útmutató előírásainak megfelelő végezni;
 - a tapasztalt rendellenességet azonnal elhárítani, vagy intézkedni a hiba megszüntetéséről;
 - rendszeresen meggyőződni a kazán és a kiszolgáló rendszerek műszaki állapotáról, fűtési szezonban a szabályos működésről, napi gyakorisággal.
- Köteles a tűzjelző rendszerek előírt napi, havi, negyedéves üzemeltetői ellenőrzést elvégezni, s az üzemeltetési naplóba rögzíteni.

- Heti rendszerességgel köteles ellenőrizni a világítás szabályos működését és a látható elektromos szerelvények állapotát, hiba esetén köteles azt elhárítani, ill. értesíteni az egységvezetőt.
- Köteles a kemence és a szabadtéri tűzrakó hely mellől az éghető anyagokat rendszeresen eltávolítani.
- Köteles a tűzivíz tároló féléves üzemeltetői ellenőrzését elvégezni, az e célra rendszeresített nyomtatvány felhasználásával. Ennek során szemrevételezéssel ellenőrzi
 - a jelzőtábla meglétét,
 - a tűzoltó gépjárművel történő megközelíthetőséget,
 - a szerelvények hozzáférhetőségét, rendeltetésszerű használhatóságát,
 - a korrózió elleni védelem épségét,
 - az oltóvíz mennyiségét,
 - a vízszigetelés állapotát,
 - a védőkerítés állapotátés szükség esetén gondoskodik a tároló utántöltéséről, tisztításáról, a kerítés javításáról.
- Hetente köteles ellenőrizni a tűzoltó készülékek hiánytalan meglétét.
- Köteles a tűzoltó készülékek negyedéves, a biztonsági világítás havi, ill. éves üzemeltetői ellenőrzését elvégezni, az e célra rendszeresített nyomtatványok felhasználásával.

2.3.2. Takarítással megbízott személyzet

- Tűzveszély észlelése esetén a vészhelyzet azonnali megszüntetése, vagy intézkedés annak megszüntetéséről.
- A vendégek távozása után a világítás kikapcsolása.
- Az épületekben elhelyezett hulladékgyűjtők napi rendszerességgű kiürítése.

3. OKTATÓÉPÜLET, TURISTASZÁLLÓ ÉS EGYÉB ÉPÜLETEK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ EGYEDI SZABÁLYOK

3.1. Dohányzás

- A létesítmény teljes területén tilos a dohányzás!

3.2. Tantermek

- A termekben csak a folyamatos tevékenységhez szükséges éghető anyag tárolható.
- A keletkezett hulladékot naponta el kell távolítani.
- A helyiség berendezési tárgyait úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedésre elegendő szélességű út szabadon maradjon.
- Az ajtó mellett a folyosón jól látható módon 1 db 6 kg-os 21A 113B C oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
- Az oktatóépületben lévő **cserépkályhát** a tüzelés ideje alatt nem szabad felügyelet nélkül hagyni.
- A kályha csak fával fűthető, a begyűjtáshoz tűz- vagy robbanásveszélyes éghető folyadék használata tilos.
- A tüzelést az eltávozás előtt két órával meg kell szüntetni, eltávozáskor a salakot el kell távolítani, a kályhaajtót le kell zárni.

- A salakot és a hamut csak teljesen lehűlt állapotban, az erre a célra szolgáló edénybe, vagy a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni.
- Az épület elhagyása előtt meg kell győződni a fűtőberendezés veszélytelenségéről.
- A kályha, valamint a környezetében levő éghető anyag (tüzelőanyag, oktatási anyag, stb.) között olyan távolságot kell tartani, hogy az éghető anyagra a legnagyobb hőterhelés se jelenthessen gyújtási veszélyt.

3.3. Tetőtéri hálótérmekek

- A szobákra vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, a menekülési útvonaltervet és a tűz esetén követendő feladatokat magyar, német és angol nyelven is ki kell függeszteni.
- A keletkezett hulladékot naponta el kell távolítani.
- A szobákban elektromos főző- vagy melegítő berendezések használata tilos.
- A közlekedést szolgáló terek menekülési, ill. felvonulási útvonalként szolgálnak, ezért még ideiglenesen sem szabad azokat eltorlaszolni.
- A bútortart és a személyes tárgyak kivételével tűzveszélyes anyag a szobákban nem tárolható.
- A helyiség elhagyása előtt az elektromos fogyasztókat le kell kapcsolni.
- A folyosón jól látható módon 1 db 6kg-os 21A 113B C oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

3.4. Folyosók, lépcsőházak, közlekedők

- A folyosók, lépcsőházak és közlekedők menekülési, ill. felvonulási útvonalként szolgálnak, ezért azokat tárolásra, raktározásra használni tilos.

3.5. Konyha, étkező

- A konyhában csak kifogástalan műszaki állapotban lévő, szabályosan szerelt és csatlakoztatott elektromos és gázüzemű berendezéseket szabad használni.
- A gázfogyasztó készüléket 5 évente biztonságtechnikai felülvizsgálattal kell ellenőriztetni.
- A konyhai tűzhelyet a tűzveszélyes szennyeződéstől rendszeresen meg kell tisztítani.
- A konyhai tűzhelyet használat után üzemén kívül kell helyezni.
- A konyhai szellőző nyílásokat eltorlaszolni, lezárni tilos.
- Az étkező bejáratánál és a konyhában 1-1 db 6kg-os 21A 113B C oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

3.6. Szabadtéri foglalkoztató, kemence

- A létesítmény területén tüzet gyújtani csak a kijelölt tűzrakó helyen és a kemencében szabad. Nem minősül tűzgyújtásnak a gáz égőfej és a zárt tűzterű sütő-, főző-, melegítő eszköz alkalmazása, ha az megfelelő szikrafogóval van ellátva.
- A kemencében tűzgyújtási tilalom esetén is szabad tüzet gyújtani.
- Szeles időben tüzet gyújtani tilos.
- A kemencében égő tüzet felügyelet nélkül hagyni tilos!
- Használat után az izzó parazsat, hamut el kell oltani.
- Az építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható.

- A használat során keletkezett éghető hulladékot el kell távolítani.
- A foglalkoztató elhagyása előtt az elektromos fogyasztókat le kell kapcsolni.
- A foglalkoztatónál 1 db 6 kg-os 21A 113B C oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

3.7. Turistaszálló

- A szobákra vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, a menekülési útvonaltervet és a tűz esetén követendő feladatokat magyar, német és angol nyelven is ki kell függeszteni.
- A keletkezett hulladékot naponta el kell távolítani.
- A szobákban elektromos főző- vagy melegítő berendezések használata tilos.
- A földszinti előtérben elektromos főző- és melegítő berendezés csak állandó felügyelet mellett használható, veszélyes hőképződés esetén hőszigetelő alátét alkalmazásával.
- A szobákhoz vezető közlekedési utakat még ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni.
- A közlekedést szolgáló terek menekülési, ill. felvonulási útvonalként szolgálnak, ezért még ideiglenesen sem szabad azokat eltorlaszolni.
- A bútorzat és a személyes tárgyak kivételével tűzveszélyes anyag a szobákban nem tárolható.
- A helyiség elhagyása előtt az elektromos fogyasztókat le kell kapcsolni.
- Szintenként 1-1 db 6 kg-os 21A 113B C oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

3.8. Dioráma

- Az építményben a berendezési tárgyak kivételével tűzveszélyes anyag nem tárolható.
- A dioráma elhagyása előtt az elektromos fogyasztókat le kell kapcsolni.
- A diorámánál 1 db 6 kg-os 21A 113B C oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

3.9. Kazánházak

- A kazánokat csak felügyelet mellett szabad üzemeltetni, a kiadott használati útmutató előírásainak megfelelően.
- A helyiségben tűz- vagy robbanásveszélyes anyag nem tárolható.
- A szellőzőrendszer nyílását eltorlaszolni tilos.
- A kazánok csak fával fűthetők, a begyűjtáshoz tűz- vagy robbanásveszélyes éghető folyadék használata tilos.
- A salakot és a hamut csak teljesen lehűlt állapotban, az erre a célra szolgáló edénybe, vagy a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni.
- Az épület elhagyása előtt meg kell győződni a fűtőberendezés veszélytelenségéről.
- A kazánt és a kéményt csak megfelelő műszaki állapotban szabad üzemeltetni, az időszakos felülvizsgálatokat időben el kell végeztetni.
- A kazánházakban 1-1 db 6kg-os 21A 113B C oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

3.10. Garázs, tűzifa tároló

- A gondnoki épülethez tartozó garázsban legfeljebb 5 liter, a gépkocsi vagy más robbanómotoros gép üzemeltetéséhez és a háztartásban használatos éghető folyadék tárolható.
- A tárolóban csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez, valamint a kisgépek üzemeltetéséhez szükséges tűz- és robbanásveszélyes anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett mennyiséget.
- Éghető folyadékot csak erre a célra szolgáló zárt edényben, nem éghető anyagból készült állványon, egyéb anyagtól elkülönítetten (minimum külön polcon) szabad tárolni.
- I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék (pl. benzin) maximum 20 liter űrtartalmú tárolóeszközben tárolható.
- 20 litert meghaladó mennyiségű I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék tárolása esetén legalább 1 db szórólápatot és legalább 0,05 m³ felítató homokot kell a tárolás helyétől legfeljebb 15 méter távolságra tartani.
- A tárolók és a garázs területén és 10 méteres körzetében a nyílt láng használata tilos.
- A tárolók és a garázs területét éghető hulladéktól mentesen kell tartani.
- A tárolókban és a garázsban idegen személyek nem tartózkodhatnak.
- A helyiségek elhagyása előtt az elektromos fogyasztókat le kell kapcsolni.
- A tárolóknál 1-1 db 6 kg-os 34A 144B C oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

3.11. Szabadtéri tűzrakó hely

- Szeles időben gyújtani tilos.
- A kijelölt tűzrakó hely környékéről az éghető anyagot a tűzgyújtás előtt el kell távolítani, a tűzrakó hely körül 5 méteres éghető anyagtól mentes sávot kell biztosítani.
- A tüzet őrizetlenül hagyni tilos! A tüzelés befejezését követően a tüzet el kell oltani, a parazsat, hamut vízzel le kell hűteni.
- A tűzrakó hely közelében a tüzelés idején 1 db 6 kg-os 34A 144B C oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

3.12. Biztonsági világítás

- A biztonsági világítással ellátott menekülési útirány jelző rendszer működését folyamatosan biztosítani kell.
- A rendszer üzemeltetői ellenőrzését havonta, ill. évente kell elvégezni, az időszakos felülvizsgálatát évente el kell végeztetni.
- Az ellenőrzési napló és a felülvizsgálati jegyzőkönyv az egység tűzvédelmi dokumentációjának részét képezi.

4. TŰZVÉDELMI ESZKÖZÖK, BERENDEZÉSEK

4.1. Tűzjelző berendezés

- Az ifjúsági szállás, a turistaszálló, a gondnoki épület, az étkező és a dioráma helyiségeiben kiépített tűzjelző berendezést állandóan üzemképes állapotban kell tartani.

- A tűzjelző rendszer napi, havi, ill. negyedéves üzemeltetői ellenőrzését – távfelügyelet esetén a szerződött szolgáltatónak – rendszeresen el kell végezni.
- A rendszer időszakos felülvizsgálatát félévente el kell végeztetni.
- Tűzeset után, téves riasztás és meghibásodás esetén rendkívüli felülvizsgálat szükséges.
- A téves riasztást és a meghibásodást az üzemeltető cég részére haladéktalanul be kell jelenteni. A riasztás és meghibásodás tényét, valamint a megtett intézkedéseket a tűzjelző berendezés üzemeltetési naplóba be kell jegyezni.
- A felülvizsgálati anyag és az üzemeltetési napló az egység tűzvédelmi dokumentációjának a részét képezi.

4.2. Tűzivíz tároló

- A vízzel való feltöltöttséget állandóan biztosítani kell.
- A tűzivíz tároló üzemeltetői ellenőrzését félévente el kell végezni, időszakos felülvizsgálatát évente, teljes körű felülvizsgálatát öt évente el kell végeztetni. A felülvizsgálatot csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgálóval rendelkező személy végezheti el. A készenlétkben tartó általi ellenőrzésekről, a karbantartás, javítás időpontjáról a 13. sz. melléklet szerinti nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás az egység tűzvédelmi dokumentációjának a részét képezi.
- A tárolóhoz vezető utat még ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni.
- A tárolóból a lomb- és egyéb hulladékot, bemosódott üledéket rendszeresen el kell távolítani.

4.3. Tűzoltó készülékek

Helyiség	Mennyiség	Oltásteljesítmény	Típus
Oktatóépület előtér	1	27A 183B	P 6 kg
Oktatóépület tanterem	1	34A 183B	P 6 kg
Szivattyúház	1	27A 183B	P 6 kg
Ifjúsági szállás kazánház	1	27A 183B	P 6 kg
Ifjúsági szállás földszint	1	27A 183B	P 6 kg
Ifjúsági szállás emelet	1	27A 183B	P 6 kg
Étkező előtér	1	27A 183B	P 6 kg
Konyha	1	27A 183B	P 6 kg
Turistaszálló kazánház	1	34A 183B	P 6 kg
Turistaszálló emelet	1	34A 183B	P 6 kg
Dioráma	1	34A 183B	P 6 kg
Dioráma kazánház	1	34A 183B	P 6 kg
Gondnoki épület földszint	1	34A 183B	P 6 kg
Garázs	1	27A 183B	P 6 kg
Tűzifa tároló	1	34A 183B	P 6 kg
Tartalék	1	34A 183B	P 6 kg

5. KÖZPONTI ELZÁRÓK HELYE

Elektromos főkapcsolók: a főkapu feletti parkolóban lévő elosztószekrényben

Gáz főelzáró: nem szükséges, vezetékes gáz nincs kiépítve

6. HUBERTUS ERDÉSZETI ERDEI ISKOLA TŰZRIADÓ TERVE

A Tűzriadó Terv az alábbi helyeken van elhelyezve:

- a) az oktatóépület, a turistaszálló és az ifjúsági szállás faliújságján kifüggesztve
- b) az egységvezetőnél, a tűzvédelmi dokumentációban

A tűzoltó készülékek, az elektromos főkapcsolók és a tűzivíz tároló helyét, a menekülési útvonalat és a gyülekezési helyet a mellékelt helyszínrajz tartalmazza.

6.1. A tűzjelzés módja

- A **tűzjelző berendezés** füst érzékelése esetén automatikusan vészjelzést küld a távfelügyeletet ellátó cég részére, aki telefonon riasztja a kapcsolattartó személyt és tűz esetén a tűzoltóságot.
- A tüzet, ill. erős füstöt, füstszagot észlelő személy hangos **tűz van kiáltással** köteles jelezni a tüzet azért, hogy társai a segítségére siethessenek, ill. a veszélyeztetett személyek el tudjanak menekülni a veszélyeztetett helyről.
- Ezt követően a gondnoknak, az iskolavezetőnek, akadályoztatásuk esetén az észlelő személynek **a tüzet haladéktalanul jelenteni kell a tűzoltóságnak, a megyei műveletirányítási telefonszámon (88/620-808), vagy a 105-ös segélyhívó számon**, a tűzjelző berendezés működése esetén is!

A tűzjelzés kötelező tartalma:

- a tűz pontos helye (a telephely címe),
 - az érintett terület megközelíthetősége, amennyiben szükséges,
 - a tűz jellege (mi ég),
 - a tűz kiterjedése,
 - emberek vannak-e életveszélyben,
 - a bejelentő neve és telefonszáma.
- Ezt követően a lehető legrövidebb időn belül **jelenteni kell a tüzet az iskolavezetőnek** (Huiber György, 30/300-7009) **és a tűzvédelmi vezetőnek** (Szedlák Tibor, 30/300-7007).

6.2. A tűzjelzést követő magatartás

- Veszélyeztetés esetén **az épület áramtalanítása**. Felelős: gondnok.
- **Az érintett épület bejáratát ki kell támasztani**. Felelős: gondnok.
- **Veszélyeztetett helyen lévő emberek azonnali riasztása, lehetőség szerint a menekülésben való segítése, mentése; meggyőződés az égő épület helyiségeinek kiürítéséről**. Felelős: a teljes személyzet.
- A helyiség elhagyása előtt **az ablakok, a helyiség elhagyása után az ajtó bezárása** (az intenzív tűzterjedés csökkentése érdekében). Felelős: valamennyi bent tartózkodó felnőtt személy.
- A légtér füsttel való telítettsége esetén, ha mód van rá, **az arc elé bevizezett ruhadarabot kell szorítani, ill. kerülni kell a füst belélegzését**.
- A tűzoltók kiérkezéséig a rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel **az oltás megkezdése**, a személyi biztonság szem előtt tartásával. Felelős: a teljes személyzet.

- **A robbanásveszélyes anyagok kihozása a veszélyeztetett területről**, a személyi biztonság veszélyeztetése nélkül. Felelős: gondnok.
- **A veszélyeztetett terület lezárása**. Felelős: iskolavezető, ill. gondnok.
- **A megközelítési utak és a parkoló szabaddá tétele**. Felelős: iskolavezető, ill. gondnok.
- **A kiérkező tűzoltók tájékoztatása**: épületben rekedt személyek száma, valószínűsített feltalálási helye; az áramtalanítás megtörténte, ill. módja; a tűzriadó terv átadása, stb. Felelős: az iskolavezető, ill. a teljes személyzet.

A felelősök akadályoztatása esetén a helyszínen tartózkodó valamennyi személy köteles a tűzoltásban és a műszaki mentésben közreműködni, a tőle elvárható mértékben.

6.3. Menekülési útvonal, gyülekezési hely

- Az ifjúsági szállás és a turistaszálló emeleteiről a szinteket összekötő lépcsőn lefelé kell haladni és az épületből a főbejáraton keresztül lehet a szabadba kijutni.
- Az oktatóépület, a gondnoki épület, az étkező és a dioráma esetén a főbejáraton keresztül lehet a szabadba kijutni, követve a menekülési útvonalat jelző nyilakat.
- A gyülekezési hely a focipálya étkezőtől távolabbi fele, riasztás esetén itt kell várakozni. Ellenkező utasításig az épületekbe visszamenni tilos.

6.4. Rendelkezésre álló tűzoltó eszközök

Tűzoltó készülékek

Helyiség	Mennyiség	Oltásteljesítmény	Típus
Oktatóépület előtér	1	27A 183B	P 6 kg
Oktatóépület tanterem	1	34A 183B	P 6 kg
Szivattyúház	1	27A 183B	P 6 kg
Ifjúsági szállás kazánház	1	27A 183B	P 6 kg
Ifjúsági szállás földszint	1	27A 183B	P 6 kg
Ifjúsági szállás emelet	1	27A 183B	P 6 kg
Étkező előtér	1	27A 183B	P 6 kg
Konyha	1	27A 183B	P 6 kg
Turistaszálló kazánház	1	34A 183B	P 6 kg
Turistaszálló emelet	1	34A 183B	P 6 kg
Dioráma	1	34A 183B	P 6 kg
Dioráma kazánház	1	34A 183B	P 6 kg
Gondnoki épület földszint	1	34A 183B	P 6 kg
Garázs	1	27A 183B	P 6 kg
Tűzifa tároló	1	34A 183B	P 6 kg
Tartalék	1	34A 183B	P 6 kg

Oltóvíz

- a létesítmény bejárata melletti felszíni tározóban (50 m³)

6.5. Központi elzárók helye

Elektromos főkapcsolók: a főkapu feletti parkolóban lévő elosztószekrényben

Gáz főelzáró: nem szükséges, vezetékes gáz nincs kiépítve

6.6. Tűz- és robbanásveszélyes anyagok mennyisége és felhasználási/tárolási helye

1-1 db 11,5 kg-os PB gázpalack az ifjúsági szállóban, a melegítőkonyhában és a gondnoki épületben.

Max. 40 liter benzin kannában, a tűzifa tárolóban.

18. BÁNYA- ÉS GÉPÜZEM TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSAI

1. LÉTESÍTMÉNYEK MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME

Megnevezés: Murvabánya
Cím: Veszprém 0112/7 hrsz.

Megnevezés: Gépüzem
Cím: Veszprém 0105/2 hrsz.

Megnevezés: Irodaépület
Cím: Veszprém 0105/2 hrsz.

2. A MUNKAVÁLLALÓK TŰZVÉDELMI FELADATAI

2.1. Egységvezető, ill. az egységvezető-helyettes tűzvédelmi feladatai

A Szabályzat 3.2.7. pontja szerint, valamint

- a létesítmények, gépek, berendezések szűrőpróbaszerű, rendszeres, szemrevételezéssel történő tűzvédelmi szempontú ellenőrzése.

2.2. A beosztott munkavállalók tűzvédelmi feladatai

A Szabályzat 3.3. pontja szerint.

2.3. Munkakörökhöz rendelt speciális tűzvédelmi feladatok

2.3.1. Kazán üzemeltetését végző személy

- Tűzveszély észlelése esetén a vészhelyzet azonnali megszüntetése, vagy intézkedés annak megszüntetéséről.
- A kazán kezelése, működtetése során köteles
 - az üzemeltetést a használati útmutató előírásainak megfelelő végezni;
 - a tapasztalt rendellenességet azonnal elhárítani, vagy intézkedni a hiba megszüntetéséről;
 - rendszeresen meggyőződni a kazán és a kiszolgáló rendszerek műszaki állapotáról, fűtési szezonban a szabályos működésről, napi gyakorisággal.

2.3.2. Takarítással megbízott vállalkozó

- Tűzveszély észlelése esetén a vészhelyzet azonnali megszüntetése, vagy intézkedés annak megszüntetéséről.
- Az épület villamos berendezései, elektromos szerelvényei látható meghibásodása esetén az egységvezető értesítése.

- Az elektromos berendezések kikapcsolásának ismétlődő elmaradása esetén az egységvezető tájékoztatása; távozáskor a világítás kikapcsolása.
- Az épületben elhelyezett hulladékgyűjtők napi rendszerességgű kiürítése.

2.3.3. Üzemeltetői ellenőrzést végző személy

- Köteles a tűzoltó készülékek negyedéves üzemeltetői ellenőrzését elvégezni, az e célra rendszeresített nyomtatványok felhasználásával.
- Köteles a tűzivíz tároló féléves üzemeltetői ellenőrzését elvégezni, az e célra rendszeresített nyomtatvány felhasználásával. Ennek során szemrevételezéssel ellenőrzi
 - a jelzőtábla meglétét,
 - a tűzoltó gépjárművel történő megközelíthetőséget,
 - az oltóvíz mennyiségét,
 - a vízszigetelés és az utántöltésre szolgáló szerelvények állapotát,és szükség esetén gondoskodik a tároló utántöltéséről, tisztításáról.

3. IRODAÉPÜLET, GÉPJAVÍTÓ MŰHELY, MURVABÁNYA, EGYÉB HELYISÉGEK, SZABAD TEREK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ EGYEDI SZABÁLYOK

3.1. Dohányzás

- A létesítmények területén dohányozni tilos, a dohányzásra kijelölt helyek kivételével.
- Dohányozni az irodaépület, a javítóműhely és a szociális konténer bejáratától számított 5 méteres távolságon kívül szabad, a *Dohányzásra kijelölt hely* feliratú táblával megjelölt helyen, nem akadályozva a gépjármű közlekedést.
- A dohányzóhelyen elhelyezett hamutartót rendszeresen üríteni kell.

3.2. Irodák

- A munkaidő végén a világítást és az elektromos berendezéseket ki kell kapcsolni. Az informatikai és elektronikai készülékek készenléti állapota kikapcsolt állapotnak számít.
- Elektromos főző- és melegítő berendezés csak állandó felügyelet mellett használható, veszélyes hőképződés esetén hőszigetelő alátét alkalmazásával.
- A munkavégzéshez szükséges iratok, eszközök és bútorkészlet kivételével tűzveszélyes anyag az irodákban nem tárolható.
- A hulladék eltávolítását napi rendszerességgel el kell végezni.

3.3. Folyosók, lépcsőházak, közlekedők

- A folyosók, lépcsőházak és közlekedők menekülési, ill. felvonulási útvonalként szolgálnak, ezért azokat tárolásra, raktározásra használni tilos.
- Az irodaépület bejárat előterében és emeleti közlekedőjében 1-1 db 6 kg-os 34 A 144 B C oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétként tartani.

3.4. Konyha

- Elektromos főző- és melegítő berendezés csak állandó felügyelet mellett használható, veszélyes hőképződés esetén hőszigetelő alátét alkalmazásával.
- A gáztűzhelyt csak rendeltetésének megfelelően szabad használni, a készüléket használat közben felügyelet nélkül hagyni tilos.
- A munkaidő végén az elektromos berendezéseket áramtalanítani kell.
- A hulladék eltávolítását napi rendszerességgel el kell végezni.

3.5. Raktárak

- A raktárban csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett mennyiséget.
- Éghető folyadékot csak erre a célra szolgáló zárt edényben, nem éghető anyagból készült állványon, egyéb anyagtól elkülönítetten (minimum külön polcon) szabad tárolni.
- A raktár területét éghető hulladéktól mentesen kell tartani.
- A raktár elhagyása előtt az elektromos fogyasztókat le kell kapcsolni.
- A raktárban idegen személy nem tartózkodhat.
- Az irodaépület raktárjának előterében és a gépjávitó műhely raktárjában 1-1 db 6 kg-os 34 A 144 B C oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

3.6. Kazánház

- A kazánt csak felügyelet mellett szabad üzemeltetni, a használati útmutató előírásainak megfelelően.
- A helyiségben tűz- vagy robbanásveszélyes anyag nem tárolható.
- A szellőzőrendszer nyílását eltorlaszolni tilos.
- A kazán csak fával fűthető, a begyűjtáshoz tűz- vagy robbanásveszélyes éghető folyadék használata tilos.
- A salakot és a hamut csak teljesen lehűlt állapotban, az erre a célra szolgáló edénybe, vagy a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni.
- Az épület elhagyása előtt meg kell győződni a fűtőberendezés veszélytelenségéről.
- A kazánt és a kéményt csak megfelelő műszaki állapotban szabad üzemeltetni, az időszakos felülvizsgálatokat időben el kell végeztetni.
- A kazánház és a tűzifa rakatok között 6 m tűztávolságot kell tartani.
- A kazánházakban 1-1 db 6 kg-os 21A 113B C oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

3.7. Javító- és karbantartó műhelyek

- A műhelyben csak a napi munkavégzéshez szükséges tűzveszélyes anyag, ill. gázmennyiség tárolható.
- A közlekedési utakat és a kijáratit ajtót eltorlaszolni, leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.
- Az olajjal szennyezett rongyokat, csak zárt – nem éghető anyagú – tárolóedényben szabad tárolni és a munka befejeztével a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyre kell vinni.

- Tűzveszélyes folyadékban alkatrészt mosni csak az erre a célra készült – zárt rendszerű tartállyal ellátott – berendezésben szabad.
- A munkavégzés befejezésekor a helyiségeket és a gépeket áramtalanítani kell.
- A tűzoltó készülékeket, valamint a villamos kapcsolókat eltorlaszolni nem szabad.
- A fő- és szakaszkapcsolók, továbbá a biztosítók rendeltetését és ki-be kapcsolt állapotát jelölni kell, a ráakódott port rendszeresen le kell törölni.
- Munkavégzés befejezésekor a helyiségeket ki kell takarítani, a hulladékot el kell távolítani.
- A műhelyen kívül alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység (pl. hegesztés) csak előzetes írásbeli engedély alapján végezhető.
- A konténergárázsban és a lakatosműhelyben 1-1 db 6 kg-os 34A 144B C oltóanyag egységű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
- A javító műhelyben 2 db 12 kg-os 34A 183B C oltóanyag egységű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
- A disszouzgáz-oxigén hegesztő tároló kocsin 1 db 6 kg-os 34A 144B C oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

3.8. Faipari fűrész- és hasítógépek munkahelyei

- A munkahelyeken csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható.
- A gépek veszélyességi övezetében éghető alapanyagot és félkész árut csak a folyamatos tevékenységhez szükséges mennyiségben szabad tárolni úgy, hogy az a közlekedési, menekülési útvonalakat ne torlaszolja el. A készterméket a faanyag tárolók területén kell elhelyezni.
- A faipari gépeket minden munkakezdés előtt át kell vizsgálni a rendellenes melegedés kizárása érdekében. Ha a munka közben olyan hibát észlelnek, amely a feldolgozandó faanyag meggyulladását eredményezheti, a gépet le kell állítani és meg kell javíttatni.
- A keletkezett fahulladékot folyamatosan fel kell takarítani és a tárolási egységbe kell elhelyezni. A fahulladékot a munkaidő befejezésekor a gépekből el kell távolítani.
- A por képződését okozó gépek csak poreszívóval működtethetők. A porzsákok ürítéséről folyamatosan gondoskodni kell.
- A fűrészport tartalmazó zsákok csak lezárva helyezhetők el.
- A tűzoltó készülékeket, valamint a villamos kapcsolókat eltorlaszolni nem szabad.
- A fő- és szakaszkapcsolók, továbbá a biztosítók rendeltetését és ki-be kapcsolt állapotát jelölni kell, a ráakódott port rendszeresen le kell törölni.
- Távozáskor a világítást le kell kapcsolni, a villamos készülékeket le kell választani a hálózatról.
- Munkavégzés befejezésekor a helyiségeket ki kell takarítani, a gépeket és berendezési tárgyakat portalanítani kell, a fűrészport és fahulladékot el kell távolítani.
- A faipari gépeknél 1-1 db 6 kg-os 34A 144B C oltóanyag egységű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

3.9. Üzemanyagkút

- Járó motorú gépjárműbe üzemanyagot tölteni tilos.
- Az üzemanyag kút veszélyességi övezetében dohányozni tilos, ezt külön felirattal jelezni kell.

- Az elfolyt, elcsöpögött tűzveszélyes anyagot azonnal száraz homokkal kell felitatni és az erre a célra kijelölt helyre kell szállítani.
- Nyitott edényben tűzveszélyes folyadékot tárolni tilos.
- Az üzemanyagkút környékét állandóan gyommentesen és tisztán kell tartani.
- Üzemanyagkútból feltöltés idején üzemanyagot kiszolgálni tilos.
- Villamosvezetéket az üzemanyag kút telepítésének helyén acél védőcsőben kell elhelyezni.
- A villamos berendezések szerelésére a robbanásveszélyes helyiségekre vonatkozó előírások érvényesek.
- A kút mellett 2 db 12 kg-os 55A 233B C oltóanyag egységű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

3.10. Hordótároló

- A tároló helyét táblával meg kell jelölni.
- A hordókat és az üzemanyagkannákat a bennük tárolt tűzveszélyes folyadékok szerint csoportosítani kell.
- Anyagfajtánként csak egy megkezdett hordót szabad a tárolóban tartani.
- Az üres edényeket külön kell tárolni.
- A kitöltés közben elcsepegett, kifolyt anyagot azonnal fel kell itatni. A veszélyes anyagot el kell távolítani.
- A tároló mellett készenlétben kell tartani kb. 1 hordó felitató homokot.
- A hordókból tűzveszélyes folyadékot áttölteni csak szabályos szivattyúval szabad.
- Tűzveszélyes folyadékot csak zárt hordóban, kannában szabad tárolni.

3.11. Gázpalackok tárolása

- Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben és a gépjárműtárolókban gázpalackot tárolni tilos.
- A gázpalackokat csak megfelelően kialakított tárolóban, rögzített állapotban, felcsavart szelepvédővel szabad tárolni.
- A tárolót mindig zárva kell tartani.
- A tároló hőmérséklete nem haladhatja meg a 20 °C fokot.
- A különböző gázokat tartalmazó palackokat fajtánként, valamint az üreset és a telit egymástól elkülönítve csak olyan helyen szabad tárolni, ahol éghető és könnyen gyulladó anyagok jelenléte kizárt.
- A töltött palackokat a szabadban védeni kell a nap sugárzó hatásától.
- Éghető gázok palackjainak 5,0 m-es veszélyességi övezetében nem lehet éghető anyag, gyújtóforrás. A palackot éghető anyaggal együtt tárolni nem szabad.
- Az oxigénpalackot éghető gázt tartalmazó gázpalackkal együtt tárolni tilos.
- Szabad téri palacktároló helyeken és azok 5 m-es körzetében dohányozni és nyílt lángot használni nem szabad. A palacktárolót veszélyt jelző táblákkal (MSZ 15631) kell ellátni, amelyek utalnak a tárolt gázok tulajdonságaiból adódó veszélyhelyzetekre.
- A tároló villámvédelmének az MSZ 274 szabványsorozat szerinti kivitelűnek kell lennie.
- A tároló bejáratánál legalább 1 db 6 kg 34A 144B C oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

3.12. Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely

- A tároló helyét táblával meg kell jelölni, és állandóan zárva kell tartani.
- A hordókat és edényeket a bennük tárolt veszélyes hulladékok szerint elkülönítve kell tárolni.
- Az üres edényzetet külön kell tárolni.
- A betöltés közben elcsepegett, kifolyt anyagot azonnal fel kell itatni. A veszélyes anyagot vissza kell önteni.
- A hordókból tűzveszélyes folyadékot áttölteni csak szabályos szivattyúval szabad.
- Tűzveszélyes folyadékot csak zárt hordóban, kannában szabad tárolni.
- A tároló bejáratánál készenlétben kell tartani legalább 1 db 6 kg-os 34A 144B C oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó készüléket és min. 20 liter felitató homokot.

3.13. Faanyag tárolása

- A faanyag tárolók teljes területén tilos a dohányzás!
- A faanyag tárolására az alábbi előírások vonatkoznak:

Hengeres fa máglyaméreték:	4 m szélesség	20 m hosszúság	2 m magasság
Ömlesztett tűzifa prizma:	8 m szélesség	8 m hosszúság	4 m magasság
Faforgács, fűrészpor prizma:	8 m szélesség	8 m hosszúság	4 m magasság
Fűrészáru:	max. rakatméret 2 m ³		
- A fűrészáru rakatok egymástól való távolsága min. 1 méter. Az ömlesztett tűzifa és fahulladék prizmák egymástól való távolsága min. 3 méter.
- A rakatokból, máglyákból álló tárolási egységek között min. 3 méter tűztávolságot kell tartani.
- A tárolási egységek és a kerítés között 1 méter, az épületek és a tárolási egységek között 8 méter tűztávolságot kell tartani.
- A tárolt anyagok közötti utakat még ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni.
- Ha a napi átlagos hőmérséklet a 20 °C fokot meghaladja, a faanyag tárolók területén tárolási egységenként min. 200 liter oltóvizet és oltóvödröt kell készenlétben tartani. Az oltóvíz helyét táblával meg kell jelölni.
- A tárolók területén a faanyagon kívül tűzveszélyes anyagot tárolni, gépjárművet üzemanyaggal feltölteni, olajat cserélni tilos.
- A tárolók területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.
- A gépüzem melletti faanyag tároló területén 2 db, a bányaudvarban lévő faanyag tároló területén 1 db 12 kg 34A 183B C oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

3.14. Erő- és munkagépek

- Az erő- és munkagépek tűzvédelmi felülvizsgálatát műszaki vizsga alkalmával, s a tűzveszélyes környezetben történő munkavégzés megkezdése előtt el kell végezni. A vizsgálat megállapításait jegyzőkönyvbe kell foglalni.
- Az erő- és munkagép kezelője a munkavégzés megkezdése előtt és annak befejezése után köteles a kipufogó-vezeték és szikratörő műszaki állapotát felülvizsgálni és a ráakódott éghető anyagtól szükség esetén megtisztítani.

- Az erő- és munkagépek nyílt láng használatával, ill. olaj és üzemanyag elfolyással járó karbantartási és javítási munkái csak műhelyben végezhetők. Amennyiben ez nem biztosítható, az elfolyást meg kell akadályozni, ill. nyílt láng használatakor az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó szabályokat be kell tartani.
- Az erő- és munkagépeken a Szabályzat 9.17.2. pontja szerinti tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

4. TŰZVÉDELMI ESZKÖZÖK, BERENDEZÉSEK

4.1. Tűzjelző berendezés

- A beépített tűzjelző berendezést állandóan üzemképes állapotban kell tartani.
- A rendszer időszakos felülvizsgálatát félévente el kell végeztetni.
- Tűzeset után, téves riasztás és meghibásodás esetén rendkívüli felülvizsgálat szükséges.
- A téves riasztást és a meghibásodást az üzemeltető cég részére haladéktalanul be kell jelenteni.
- A felülvizsgálati anyag az egység tűzvédelmi dokumentációjának a részét képezi.

4.2. Tűzivíz tároló

- A vízzel való feltöltöttséget állandóan biztosítani kell.
- A tűzivíz tároló üzemeltetői ellenőrzését félévente el kell végezni, időszakos felülvizsgálatát évente, teljes körű felülvizsgálatát ötévente el kell végeztetni. A felülvizsgálatot csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgálóval rendelkező személy végezheti el. A készenlétben tartó általi ellenőrzésekről, a karbantartás, javítás időpontjáról a 13. sz. melléklet szerinti nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás az egység tűzvédelmi dokumentációjának a részét képezi.
- A tárolóhoz vezető utat még ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni.
- A tárolóból a lomb- és egyéb hulladékot, bemosódott üledéket rendszeresen el kell távolítani.

4.3. Tűzoltó készülékek

Helyiség	Mennyiség	Oltásteljesítmény	Típus
Irodaépület bejárati előtér	1	43A 233B C	P 6 kg
Irodaépület kazánház	1	43A 233B C	P 6 kg
Irodaépület raktár előtér	1	34A 183B C	P 6 kg
Irodaépület emeleti közlekedő	1	43A 233B C	P 6 kg
Üzemanyagkút	2	55A 233B C	P 12 kg
Gépüzem javítóműhely	2	55A 233B C	P 12 kg
Gépüzem lakatosműhely	1	27A 183B C	P 6 kg
Gépüzem raktár	1	27A 183B C	P 6 kg
Gépüzem kazánház	1	43A 233B C	P 6 kg
Gázpalack tároló	1	43A 233B C	P 6 kg
Hegesztő kocsi	1	43A 233B C	P 6 kg
Kültéri lakatosműhely	1	34A 144B C	P 6 kg
Gatter	1	34A 144B C	P 6 kg
Veszélyes hulladék tároló	1	34A 144B C	P 6 kg
Gépüzem fatároló	2	55A 233B C	P 12 kg

Tűzifa daraboló gépek (POSCH)	1-1	43A 233B C	P 6 kg
Bánya fatároló	1	55A 233B C	P 12 kg
Konténergárázs	1	43A 233B C	P 6 kg
Erő- és munkagépek	1-1	34A 183B C	P 6 kg
Gréder	1	55A 233B C	P 12 kg
Tehergépkocsik, pótkocsik	1-1	55A 233B C	P 12 kg
Dieci rakodógép	1	13A 70B C	P 2 kg
Toyota Dyna	1	13A 89B C	P 2 kg
Osztályozó berendezés	1	34A 183B C	P 6 kg
Toyota Hilux terepjárók	1-1	13A 89B C	P 2 kg

5. KÖZPONTI ELZÁRÓK HELYE

Elektromos főkapcsolók:

Irodaépület: az épület műhely felőli falán

Gépjavitó műhely: az épület déli, kerítés felőli falán

Bányaudvar

Tűzifa feldolgozó egységek: az épületek közötti kapcsolószekrényen

Konténergárázs: a fafeldolgozó épületek közötti kapcsolószekrényen

Szociális konténer: a fafeldolgozó épületek közötti kapcsolószekrényen

Gáz főelzáró: nem szükséges, vezetékes gáz nincs kiépítve

19. FENYVES-TÓ ÉS KÁROLY-LAK TURISTAHÁZ TŰZVÉDELMI ELŐÍRÁSAI

1. LÉTESÍTMÉNYEK MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME

Megnevezés:	Halőrkonténer Apartmanházak Lakókocsi Kemence
Cím:	Várpalota, Külterület 062/1 hrsz.
Megnevezés:	Károly-lak turistaház
Cím:	Isztimér 0164/4 hrsz.; Isztimér 95 ÉP ₁ részlet EOV koordináta: 578.875; 215.655

2. A MUNKAVÁLLALÓK TŰZVÉDELMI FELADATAI

2.1. Létesítmény felelős (halőr)

A Szabályzat 3.2.7. pont szerint, valamint:

- Az érkezést követően a vendégek számára egyszerűsített tűzvédelmi oktatás keretében ismertetnie kell
 - a tűz esetén követendő magatartást (tűzjelzés, menekülési útvonalak, gyülekezési hely),
 - a tűzgyújtás és a dohányzás szabályait,
 - a használt létesítményekre vonatkozó tűzvédelmi rendelkezéseket.
- Tűzveszély észlelése esetén köteles a vészhelyzetet azonnal megszüntetni, vagy megszüntetéséről intézkedni.
- Intézkedik az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység (pl. nádégetés, hegesztés) engedélyezése ügyében.
- A parkolási rend meghatározásával biztosítja a menekülési, ill. felvonulási útvonalként szolgáló tóparti utak szabadon hagyását.

2.2. Létesítmény üzemeltetési munkatárs

- Napi rendszerességgel köteles a tó területéről a hulladékot eltávolítani.
- Tűzveszély észlelése esetén köteles a vészhelyzetet azonnal megszüntetni, vagy megszüntetéséről intézkedni.
- A parkolási rend meghatározásával biztosítja a menekülési, ill. felvonulási útvonalként szolgáló tóparti utak szabadon hagyását.
- Az épületek villamos berendezései, látható elektromos szerelvényei állapotának szemrevételezéssel történő ellenőrzése, hiba esetén a létesítményfelelős értesítése.
- A vendégek távozását megelőzően köteles ellenőrizni a tűzoltó eszközök, készülékek hiánytalan meglétét.
- Köteles a tűzoltó készülékek negyedéves üzemeltetői ellenőrzését elvégezni, az e célra rendszeresített nyomtatványok felhasználásával.

2.3. A beosztott munkavállalók tűzvédelmi feladatai

A Szabályzat 3.3. pontja szerint.

3. A FENYVES-TÓ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ EGYEDI SZABÁLYOK

3.1. Dohányzás

- A halórkonténerben, az apartmanházakban, a lakókocsiban és a vízparti területeken a dohányzás tilos, a dohányzásra kijelölt helyek kivételével.
- Dohányozni a házak teraszán szabad, a *Dohányzásra kijelölt hely* feliratú táblával megjelölt helyen.
- A dohányzóhelyen elhelyezett hamutartót rendszeresen üríteni kell.

3.2. Halórkonténer

- A konténerben csak a folyamatos tevékenységhez szükséges éghető anyag tárolható.
- A helyiség berendezési tárgyait úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedésre elegendő szélességű út szabadon maradjon.
- A bejáratú ajtó mellett a 1 db 6 kg 34A 183B C oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
- A használat végén az elektromos berendezéseket áramtalanítani kell.
- A konténer elhagyása előtt meg kell győződni a fűtőberendezés veszélytelenségéről.
- A konténer 5 méteres körzetében az éghető hulladékot rendszeresen el kell távolítani.

3.3. Faszerkezetű ház (Ponty ház)

- A tűzvédelmi rendelkezéseket a bérlők, a házban tartózkodók kötelesek betartani.
- A helyiségekben csak a folyamatos tevékenységhez szükséges éghető anyag tárolható.
- A helyiség berendezési tárgyait úgy kell elhelyezni, hogy a közlekedésre elegendő szélességű út szabadon maradjon.
- A bejáratú ajtó mellett a 1 db 6 kg 34A 183B C oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
- A **cserépkályhát** a tüzelés ideje alatt nem szabad felügyelet nélkül hagyni.
- A kályha csak fával fűthető, a begyújtáshoz tűz- vagy robbanásveszélyes éghető folyadék használata tilos.
- A tüzelést az eltávozás előtt két órával meg kell szüntetni, eltávozáskor a salakot el kell távolítani, a kályhaajtót le kell zárni.
- A salakot és a hamut csak teljesen lehűlt állapotban, az erre a célra szolgáló edénybe, vagy a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni.
- A ház elhagyása előtt meg kell győződni a fűtőberendezés veszélytelenségéről.
- A kályha, valamint a környezetében levő éghető anyag (tüzelőanyag, szárítandó ruházat, stb.) között olyan távolságot kell tartani, hogy az éghető anyagra a legnagyobb hőterhelés se jelenthessen gyújtási veszélyt.
- A ház 5 méteres körzetében az avart, éghető hulladékot rendszeresen el kell távolítani.

- A tűzifát az épülettől 6 m távolságra szabad tárolni.

3.4. Apartmanházak (Süllő és Pisztráng ház)

- A tűzvédelmi rendelkezéseket a bérlők, az apartmanban tartózkodók kötelesek betartani.
- A házakban és szabadtéren csak a használattal összefüggő tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. A házakban tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett mennyiséget.
- Az apartmanra vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, a menekülési útvonaltervet és a tűz esetén követendő feladatokat magyar, német és angol nyelven is ki kell függeszteni.
- Elektromos főző- és melegítő berendezés csak állandó felügyelet mellett használható, veszélyes hőképződés esetén hőszigetelő alátét alkalmazásával.
- A hulladék eltávolítását a turnusváltással egyidejűleg el kell végezni.
- A használat végén az elektromos berendezéseket áramtalanítani kell.
- A házak 5 méteres körzetében az avart, éghető hulladékot rendszeresen el kell távolítani.
- Az apartmanokban 1-1 db 6 kg-os 34A 183B C oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

3.5. Lakókocsi

- A tűzvédelmi rendelkezéseket a bérlők, a lakókocsiban tartózkodók kötelesek betartani.
- A lakókocsiban és szabadtéren csak a használattal összefüggő tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható.
- A lakókocsira vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, a menekülési útvonaltervet és a tűz esetén követendő feladatokat magyar, német és angol nyelven is ki kell függeszteni.
- A lakókocsiban csak kifogástalan műszaki állapotú, elektromos üzemű főző- és melegítő berendezés használható, állandó felügyelet mellett, veszélyes hőképződés esetén hőszigetelő alátét alkalmazásával.
- A használat végén az elektromos berendezéseket áramtalanítani kell.
- A hulladék eltávolítását a turnusváltással egyidejűleg el kell végezni.
- A lakókocsi 5 méteres körzetében az avart, éghető hulladékot rendszeresen el kell távolítani.
- A lakókocsiban 1 db 6 kg-os 34A 183B C oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

3.6. Kemence, szabadtéri tűzrakó hely

- A tó területén tüzet gyújtani csak a kijelölt tűzrakó helyeken és a kemencében szabad. Nem minősül tűzgyújtásnak a gáz égőfej és a zárt tűzterű sütő-, főző-, melegítő eszköz alkalmazása, ha az megfelelő szikrafogóval van ellátva.
- A kemencében tűzgyújtási tilalom esetén is szabad tüzet gyújtani.
- Szeles időben tüzet gyújtani tilos.
- A kijelölt tűzrakó hely környékéről az éghető anyagot a tűzgyújtás előtt el kell távolítani, a tűzrakó hely körül 5 méteres éghető anyagtól mentes sávot kell biztosítani.
- A tüzet őrizetlenül hagyni tilos! A tüzelés befejezését követően a tüzet el kell oltani, a parazsat, hamut vízzel le kell hűteni.

- Szárazság idején fokozott óvatossággal kell eljárni: a tűzrakó hely mellett tűzoltó vödört kell készenlétben tartani. A vödör a személyzettől vehető át.
- A kemence, tűzrakó hely körül csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható.
- A tüzelés, sütés-főzés során keletkezett éghető hulladékot a turnusváltással egyidejűleg el kell távolítani.
- A kemence közelében a tüzelés idején 1 db 6 kg-os 34A 183B C oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

3.7. Tároló

- A tárolóban csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez, valamint a kisgépek üzemeltetéséhez szükséges tűz- és robbanásveszélyes anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett mennyiséget.
- Éghető folyadékot csak erre a célra szolgáló zárt edényben, nem éghető anyagból készült állványon, egyéb anyagtól elkülönítetten (minimum külön polcon) szabad tárolni.
- I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék (pl. benzin) maximum 20 liter űrtartalmú tárolóeszközben tárolható.
- 20 litert meghaladó mennyiségű I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék tárolása esetén legalább 1 db szórólápatot és legalább 0,05 m³ felitató homokot kell a tárolás helyétől legfeljebb 15 méter távolságra tartani.
- A tárolóban idegen személy nem tartózkodhat.
- A tároló területét éghető hulladéktól mentesen kell tartani.
- A tárolónál 1 db 6 kg-os 34A 183B C oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
- A tűzifát a szomszédos építménytől minimálisan 6,0 m távolságra szabad elhelyezni.

4. A KÁROLY-LAK TURISTAHÁZ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ EGYEDI SZABÁLYOK

- A dohányzás – a dohányzásra kijelölt hely kivételével – tilos.
- A fokozott tűzveszély időszakában dohányozni tilos.
- A turistaházra vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, a menekülési útvonaltervet és a tűz esetén követendő feladatokat magyar, német és angol nyelven is ki kell függeszteni.
- Az épületeken belüli közlekedési utakat még ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni.
- Az épületekben csak olyan, kifogástalan műszaki állapotú főző- és fűtőberendezés használható, amely a rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.
- Főző- és fűtőberendezés csak állandó felügyelet mellett használható, veszélyes hőképződés esetén hőszigetelő alátét alkalmazásával.
- A házak elhagyásakor az elektromos berendezéseket áramtalanítani kell.
- A hulladék eltávolítását a turnusváltással egyidejűleg el kell végezni.
- Házanként 1-1 db 6 kg-os 34A 183B C oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
- A **cserépkályhákat** a tüzelés ideje alatt nem szabad felügyelet nélkül hagyni.

- A régi házban lévő kályha csak a kályha elé helyezett szikrafogó tálcával együtt használható.
- A kályha csak fával fűthető, a begyűjtáshoz tűz- vagy robbanásveszélyes éghető folyadék használata tilos.
- A tüzelést az eltávozás előtt két órával meg kell szüntetni, eltávozáskor a salakot el kell távolítani, a kályhaajtót le kell zárni.
- A salakot és a hamut csak teljesen lehűlt állapotban, az erre a célra szolgáló edénybe, vagy a kijelölt egyéb helyre szabad kiönteni.
- A házak elhagyása előtt meg kell győződni a fűtőberendezés veszélytelenségéről.
- A kályha, valamint a környezetében levő éghető anyag (tüzelőanyag, szárítandó ruházat, stb.) között olyan távolságot kell tartani, hogy az éghető anyagra a legnagyobb hőterhelés se jelenthessen gyújtási veszélyt.
- A **kijelölt tűzrakó hely** környékéről az éghető anyagot a tűzgyújtás előtt el kell távolítani, a tűzrakó hely körül 5 méteres éghető anyagtól mentes sávot kell biztosítani.
- A tüzet őrizetlenül hagyni tilos! A tüzelés befejezését követően a tüzet el kell oltani, a paraszat, hamut vízzel le kell hűteni.
- A tűzrakó hely közelében a tüzelés idején 1 db 6 kg-os 34A 183B C oltásteljesítményű porral oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

5. TŰZVÉDELMI ESZKÖZÖK, BERENDEZÉSEK

5.1. Tűzoltó készülékek

Helyiség	Mennyiség	Oltásteljesítmény	Típus
Halórkonténer	1	34A 183B C	P 6 kg
Apartmanházak	1-1	34A 183B C	P 6 kg
Tároló	1	34A 183B C	P 6 kg
Lakókocsi	1	34A 183B C	P 6 kg
Károly-lak, régi ház	1	34A 183B C	P 6 kg
Károly-lak, új ház	1	34A 183B C	P 6 kg

5.2. Oltóvíz

- a tó vize oltásra alkalmas

6. KÖZPONTI ELZÁRÓK HELYE

Elektromos főkapcsolók:

Fenyves-tó	a faszerkezetű ház alatti kábelelosztó szekrényben
Károly-lak	a faszerkezetű régi ház északi falán, a kapcsolószekrényben

Gáz főelzáró:

Fenyves-tó	nem szükséges, vezetékes gáz nincs kiépítve
Károly-lak	nem szükséges, vezetékes gáz nincs kiépítve

7. A FENYVES-TÓ TŰZRIADÓ TERVE

A Tűzriadó Terv az alábbi helyeken van elhelyezve:

- a) a halórkonténer bejáratánál
- b) az apartmanházakban
- c) a lakókocsiban
- d) a létesítmény felelősnél, a tűzvédelmi dokumentációban

A tűzoltó készülékek és az elektromos főkapcsoló helyét, a menekülési útvonalat és a gyülekezési helyet a mellékelt helyszínrajz tartalmazza.

7.1. Tűzjelzés

- A tüzet, ill. erős füstöt, füstszagot észlelő személy hangos **tűz van kiáltással** köteles jelezni a tüzet azért, hogy társai a segítségére siethessenek, ill. a veszélyeztetett személyek el tudjanak menekülni a veszélyeztetett helyről.
- Ezt követően a halórnek, akadályoztatása esetén az észlelő személynek **a tüzet haladéktalanul jelenteni kell a tűzoltóságnak, a megyei műveletirányítási telefonszámon (88/620-808), vagy a 105-ös segélyhívó számon.**

A tűzjelzés kötelező tartalma:

- a tűz pontos helye (a tó bejáratához képest),
 - az érintett terület megközelíthetősége: a Budapest-Veszprém közötti a 8-as főközlekedési úton Várpalota után 600 m-re jobbra kell kanyarodni a Bakony irányába, az első szilárd burkolatú bekötőúton. A tó 4,2 km megtétele után érhető el.
 - a tűz jellege (mi ég),
 - a tűz kiterjedése,
 - emberek vannak-e életveszélyben,
 - a bejelentő neve és telefonszáma.
- Ezt követően a lehető legrövidebb időn belül **jelenteni kell a tüzet a halórnek** (Romhányi Péter, 30/238-3181) **és a tűzvédelmi vezetőnek** (Szedlák Tibor, 30/300-7007).

7.2. A tűzjelzést követő magatartás

- Veszélyeztetés esetén **az épület áramtalanítása.**
- **Veszélyeztetett helyen lévő emberek azonnali riasztása, lehetőség szerint a menekülésben való segítése, mentése; meggyőződés az égő épület kiürítéséről.**
- **Kerülni kell a füst belélegzését.**
- A tűzoltók kiérkezéséig a rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel **az oltás megkezdése**, a személyi biztonság szem előtt tartásával.
- **A veszélyeztetett terület lezárása.**
- **A megközelítési utak és a parkoló szabaddá tétele, a kapuk szükség szerinti kinyitása.**
- **A kiérkező tűzoltók tájékoztatása:** épületben rekedt személyek száma, valószínűsített feltalálási helye; az áramtalanítás megtörténte, ill. módja; a tűzriadó terv átadása, stb.

Felelős: a helyszínen tartózkodó munkavállaló. A felelősök akadályoztatása esetén a helyszínen tartózkodó valamennyi személy köteles a tűzoltásban és a műszaki mentésben közreműködni, a tőle elvárható mértékben.

7.3. Menekülési útvonal, gyülekezési hely

- Az épületekből a bejáratok ajtókon keresztül lehet a szabadba kijutni.
- A gyülekezési hely a tó bejárata melletti parkoló, riasztás esetén itt kell várakozni. Ellenkező utasításig az épületekbe, ill. a tó területére visszamenni tilos.

7.4. Rendelkezésre álló tűzoltó eszközök

Tűzoltó készülékek

Helyiség	Mennyiség	Oltásteljesítmény	Típus
Halórkonténer	1	34A 183B C	P 6 kg
Apartmanházak	1-1	34A 183B C	P 6 kg
Tároló	1	34A 183B C	P 6 kg
Lakókocsi	1	34A 183B C	P 6 kg

Oltóvíz

- a tó vize oltásra alkalmas

7.5. Központi elzárók helye

Elektromos főkapcsoló: a faszerkezetű ház alatti kábelelosztó szekrényben

Gáz főelzáró: nem szükséges, vezetékes gáz nincs kiépítve

7.6. Tűz- és robbanásveszélyes anyagok mennyisége és felhasználási/tárolási helye

1 db 11,5 kg-os PB gázpalack, a Ponty ház konyhájában.

Max. 20 liter benzin kannában, a Ponty ház melletti tárolóban.

8. A KÁROLY-LAK TURISTAHÁZ TŰZRIADÓ TERVE

A Tűzriadó Terv az alábbi helyeken van elhelyezve:

- a) az új és régi épület bejárata mellett kifüggesztve
- b) a létesítmény felelősénél, a tűzvédelmi dokumentációban

A tűzoltó készülékek, az elektromos főkapcsoló és az aggregátor helyét, a menekülési útvonalat és a gyülekezési helyet a mellékelt helyszínrajz tartalmazza.

8.1. Tűzjelzés

- A tüzet, ill. erős füstöt, füstszagot észlelő személy hangos **tűz van kiáltással** köteles jelezni a tüzet azért, hogy társai a segítségére siethessenek, ill. a veszélyeztetett személyek el tudjanak menekülni a veszélyeztetett helyről.
- Ezt követően az észlelő személynek **a tüzet haladéktalanul jelenteni kell a tűzoltóságnak, a megyei műveletirányítási telefonszámon (22/541-670), vagy a 105-ös segélyhívó számon.**

A tűzjelzés kötelező tartalma:

- a tűz pontos helye: Isztimér 0164/4 hrsz.; Isztimér 95 ÉP₁ részlet
EOV koordináta: 578.875; 215.655
- az érintett terület megközelíthetősége: a Várpalota-Tés közötti főútról a királyszállási leágazónál jobbra kanyarodva, Királyszálláson át érhető el Hétházpuszta. Itt a kereszteződésben jobbra, majd a murvás úton 600 méter megtétele után újra jobbra kell fordulni. A táblával megjelölt kereszteződéstől földúton, 900 méter megtétele után érhető el a ház.
- a tűz jellege (mi ég),
- a tűz kiterjedése,
- emberek vannak-e életveszélyben,
- a bejelentő neve és telefonszáma.
- Ezt követően a lehető legrövidebb időn belül **jelenteni kell a tüzet a létesítmény felelősének** (Romhányi Péter, 30/238-3181) **és a tűzvédelmi vezetőnek** (Szedlák Tibor, 30/300-7007).

8.2. A tűzjelzést követő magatartás

- Veszélyeztetés esetén **az épületek áramtalanítása, az aggregátor kikapcsolása.**
- **Veszélyeztetett helyen lévő emberek azonnali riasztása, lehetőség szerint a menekülésben való segítése, mentése; meggyőződés az épületek kiürítéséről.**
- A helyiség elhagyása előtt **az ablakok, a helyiség elhagyása után az ajtó bezárása** (az intenzív tűzterjedés csökkentése érdekében).
- A légtér füsttel való telítettsége esetén, ha mód van rá, **az arc elé bevizezett ruhadarabot kell szorítani, ill. kerülni kell a füst belélegzését.**
- A tűzoltók kiérkezéséig a rendelkezésre álló tűzoltó eszközökkel **az oltás megkezdése**, a személyi biztonság szem előtt tartásával.
- **A veszélyeztetett terület lezárása.**
- **A megközelítési utak és a parkoló szabaddá tétele.**

- **A kiérkező tűzoltók tájékoztatása:** épületben rekedt személyek száma, valószínűsített feltalálási helye; az áramtalanítás megtörténte, ill. módja; a tűzriadó terv átadása, stb.

Felelős: a helyszínen tartózkodó munkavállaló. A felelősök akadályoztatása esetén a helyszínen tartózkodó valamennyi személy köteles a tűzoltásban és a műszaki mentésben közreműködni, a tőle elvárható mértékben.

8.3. Menekülési útvonal, gyülekezési hely

- Az épületekből a főbejáratokon keresztül lehet a szabadba kijutni.
- A gyülekezési hely az épületek feletti parkoló, riasztás esetén itt kell várakozni. Ellenkező utasításig az épületbe visszamenni tilos.

8.4. Rendelkezésre álló tűzoltó készülékek

Helyiség	Mennyiség	Oltásteljesítmény	Típus
Régi épület	1	34A 183B C	P 6 kg
Új épület	1	34A 183B C	P 6 kg

8.5. Központi elzárók helye

Elektromos főkapcsoló: a faszerkezetű régi ház északi falán, a kapcsolószekrényben

Gáz főelzáró: nem szükséges, vezetékes gáz nincs kiépítve

8.6. Tűz- és robbanásveszélyes anyagok mennyisége és felhasználási/tárolási helye

A turistaházban tűz- és robbanásveszélyes anyag nem található.

ENGEDÉLY
alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végrehajtására

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltak, valamint a 20..... napján tartott helyszíni szemle alapján alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez a következő feltételeket határozom meg:

1. A tevékenység helye:

2. Időpontja:

3. A tevékenység leírása:

4. Munkavégzők neve (szakvizsga bizonyítvány száma):

5. Munka közben betartandó tűzvédelmi előírások:

Dátum:

.....
munkát engedélyező aláírása

6. Az 5. pontban felsorolt megelőző tűzvédelmi előírásokat tudomásul vettem, azok megtartásáért büntetőjogi felelősséget vállalok. A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a helyszínt átvizsgálom, az esetleges tűzveszélyt megszüntetem és a tevékenység befejezését az engedély kiadójának jelentem.

Dátum:

.....
munkát végzők aláírása

8. A munka befejezését tudomásul vettem:

Dátum:

.....
munkát engedélyező aláírása

Tűzveszélyes tevékenység általános tűzvédelmi előírásai

- a. Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat, mindaddig, amíg a tűz- vagy robbanásveszélyt el nem hárították.
- b. A tűzveszélyes tevékenység színhelyén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, vagy a tűz eloltható.
- c. **Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet** (pl. hegesztést) csak a munka elrendelőjének előzetes írásbeli engedélye alapján szabad végezni. Külső vállalkozó által végzett tűzveszélyes tevékenység esetén az engedély kiadása a külső cég munkát elrendelő vezetőjének hatáskörébe tartozik. Az engedélyt azonban a létesítmény/egység vezetőjével egyeztetni kell, aki ezt szükség esetén – a helyi sajátosságoknak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni. Az engedélynek tartalmaznia kell a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét, a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, előírásokat.
- d. A tűzveszélyes tevékenységhez az engedélyező az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.
- e. Tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munka befejezését az engedélyezőnek be kell jelenteni.
- f. Ellenőrzés esetén az engedélyt fel kell mutatni.
- g. **Hegesztést és lángvágást** csak szabványos és kifogástalan állapotban levő berendezéssel szabad megkezdeni és végezni. Szivárgó tömlővel, bizonytalanul csatlakozó szerelvényekkel dolgozni nem szabad.
- h. Ív- és lánghegesztést, lángvágást csak hegesztői képesítéssel és tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezhet.
- i. A szikraszóródás megakadályozása céljából, tűzbiztos anyagból (vaslemez) védelmet kell létesíteni. Indokolt esetben tűzvédelmi felügyeletről kell gondoskodni. A gázpalackot feldőlés ellen rögzíteni kell.
- j. Tilos az oxigénpalackot zsíros, olajos kézzel, ronggyal kezelni, valamint a palackok szerelvényezésekor dohányozni és nyílt lángot használni.
- k. **Forrasztásnál** biztosítani kell, hogy a páka hőkibocsátásával ne legyen gyújtóforrás.
- l. Izzó vagy felhevült pákát, továbbá elektromos pákát felügyelet nélkül hagyni, éghető anyagra rátenni nem szabad. A páka csak a teljes lehűlés után tehető a tároló helyre.
- m. Éghető anyagot legalább 5 m távolságra el kell távolítani, ha az nem lehetséges, vizes ponyvával történő letakarással kell védeni a szikraszóródás ellen.

A tűzvédelmi dokumentáció tartalmi elemei

A működési egységnél (is) meglévő dokumentumok:

- tűzvédelmi szabályzat
- tűzriadó terv
- tűzriadó gyakorlatokról készült jegyzőkönyvek
- létesítmények helyszínrajzai, épületek alaprajzai
- létesítési dokumentációk, tervek, engedélyek tűzvédelmi vonatkozású kivonatai
- megfelelőségi tanúsítványok, tervezői nyilatkozatok
- tűzvédelmi üzemeltetési napló
 - a) tűzoltó készülékek karbantartásának nyilvántartása
 - b) tűzoltó készülékek negyedéves üzemeltetői ellenőrzése
 - c) tűzoltó vízforrások ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának nyilvántartása
 - d) biztonsági világítás üzemeltetői ellenőrzése (havi és éves)
 - biztonsági világítás havi ellenőrzési napló
 - biztonsági világítás évi ellenőrzési napló
 - e) beépített tűzjelző berendezés felülvizsgálatának, karbantartásának nyilvántartása
- tűzoltó szerszámbázis (szórólapát, szikracsapó, stb.) nyilvántartása, karbantartása
- tüzelő- és fűtőberendezések felülvizsgálati dokumentációi
- kémények időszakos ellenőrzési jegyzőkönyvei
- gázfogyasztó berendezések időszakos ellenőrzési jegyzőkönyvei
- tartályok és kazánok nyomáspróbájának felülvizsgálati jegyzőkönyvei
- villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvei
- villámvédelmi berendezések felülvizsgálati jegyzőkönyvei
- hegesztő berendezések időszakos vizsgálati dokumentumai
- alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység feltételeit meghatározó iratok
- tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkavállalók szakvizsga bizonyítványának másolata
- belső tűzvédelmi ellenőrzések és tűzvizsgálatok dokumentációi
- tűzvédelmi vezető felhívásai, levelezések
- a tűzoltóság ellenőrzési jegyzőkönyvei
- a tűzvédelmi hatóság határozatai, a hatósággal folytatott levelezések
- tűzvizsgálati jelentés, tűzeseti hatósági bizonyítvány

A központi irattárban meglévő dokumentumok:

- oktatási nyilvántartások:
 - a) új belépők oktatása, tűzvédelmi továbbképzés, rendkívüli és pótoktatás
 - b) külső szervekhez történő beiskolázások
 - c) tűzvédelmi feladatokat ellátók felkészítése
- villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálatának ütemezése
- villámvédelmi berendezések felülvizsgálatának ütemezése
- tűzeset nyilvántartás
- tűzoltó készülékek felülvizsgálati, karbantartási szerződése
- tűzoltó vízforrások felülvizsgálati, karbantartási szerződése
- beépített tűzjelző berendezés üzemeltetési, felülvizsgálati, karbantartási szerződése
- egyéb szerződések, megrendelők, megállapodások

.....év

Készenlétben tartói ellenőrzést végző személy neve:

A tűzoltó készülék						Utolsó			Tárgyévi karbantartás módja és dátuma	Készenlétben tartó általi negyedéves ellenőrzés dátuma				Megjegyzés
						alap	közép	teljes körű		I.	II.	III.	IV.	
sor-száma	készenléti helye	típusa	oltás-teljesítménye	gyári száma	gyártási éve	karbantartás dátuma								
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
Karbantartást/ellenőrzést végző aláírása:														

TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK NEGYEDÉVES ÜZEMELTETŐI ELLENŐRZÉSE év

Készenlétben tartó neve: VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. Készenlétben tartó címe: 8200 Veszprém, Jutasi út 10. Készenléti hely: Készenlétben tartói ellenőrzést végző neve:		Az ellenőrzés időpontja (év,hó,nap)*:	
Sor- szám	A készenlétben tartó vagy képviselője rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék	A vizsgálat eredménye	
		megfelelt	nem felelt meg (készülék nyilvántartási sorszáma)
1.	Az előírt készenléti helyen van-e?		
2.	Rögzítése biztonságos-e?		
3.	Jól látható, könnyen hozzáférhető?		
4.	Magyar nyelvű használati utasítása a készülékkel szemben állva olvasható?		
5.	Használata nem ütközik-e akadályba?		
6.	Valamennyi nyomásmérő/jelző műszer jelzése a működési zónában található?		
7.	Hiánytalan szerelvényekkel ellátott?		
8.	Fém vagy műanyag plombája, záró pecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen?		
9.	Karbantartása esedékes?		
10.	Készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető.		
11.	Állapota kifogástalan, üzemszerű?		

** – az üzemeltetői ellenőrzés időpontja legfeljebb egy héttel haladhatja meg a korábbi üzemeltetői ellenőrzéstől eltelt három hónapot*

Megjegyzés:

.....
ellenőrzést végző

.....
egységvezető

**TŰZOLTÓ VÍZFORRÁSOK ELLENŐRZÉSÉNEK, FELÜLVIZSGÁLATÁNAK, KARBANTARTÁSÁNAK
NYILVÁNTARTÁSA**
..... év

Karbantartást végző cég neve:	Készenlétben tartó neve: VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.
Karbantartást végző cég címe:	Készenlétben tartó címe: 8200 Veszprém, Jutasi út 10.
Karbantartó személy neve:	Készenléti hely:
Szakvizsga bizonyítvány száma:	Készenlétben tartói ellenőrzést végző neve:

sor- száma	Tűzoltó vízforrás (víztároló tartály, medence, stb.)		Készenlétben tartó általi féléves ellenőrzés dátuma*		Éves időszakos vagy ötéves teljes körű felülvizsgálat dátuma	Megjegyzés (karbantartás, javítás szükségessége, felülvizsgálat típusa)
	megnevezése	készenléti helye	I.	II.		
1.						
2.						
Ellenőrzést/felülvizsgálatot/karbantartást végző aláírása:						

* – az üzemeltetői ellenőrzés időpontja legfeljebb egy héttel haladhatja meg a korábbi üzemeltetői ellenőrzéstől eltelt hat hónapot

BIZTONSÁGI VILÁGÍTÁS ÜZEMELTETŐI ELLENŐRZÉSE

Készenlétben tartó neve: VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.

Készenlétben tartó címe: 8200 Veszprém, Jutasi út 10.

Készenléti hely:

Készenlétben tartói ellenőrzést végző neve:

A berendezések adatai:

Épület			
Típusa			
Telepítés ideje			
Felújítás ideje			

Ellenőrzési feladat leírása

1. Havi ellenőrzési feladat (1. számú melléklet):

Az MSZ EN 50172:2005 szabvány 7.2.3 bekezdés szerint havonta minden lámpatestet és minden belülről megvilágított kijáratjelzőt tartalékvilágítási üzemmódbba kell kapcsolni a normálvilágítás tápellátásának szimulált meghibásodásával, annyi időre, amennyi elegendő arra, hogy meg lehessen győződni arról, hogy minden lámpa világít. A vizsgálat alatt ellenőrizni kell a lámpatestek és jelzések meglétét, tiszta állapotát és helyes működését. A vizsgálati idő végén helyre kell állítani az üzemi világítás tápellátását, és ellenőrizni kell valamennyi jelzőlámpát vagy jelzőeszközt abból a célból, hogy meggyőződjünk: jelzik az üzemi táplálás visszatértét.

2. Éves ellenőrzési feladat (1. számú melléklet):

Az ellenőrzés során az MSZ EN 50172:2005 szabvány 7.2.3 szerinti az ellenőrzést évente egyszer úgy kell végrehajtani, hogy a vizsgálat időtartama a készülékek teljes névleges működési ideje legyen, ami az MSZ EN 1838:200 alapján A biztonsági világításnak a menekülést szolgáló működési ideje legalább 1 óra legyen.

A vizsgálat alatt ellenőrizni kell a lámpatestek és jelzések meglétét, tiszta állapotát és helyes működését. A vizsgálati idő végén helyre kell állítani az üzemi világítás tápellátását, és ellenőrizni kell valamennyi jelzőlámpát vagy jelzőeszközt abból a célból, hogy meggyőződjünk: jelzik az üzemi táplálás visszatértét.

Sor-szám	Biztonsági világító egység (lámpatest, irányfény, menekülési jel, stb.)		Megjegyzés
	megnevezése	készenléti helye	
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

BIZTONSÁGI VILÁGÍTÁS HAVI ELLENŐRZÉSI NAPLÓ

Az ellenőrzés ideje:	Az ellenőrzést végző:
A rendszer hibátlan ☐	A berendezés egyes elemei hibásak ☐
Megjegyzés (hiba típusa, hibás egység száma, szükséges teendő, stb.):	
A hiba kijavítására az intézkedés megtörtént. Dátum, aláírás:	

Az ellenőrzés ideje:	Az ellenőrzést végző:
A rendszer hibátlan ☐	A berendezés egyes elemei hibásak ☐
Megjegyzés (hiba típusa, hibás egység száma, szükséges teendő, stb.):	
A hiba kijavítására az intézkedés megtörtént. Dátum, aláírás:	

Az ellenőrzés ideje:	Az ellenőrzést végző:
A rendszer hibátlan ☐	A berendezés egyes elemei hibásak ☐
Megjegyzés (hiba típusa, hibás egység száma, szükséges teendő, stb.):	
A hiba kijavítására az intézkedés megtörtént. Dátum, aláírás:	

BIZTONSÁGI VILÁGÍTÁS ÉVI ELLENŐRZÉSI NAPLÓ

Az ellenőrzés ideje:	Az ellenőrzést végző:
A rendszer hibátlan ☐	A berendezés egyes elemei hibásak ☐
Megjegyzés (hiba típusa, hibás egység száma, szükséges teendő, stb.):	
A hiba kijavítására az intézkedés megtörtént.	
Dátum, aláírás:	

Tűzvédelmi eszközök ellenőrzésének, felülvizsgálatának, ill. karbantartásának gyakorisága

érintett műszaki megoldás	üzemeltetői ellenőrzés		időszakos felülvizsgálat		karbantartás	
	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja	ciklusidő	dokumentálás szükségessége és módja
tűzoltó készülék	3 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	nincs követelmény		12 hónap (+ 1 hónap) 5 év (+ 2 hónap) 10 év (+ 2 hónap)	tűzvédelmi üzemeltetési napló
fali tűzcsap, vízforrások a természetes vízforrás kivételével, száraz oltóvízvezeték	6 hónap (+ 1 hét)		12 hónap (+ 1 hét)	tűzvédelmi üzemeltetési napló	Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg	
beépített tűzjelző berendezés	1 nap, 1 hónap, 3 hónap (+ 1 hét)		6 hónap (+ 1 hét), 12 hónap (+ 1 hét)			
biztonsági világítás	1 hónap		12 hónap (+ 1 hét)			

NYILATKOZAT

a Tűzvédelmi szabályzat tudomásulvételéről

Alulírott, (név), mint a VERGA Veszprémi Erdőgazdaság
Zrt. munkakörben foglalkoztatott munkavállalója jelen
nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a Társaság Tűzvédelmi szabályzatát megismertem, a
tűzvédelmi üzemeltetői ellenőrzési feladatommal tisztában vagyok, és a Szabályzatban
foglaltakat tudomásul vettem.

Veszprém, 20

Hatályos főbb tűzvédelmi jogszabályok

1. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
2. 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
3. 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
4. 4/2008. (VIII.1.) ÖM rendelet az erdők tűz elleni védelméről
5. 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről
6. 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól
7. 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról